

水 質 年 報

令和 8 年度版 （令和 7 年度検査結果）

第 26 集

盛 岡 市 上 下 水 道 局

目 次

第 1 章 水質検査の概要

1－1	盛岡市上下水道局の浄水施設	1
1－2	定期水質検査の概要	3
1－3	水質検査項目の水質基準値等及び測定方法	4
1－4	令和 7 年度における各浄水場系統の水質状況	8

第 2 章 定期検査結果

2－1	毎月検査	12
	米内浄水場系	17
	中屋敷浄水場系	29
	沢田浄水場系	33
	新庄浄水場系	47
	おいで 生出浄水場系	61
	刈屋浄水場系	67
	前田浄水場系	75
2－2	毎日検査	81
2－3	クリプトスポリジウム等の水質検査	85
2－4	農薬類水質検査	87
2－5	有機フッ素化合物水質検査	90
2－6	ダイオキシン類水質検査	92

第 3 章 その他

3－1	浄水場の排水水質検査	95
3－2	水源域環境調査	97
3－3	東日本大震災に伴う放射性物質測定結果	100
3－4	水質関連項目とその解説	101
3－5	主要機器整備状況	112
3－6	水道 GLP の認定取得について	114

付録 令和 7 年度水質検査計画

第1章 水質検査の概要

1-1 盛岡市上下水道局の浄水施設

盛岡市は、岩手県の内陸部北西寄りに位置する、同県の県庁所在地である。東西を北上高地と奥羽山脈に囲まれた北上盆地の北部にあり、その中を北から南に貫流する北上川に、東西の山並みから流れ出た雫石川と中津川、及び築川の支流が市街地の中心部で合流している。

全国 792 市中第 46 位（令和 8 年 1 月 1 日時点、国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調より）となる市域面積 886.47 km² の約 7 割を山林が占め、市内を流れる河川はその恩恵を受けて、豊富な水資源に恵まれている。

盛岡市上下水道局が管理する浄水施設は下表のとおりである。5 つの河川と、湧水及び地下水を水源として全 7 か所の浄水場により盛岡市水道事業は形成されている。


なお、中屋敷浄水場は、令和 5 年 2 月 28 日に浄水処理を停止した。

表 1-1-1 盛岡市の浄水施設概要(令和 7 年度)

	米内浄水場	沢田浄水場	新庄浄水場	生出浄水場	刈屋浄水場	前田浄水場
所在地	上 米 内 字 中 居 49 番 1 外	東中野字沢田 5 番 2 外	加 賀 野 字 桜 山 86 番外	下田字仲平 5 番 3 外	滝沢市後 268 番 1130	姫神岳国有林第 63 林班い 1 小班
敷地面積 (m ²)	25,408.80	39,015.62	50,305.18	3,693.52	300.00	1,867
原水の 種類	米内川表流水	築川ダム放流水 築川表流水	綱取ダム放流水 中津川表流水	地下水(湧水)	地下水(深井戸)	芦名沢川支流 通称北ノ又沢
一日平均 配水量(※ 1)(m ³ /日)	23,950	27,210	26,424	2,833	254	23
浄水処理 方法	【緩速系】 ・普通沈でん ・緩速ろ過 ・塩素消毒 【急速系】 ・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・急速ろ過 ・塩素消毒	・粉末活性炭処理 ・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・急速ろ過 ・塩素消毒	・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・急速ろ過 ・活性炭ろ過 ・塩素消毒	・塩素消毒	・塩素消毒	・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・塩素消毒 ・急速ろ過
沈でん池	【緩速系】 ・普通常流式 【急速系】 ・上向流傾斜板 沈降装置付高速 凝集スラリー循 環形	・横流式傾斜板	・移動式傾斜板 横流式	—	—	・横流式傾斜管
ろ過池	【緩速系】 ・砂ろ過 【急速系】 ・重力式多孔管 型砂ろ過	・重力式レオポ ルト型複層ろ過 (ろ過砂・アンス ラサイト)	・自然平衡型複 層ろ過(ろ過砂・ アンスラサイト)	—	—	・砂ろ過
高度処理	—	粉末活性炭	粒状活性炭	—	—	—
凝集剤	ポリ塩化アルミ ニウム	ポリ塩化アルミ ニウム	ポリ塩化アルミ ニウム	—	—	ポリ塩化アルミ ニウム
pH 調整剤	苛性ソーダ 25%	苛性ソーダ 25%	苛性ソーダ 25%	—	—	苛性ソーダ 25%
消毒剤	次亜塩素酸ナト リウム 12%	次亜塩素酸ナト リウム 12%	次亜塩素酸ナト リウム 12%	次亜塩素酸ナト リウム 12%	次亜塩素酸ナト リウム 6%	次亜塩素酸ナト リウム 6%

(※1) 令和 7 年度実績値

盛岡市水道事業 配水区域略図

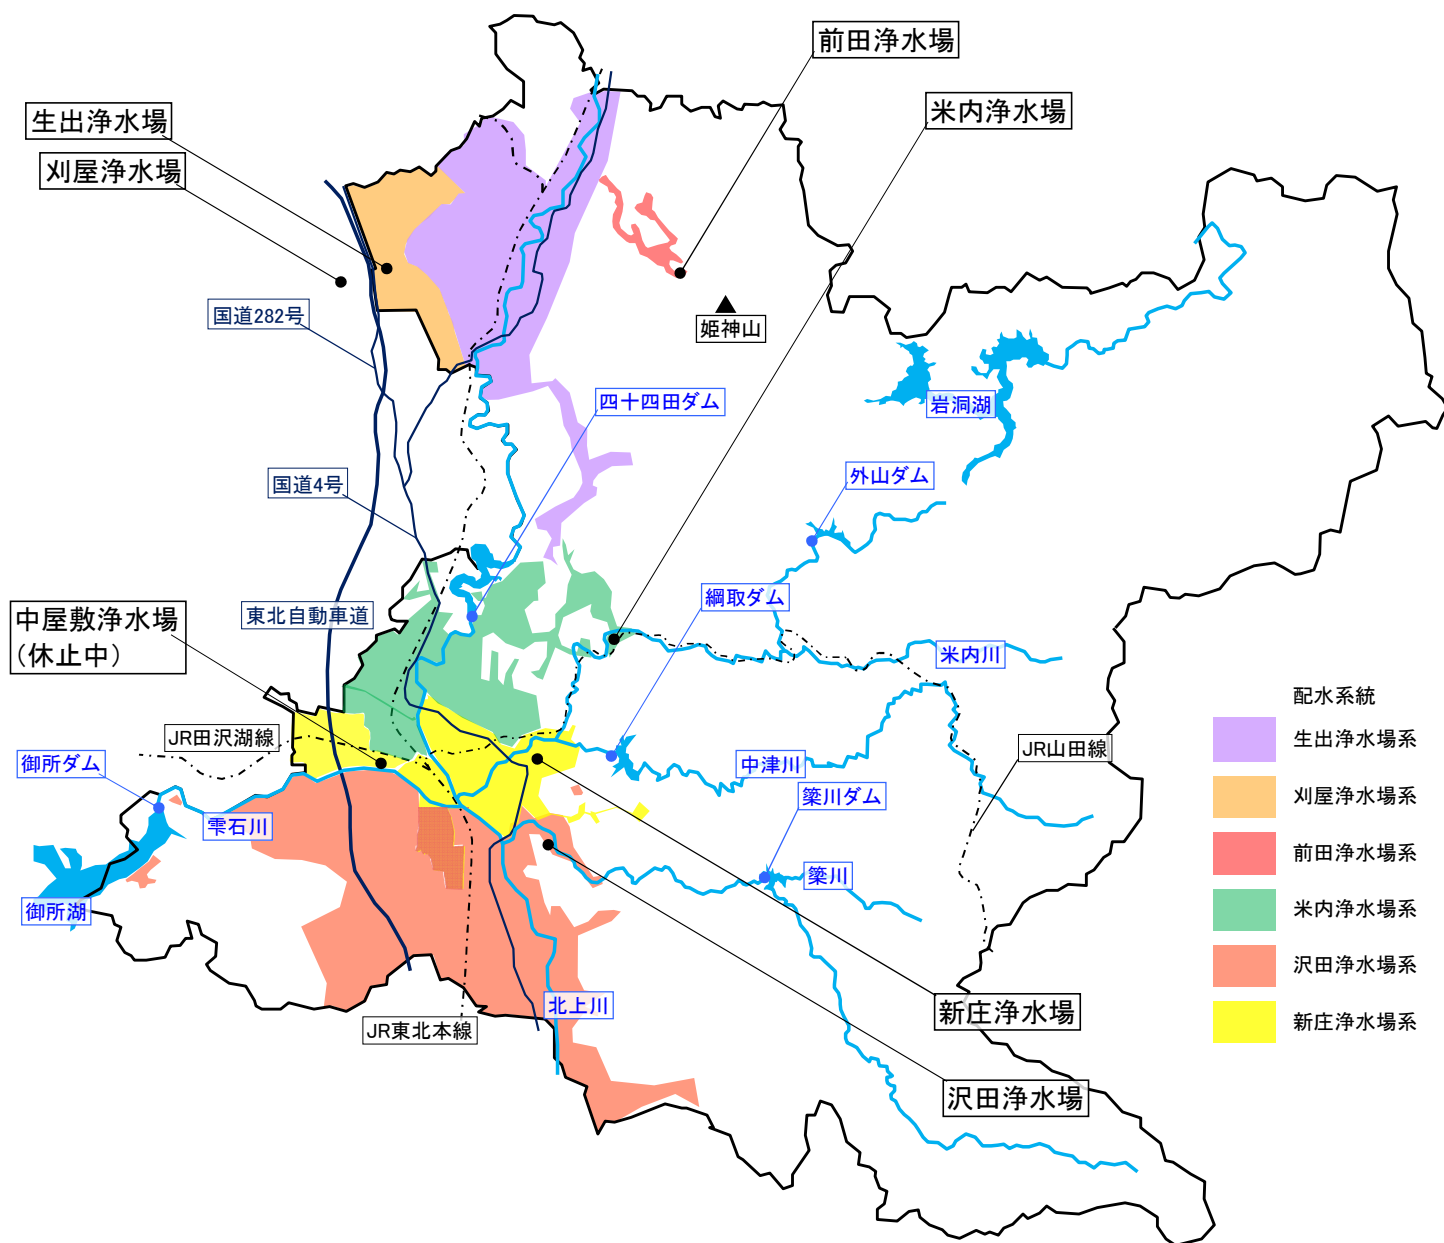

1-2 定期水質検査の概要

盛岡市上下水道局では、表 1-2-1 に示すとおり令和 7 年度水質検査計画に基づく水質検査を実施した。

表 1-2-1 令和 7 年度に盛岡市上下水道局で実施した水質検査

検査の種類	検査の概要
毎月検査 ※	水質基準項目・水質管理目標設定項目（農薬類・PFOS・PFOA を除く）
その他項目検査	浄水場の運転管理又は水質管理上必要な項目
毎日検査	水道水において毎日行う検査
クリプトスポリジウム等検査	耐塩素病原微生物の検査
農薬類水質検査	水質管理目標設定項目の一つで、検査を委託して行う
有機フッ素化合物水質検査	水質管理目標設定項目の一つで、検査を委託して行う
ダイオキシン類水質検査	要検討項目の一つで、検査を委託して行う

※毎月検査の検査項目について

水道水質基準は図 1-2-1 に示す体系で設定されており、水質基準項目は月 1 回又は 3 か月に 1 回の頻度で行う検査項目が設定されている。

盛岡市上下水道局では、水道において遵守義務のある水質基準項目のほか、これに準じた水質管理を求められる水質管理目標設定項目についても検査を行った。

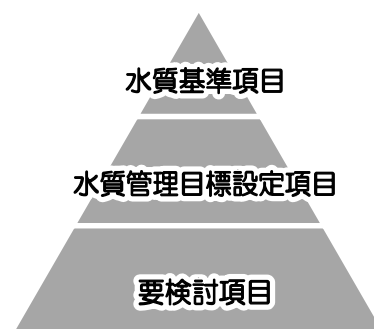


図 1-2-1 水道水質項目の体系

表 1-2-2 水道水質項目の種類と内容（令和 7 年 4 月 1 日現在）

種類	内容
水質基準項目	水道水によって健康を損なったり、生活利用上の支障をきたさないため具体的基準を定めたもの 水道事業者には水質基準を遵守し、定期的に検査を行う義務がある。 健康関連 31 項目＋生活上支障関連 20 項目
水質管理目標設定項目	毒性評価が暫定であったり、水道水中の検出レベルが高くないものの、水道水質管理上注意喚起すべき項目 健康関連 14 項目＋生活上支障関連 13 項目
要検討項目	毒性評価が定まらない物質や、水道水中の検出実態が明らかではなく、情報・知見を収集中である項目。全 46 項目

1－3 水質検査項目の水質基準値等及び測定方法

1 水質基準項目

番号	項目名	単位	水質基準値	報告下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	100 以下	—	標準寒天培地法
2	大腸菌	(MPN/100mL)	不検出	※	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	ICP-MS 法
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	ICP-MS 法
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	ICP-MS 法
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	ICP-MS 法
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	ICP-MS 法
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	イオンクロマトグラフ法(陰イオン類)(UV)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.05	イオンクロマトグラフ法(陰イオン類)(UV)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	イオンクロマトグラフ法(陰イオン類)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	ICP-MS 法
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	PT-GC-MS 法
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	PT-GC-MS 法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004	PT-GC-MS 法
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002	PT-GC-MS 法
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001	PT-GC-MS 法
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001	PT-GC-MS 法
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001	PT-GC-MS 法
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	イオンクロマトグラフ法(陰イオン類)
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	LC-MS 法
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001	PT-GC-MS 法
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	LC-MS 法
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	PT-GC-MS 法
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	LC-MS 法
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	PT-GC-MS 法
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	LC-MS 法
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001	PT-GC-MS 法
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001	PT-GC-MS 法

※大腸菌は浄水以外の検水について定量試験を行っており、単位は MPN/100mL である。

番号	項目名	単位	水質 基準値	報告 下限値	検査方法
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008	誘導体化-HPLC 法
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	ICP-MS 法
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	ICP-MS 法
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	ICP-MS 法
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	ICP-MS 法
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.0	イオンクロマトグラフ法(陽イオン類)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001	ICP-MS 法
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.0	イオンクロマトグラフ法(陰イオン類)
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300 以下	10	イオンクロマトグラフ法(陽イオン類)
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	重量法
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	固相抽出-HPLC 法
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	PT-GC-MS 法
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	PT-GC-MS 法
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC-MS 法
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	全有機体炭素測定法
47	pH 値	—	5.8 以上 8.6 以下	—	ガラス電極法
48	味	—	異常でないこと	—	官能法
49	臭気	—	異常でないこと	—	官能法
50	色度	度	5 以下	0.5	透過光測定法
51	濁度	度	2 以下	0.1	積分球式光電光度法

2 水質管理目標設定項目

番号	項目名	単位	目標値	報告 下限値	検査方法
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	0.0003	ICP-MS 法
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下※1	0.0001	ICP-MS 法
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	0.001	ICP-MS 法
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	0.0004	PT-GC-MS 法
5	トルエン	mg/L	0.4 以下	0.02	PT-GC-MS 法
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	0.008	溶媒抽出-GC-MS 法
7	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	—	—
8	二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	—	—
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下※1	0.001	溶媒抽出-GC-MS 法
10	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下※1	0.002	溶媒抽出-GC-MS 法
11	農薬類	mg/L	1 以下 ※2	—	農薬ごとに異なる方法
12	残留塩素	mg/L	1 以下	0.1	携帯型残留塩素計測定法
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	10	イオンクロマトグラフ法(陽イオン類)
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	ICP-MS 法
15	遊離炭酸	mg/L	20 以下	2	滴定法
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	0.001	PT-GC-MS 法
17	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下	0.002	PT-GC-MS 法
18	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1 以下 ※3	0.3	全有機体炭素測定法
19	臭気強度(TON)	—	3 以下	1	官能法
20	蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	1	重量法
21	濁度	度	1 以下	0.1	積分球式光電光度法
22	pH 値	—	7.5 程度	—	ガラス電極法
23	腐食性(ランゲリア指数)	—	—1 程度で 極力 0 に近づける	—	イオンクロマトグラフ法、滴定法、ガラス電極法 及び重量法による諸結果に基づく計算法
24	従属栄養細菌	個/mL	2,000 以下※1	—	R2A 寒天培地法
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.002	PT-GC-MS 法
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.01	ICP-MS 法
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005 以下 ※4	—	固相抽出-LC-MS 法

※1 暫定的に定めた目標値であるもの

※2 検出値／目標値 の比の和

※3 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)との相関関係から、目標値を 1 mg/L としている。

※4 PFOS 及び PFOA の量の和として 0.00005mg/L 以下(暫定)

3 その他の項目

番号	項目名	単位	報告 下限値	検査方法
1	電気伝導率	μS/cm	—	電極法
2	アンモニア態窒素	mg/L	0.03 以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン類)
3	アルカリ度	mg/L	0.1 以下	滴定法
4	浮遊物質(SS)	mg/L	1 以下	重量法
5	クリプトスポリジウム	個/10L	—	親水性 PTFE メンブレンフィルター法 免疫磁性体粒子法
6	ジアルジア	個/10L	—	直接蛍光抗体染色法
7	大腸菌	MPN/100mL	—	特定酵素基質培地法
8	嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	ハンドフオード改良寒天培地法

1-4 令和7年度における各浄水場系統の水質状況

第2章に記載する水質検査結果から、各浄水場系統の水質状況の考察を行った。

1 米内浄水場系

● 原水（米内川）の水質概況

米内川は、盛岡市東部に位置する北上高地御大堂山を源とし、中津川の支流として市中央部の山間部を流れる延長約 18 km の一級河川である。

水質の特徴は、米内川上流に位置する外山ダムの影響を受け、冬季にマンガンやアンモニア態窒素濃度が上昇した事例があるものの、取水口上流域が良好な森林環境にあるため良質な水質を維持している。一方で、水源流域が急峻な山地形状のため降雨時には一時的に高濁度を生じやすい。

● 米内浄水場系における水道水質検査結果

米内浄水場系では、米内浄水場浄水池及び3か所の給水栓で実施し、全ての項目で水質基準に適合していた。

令和7年度における水質基準項目に関する定量状況は、次のとおり。

水質基準項目における基準値と年間最大値との比較(米内浄水場系給水栓:3か所)

2分の1以上を定量した項目	無し
5分の1以上	鉛及びその化合物

2 中屋敷浄水場系

● 原水（雫石川）の水質概況

雫石川は、岩手・秋田県境に位置する秋田駒ヶ岳を源とし、御所湖にて南川・矢櫃川など多くの支流を合わせ、御所ダムを経て盛岡市大沢川原・馬場町付近で中津川と共に北上川に三川合流する延長約 33 km の一級河川である。

水質の特徴は、上流に地熱発電所や温泉地が点在するなど地質の影響を受け、恒常的にヒ素・ホウ素が微量定量される。

御所湖は、609 km²に及ぶ雫石町全域を流域に含むため、一般家庭や工場・農場など多くの排水が流入している。御所湖に流入する河川流量が多く滞留日数が数日と短いこともあり、現時点では御所湖内に大きな水質悪化は見られない。しかし、流入河川水量が多いことから、雪解け時や集中豪雨の際にはダム湖貯水量調整のため河川の増水が長期に及ぶことも多く、浄水場では水質の変化に対応した浄水処理を行っていた。

● 中屋敷浄水場浄水処理の停止

令和5年2月に供給区域の使用量の減少、施設の老朽化により中屋敷浄水場での浄水処理を停止し、中屋敷浄水場系の給水区域は新庄及び米内浄水場からの給水に切り替えた。しかし、浄水場としては将来の新たな水需要の発生の可能性などを加味して廃止ではなく休止とするため雫石川取水口及び御所ダム放流水の水質検査は継続していく。

3 沢田浄水場系

● 原水（築川）の水質概況

築川は、盛岡市東部に位置する北上高地岩神山を源とし、山間部を国道106号に沿って西へ流れ、根田茂川と合流しながら流下し、盛岡市東安庭付近で北上川に注ぐ延長約15.5kmの一級河川である。

水質の特徴は、水源流域が国有林や保安林の占める割合が高く、良好な森林環境にあることから良質な水質を維持しているが、急峻な山地形状のため降雨時には一時的に高濁度を生じやすい。

● 沢田浄水場系における水道水質検査結果

沢田浄水場系では、沢田浄水場配水池及び4か所の給水栓で実施し、全ての項目で水質基準に適合していた。

令和7年度における水質基準項目に関する定量状況は、次のとおり。

水質基準項目における基準値と年間最大値との比較(沢田浄水場系給水栓:4か所)

2分の1以上を定量した項目	無し
5分の1以上	クロロホルム、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、アルミニウム及びその化合物、ジェオスミン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)

築川上流の築川ダムは令和3年7月に竣工した。沢田浄水場では、マンガン対策として平成28年度から中間塩素処理設備を、異臭への対応として令和2年度から粉末活性炭処理設備を導入している。

4 新庄浄水場系

● 原水（中津川）の水質概況

中津川は、盛岡市東部に位置する北上高地阿部館山を源とし、盛岡市浅岸で米内川と合流した後、盛岡市役所や盛岡城跡のわきを流れ、盛岡市大沢川原・馬場町付近で雫石川と共に北上川に三川合流する延長約22.8kmの一級河川である。街中を流れる河川ながらサケが溯上し、その姿は盛岡市の秋の風物詩でもある。

水質の特徴は、取水口が米内川と中津川の合流地点直下の右岸（米内川側）に位置しているため、原水の水質は米内川の影響を強く受ける。また、中津川上流には集水面積83km²に及ぶ綱取ダムが立地しているため、ダム放流水の影響を受けることもある。綱取ダム貯水池は流入水量が少なく滞留

日数が長期に及ぶことから、夏季の水温上昇に伴う藻類の発生や、これに伴う生ぐさ臭やかび臭の発生に注意が必要である。このため、ダム放流水の定期試験の実施や、綱取ダム管理事務所との連携などにより監視を強化している。

● 新庄浄水場系における水道水質検査結果

新庄浄水場系では、新庄浄水場配水池及び4か所の給水栓で実施し、全ての項目で水質基準に適合していた。

令和7年度における水質基準項目に関する定量状況は、次のとおり。

水質基準項目における基準値と年間最大値との比較(新庄浄水場系給水栓:4か所)

2分の1以上を定量した項目	無し
5分の1以上	〃 総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)

5 生出浄水場水系

● 原水(生出湧水)の水質概況

生出湧水は、岩手山麓の盛岡市下田に位置する自噴湧水である。生出湧口^{おいでわくつ}と呼ばれる湧水の傍にあり、また鉱泉としての成分を含まないことから水道水源として優れた良質な湧水である。生出湧水に5か所の水源が近接しているが、硝酸態窒素の濃度が低い水源を選択し、原水として使用している。

水質の特徴は、地質の影響を受けヒ素・フッ素・ホウ素が微量定量されている。また、硬度も100～110 mg/Lと中程度の硬水(中硬水)となっている。

● 生出浄水場系における水道水質検査結果

生出浄水場では、生出浄水場配水池及び代表給水栓で実施し、全ての項目で水質基準に適合していた。

令和7年度における水質基準項目に関する定量状況は、次のとおり。

水質基準項目における基準値と年間最大値との比較(生出浄水場系代表給水栓)

2分の1以上を定量した項目	無し
5分の1以上	〃 ヒ素及びその化合物、硬度、蒸発残留物

生出浄水場系はミネラル分を豊富に含む中硬水であり、それに伴い蒸発残留物も多く定量される傾向にある。また、地下水の傾向としてヒ素・フッ素・ホウ素が微量定量されている。清浄な水源であることから凝集沈殿処理を必要とせず、浄水において消毒副生成物などが定量されない良好な水質を維持している。

6 刈屋浄水場系

● 原水（刈屋水源）の水質概況

刈屋水源は、岩手山麓の滝沢市内に位置し、深さ約 130 m の深井戸 2 か所から取水している。生出湧水とは約 1.5 km の距離にあり、鉱泉としての成分を含まない良質な地下水である。ヒ素・フッ素・ホウ素・硬度などの水質状況も同様の傾向を示しているが、刈屋水源は汚染物質の地下浸透が少ない深井戸であることから、硝酸態窒素濃度が生出湧水よりもさらに低い清浄な水源である。

● 刈屋浄水場系における水道水質検査結果

刈屋浄水場では、刈屋配水場及び代表給水栓で実施し、全ての項目で水質基準に適合していた。令和 6 年度における水質基準項目に関する定量状況は、次のとおり。

水質基準項目における基準値と年間最大値との比較(刈屋浄水場系代表給水栓)

2 分の 1 以上を定量した項目	無し
5 分の 1 以上	〃 ヒ素及びその化合物、硬度、蒸発残留物

刈屋浄水場系はミネラル分を豊富に含む中硬水であり、それに伴い蒸発残留物も多く定量される傾向にある。また、地下水の傾向としてヒ素・フッ素・ホウ素が微量定量されている。刈屋水源は清浄な地下水であることから凝集沈でん処理を必要とせず、浄水において消毒副生成物などが定量されない良好な水質を維持している。

7 前田浄水場系

● 原水（前田地区北ノ又沢）の水質概況

北ノ又沢は、姫神岳国有林内に位置する普通河川の通称である。

水質の特徴は、水源の上流域が姫神岳国有林であることから水源環境は良好である。

北ノ又沢は川幅が 1 m にも満たない河川であるため、降雨や雪解け時には短時間で濁度上昇が発生することが多い。

● 前田浄水場系における水道水質検査結果

前田浄水場では、前田浄水場浄水及び代表給水栓で実施し、全ての項目で水質基準に適合していた。

令和 7 年度における水質基準項目に関する定量状況は、次のとおり。

水質基準項目における基準値と年間最大値との比較(前田浄水場系代表給水栓)

2 分の 1 以上を定量した項目	無し
5 分の 1 以上	〃 鉛及びその化合物

前田浄水場は無人施設であるため、浄水処理薬品の注入バランスの決定が難しい。監視の頻度を高めるなどして、より適正な運転管理に努めている。

第2章 定期検査結果

2-1 毎月検査

水道法第4条に基づく水質基準は水質基準に関する省令によって定められ、水道事業者は、同法20条に定めるところにより定期水質検査を義務付けられている。また、その具体的内容は同法施行規則第15条により示されている。上下水道局では、この定期水質検査を令和7年度水質検査計画（本書巻末に掲載）に基づき、以下のとおり行った。

令和7年度においても、全ての地点の検査において水質基準値を順守し、安全でおいしい水を供給している。

1 毎月検査実施項目

毎月検査項目として、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目（51項目）に加え、水質管理目標設定項目（27項目中23項目）その他水質管理上必要な項目11項目についても検査を行った。

それぞれの項目の内容及び頻度は表2-1-1、表2-1-2及び表2-1-3に示すとおり。

なお、水質管理目標設定項目における農薬類及びPFOS・PFOA並びに要検討項目におけるダイオキシン類の検査は、2-4農薬類水質検査、2-5有機フッ素化合物水質検査及び2-6ダイオキシン水質検査に記載する。

2 毎月検査実施地点

採水地点の特徴をもとに、表2-1-1～表2-1-3のとおり採水地点を区分し、検査項目と頻度を設定した。

なお、それぞれの地点の箇所は原水水質検査の採水地点略図及び浄水水質検査の採水地点略図に示すとおり。

表 2-1-1 水質基準項目とその検査回数

項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L) (以下)	検査回数(回/年)								検査回数 設定理由	区分				
			上流水源	浄水場原水 (河川水)	浄水場原水 (地下水源)	処理工程水 (緩速ろ過池)	浄配水池	代表 給水栓	監視 給水栓	省略監視 給水栓						
1	一般細菌	100 個/mL	12	12	4	12	12	12	12	12	省略不可	病原生物の指標				
2	大腸菌	不検出	12	12	4	12	12	12	12	12						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4	4	4	—	—	1	1	—		安全確認 等のため	金属類			
4	水銀及びその化合物	0.0005	4	4	4	—	—	1	1	—						
5	セレン及びその化合物	0.01	4	4	4	—	—	1	1	—						
6	鉛及びその化合物	0.01	4	4	4	—	12	1※1	1	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4	4	4	—	—	1※2	1	—						
8	六価クロム化合物	0.05	4	4	4	—	—	1	1	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04	12	12	4	12	12	12	12	12						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	2	4	4	—	—	4	4	—			3か月に 1回以上	消毒副生成物		
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	12	12	4	12	12	12	12	12	安全確認 等のため		無機物			
12	フッ素及びその化合物	0.8	12	12	4	12	12	12	12	12						
13	ホウ素及びその化合物	1.0	2	4	4	—	—	1※2	1	—						
14	四塩化炭素	0.002	2	4	4	—	—	1	1	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05	2	4	4	—	—	1	1	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	2	4	4	—	—	1	1	—		一般有機 化学物質				
17	ジクロロメタン	0.02	2	4	4	—	—	1	1	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01	2	4	4	—	—	1	1	—						
19	トリクロロエチレン	0.01	2	4	4	—	—	1	1	—						
20	ベンゼン	0.01	2	4	4	—	—	1	1	—						
21	塩素酸	0.6	—	—	—	—	12	12	12	12	3か月に 1回以上	消 毒 副生成物				
22	クロロ酢酸	0.02	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
23	クロロホルム	0.06	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
24	ジクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
25	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
26	臭素酸	0.01	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
27	総トリハロメタン	0.1	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
28	トリクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
29	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
30	ブロモホルム	0.09	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
31	ホルムアルデヒド	0.08	—	—	—	—	4※3	4	4	—						
32	亜鉛及びその化合物	1.0	4	4	4	—	12	1	1	—	性状確認 等のため	色				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4	4	4	12	12	4※4	4	—						
34	鉄及びその化合物	0.3	4	4	4	12	12	1	1	—		味				
35	銅及びその化合物	1.0	4	4	4	—	—	1	1	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200	12	12	4	12	12	2※5	4※6	—		省略不可	色			
37	マンガン及びその化合物	0.05	4	4	4	12	12	1	1	—						
38	塩化物イオン	200	12	12	4	12	12	12	12	12	性状確認 等のため	基礎的 性 状				
39	カルシウム、マグネシウム 等 (硬度)	300	12	12	4	12	12	2※5	1	—						
40	蒸発残留物	500	2	4	4	—	—	4※6	4※6	—						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	2	4	4	—	—	1	1	—						
42	ジェオスミン	0.00001	12	12	4	4	※7	12※8	4	—						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	12	12	4	4	※7	12※8	4	—	性状確認 等のため	発泡 におい				
44	非イオン界面活性剤	0.02	2	4	4	—	—	1	1	—						
45	フェノール類	0.005	2	4	4	—	—	1	1	—						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	12	12	4	12	12	12	12	12				省略不可	基礎的 性 状	
47	pH値	5.8以上8.6以下	12	12	4	12	12	12	12	12						
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	12	12	12	12						
49	臭気	異常でないこと	12	12	4	12	12	12	12	12						
50	色度	5 度	12	12	4	12	12	12	12	12						
51	濁度	2 度	12	12	4	12	12	12	12	12						

※1 前田浄水場系では12回/年で実施。

※2 生田及び刈屋浄水場系では4回/年で実施。

※3 生田及び刈屋浄水場系では検査を省略。

※4 生田及び刈屋浄水場系では1回/年で実施。

※5 生田及び刈屋浄水場系では4回/年で実施。

※6 米内浄水場系では1回/年で実施。

※7 沢田浄水場系では12回/年で実施。

※8 生田及び刈屋浄水場系では1回/年で実施。

法定定期水質検査

表 2-1-2 水質管理目標設定項目とその検査回数

項目 No.	水質管理目標設定項目	目標値 (mg/L) (以下) P: 暫定値	検査回数(回/年)								区分
			上流水源	浄水場原水 (河川水)	浄水場原水 (地下水源)	処理工程水 (経連ろ過池)	浄配水池	代表 給水栓	監視 給水栓	省略監視 給水栓	
1	アンチモン及びその化合物	0.02	—	2	2	—	—	1	—	—	金属類
2	ウラン及びその化合物	0.002 P	—	2	2	—	—	1	—	—	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	—	2	2	—	—	1	—	—	
4	1,2-ジクロロエタン	0.004	2	4	4	—	—	1	1	—	一般有機化学物質
5	トルエン	0.4	2	4	4	—	—	1	1	—	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(DEHP)	0.08	—	2	2	—	—	1	—	—	消毒剤
7	亜塩素酸	0.6	—	—	—	浄水処理工程に二酸化塩素を 使用していないため検査を省略					
8	二酸化塩素	0.6	—	—	—						
9	ジクロロアセトリル	0.01 P	—	—	—	—	2	—	—	—	消毒副生成物
10	抱水クロラール	0.02 P	—	—	—	—	2	—	—	—	
11	農薬類	検出値と目標値の比の 和として 1 以下	—	2※1・2	—	—	2※1・2	—	—	—	農薬類
12	残留塩素	1以下	—	—	—	—	12	12	12	12	消毒剤
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下	12	12	4	12	12	2※3	1	—	味
14	マンガン及びその化合物	0.01	4	4	4	12	12	1	1	—	色
15	遊離炭酸	20	—	2	2	—	—	2	—	—	無機物
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	2	4	4	—	—	1	1	—	一般有機化学物質
17	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02	2	4	4	—	—	1	1	—	
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)※5	1 ※4	12	12	4	12	12	12	12	12	味
19	臭気強度(TON)	3	12	12	4	12	—	2	—	—	におい
20	蒸発残留物	30以上200以下	2	4	4	—	—	4※5	4	—	味
21	濁度	1	12	12	4	12	12	12	12	12	基礎的性状
22	pH値	7.5程度	12	12	4	12	12	12	12	12	
23	腐食性(ランゲリア指数)	-1以下とし 極力0に近づける	—	2	2	—	—	2	—	—	
24	従属栄養細菌	2000 P	—	—	—	—	—	2	—	—	病原生物の指標
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1	2	4	4	—	—	1	1	—	一般有機化学物質
26	アルミニウム及びその化合物	0.1	4	4	4	12	12	4※6	4※6	—	色/味
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 P	—	2※2	2※2	—	2※2	—	—	—	一般有機化学物質

※1 生出、刈屋及び前田浄水場系では検査を省略。

※5 米内浄水場系では1回/年で実施。

※2 外部検査機関に検査を委託し実施。

※6 生出及び刈屋浄水場系では1回/年で実施。

※3 生出及び刈屋浄水場系では4回/年で実施。


※4 過マンガン酸カリウム消費量に替わり、精度に優れる全有機炭素(TOC)により
有機物の検査を行う。また、目標値はこれまでの相関から1 mg/Lとする。

表 2-1-3 その他水質管理上必要な項目とその検査回数

項目 No.	その他検査項目	目標値 (mg/L) (以下)	検査回数 (回/年)								区分
			上流水源	浄水場原水 (河川水)	浄水場原水 (地下水源)	処理工程水 (経連ろ過池)	浄配水池	代表 給水栓	監視 給水栓	省略監視 給水栓	
1	電気伝導率	—	12	12	4	12	12	12	12	12	無機物
2	紫外線吸光度(E260)	—	12	12	4	12	12	12	12	—	一般有機化学物質
3	アンモニア態窒素	—	12	12	4	12	12	2※1	1	—	
4	アルカリ度	—	12	12	4	—	—	2	—	—	無機物
5	脱塩素臭気	—	—	—	—	—	—	12	—	—	におい
6	クリプトスポリジウム	—	—	4	—	—	—	—	—	—	病原生物
7	ジアルジア	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
8	嫌気性芽胞菌(指標菌)	—	—	4	4	—	—	—	—	—	病原生物の指標
9	大腸菌(指標菌)	—	—	4	4	—	—	—	—	—	


※1 生出及び刈屋浄水場系では4回/年で実施。

原水水質検査の採水地点略図

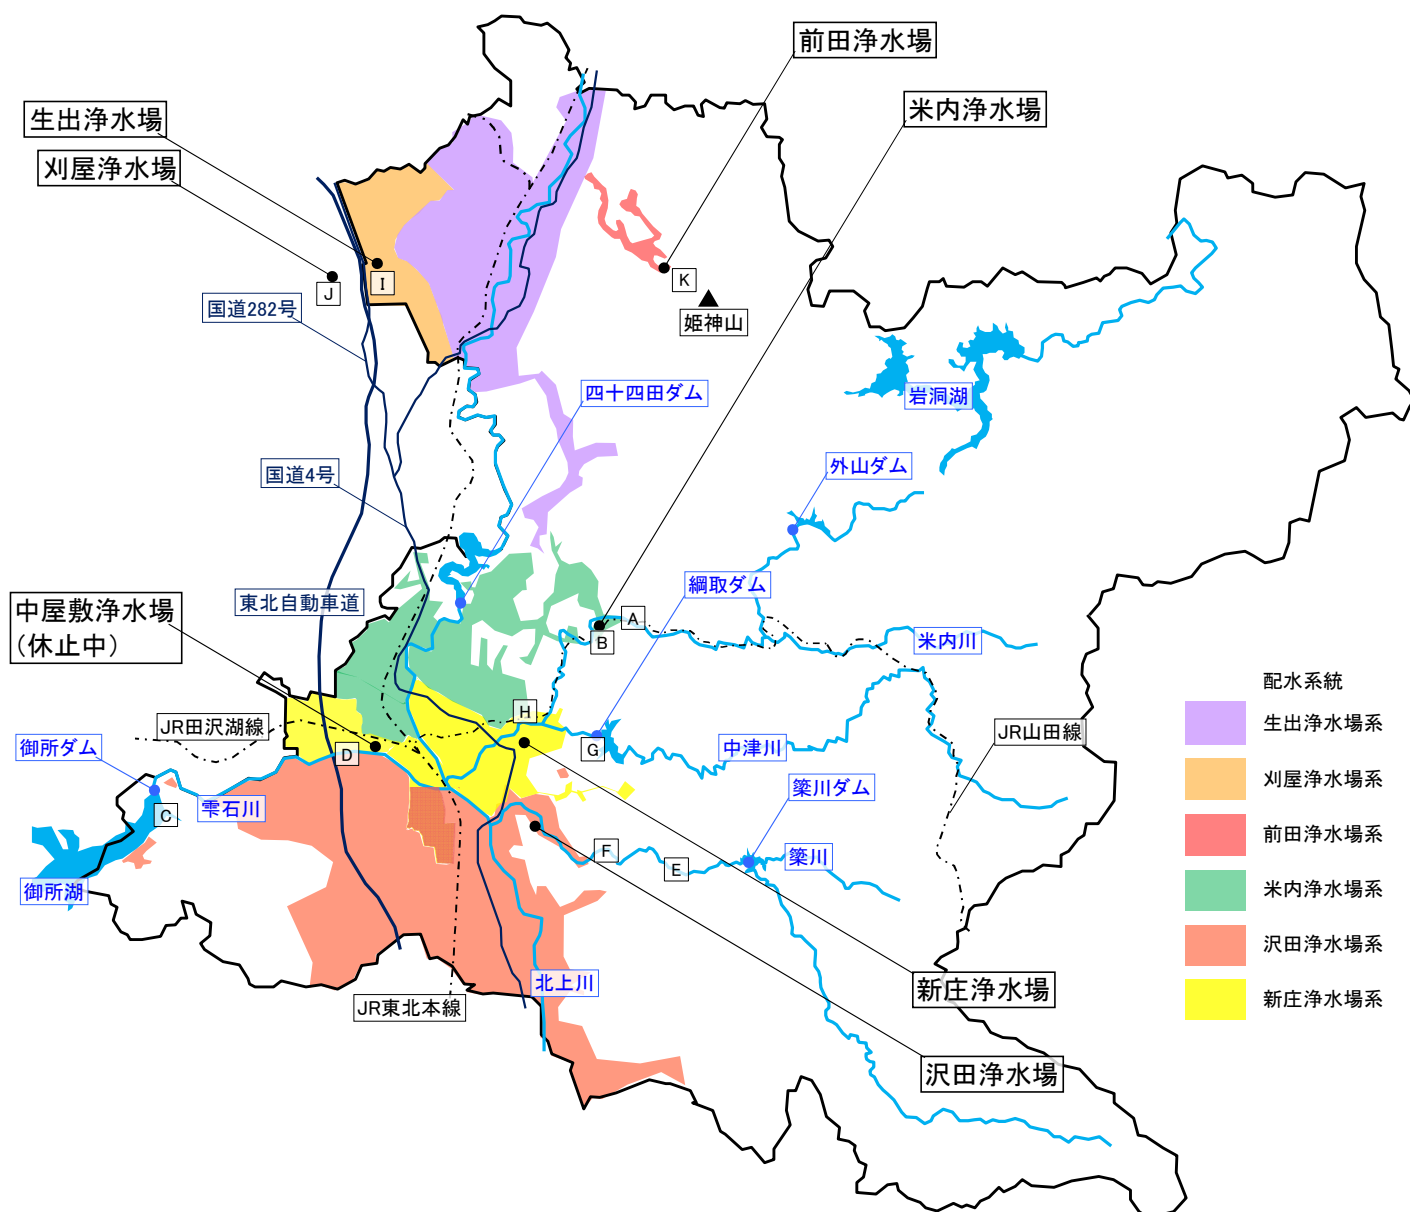

番号	区分	地点名	番号	区分	地点名
A	河川 表流水	米内浄水場 原水 米内川取水口	G	ダム 放流水	新庄浄水場 上流水源 綱取ダム放流水
B	緩速 ろ過池	米内浄水場 緩速ろ過池	H	河川 表流水	新庄浄水場 原水 中津川取水口
C	ダム 放流水	中屋敷浄水場 上流水源 御所ダム放流水	I	地下 水源井	生出浄水場 着水井
D	河川 表流水	中屋敷浄水場 原水 雫石川取水口	J	地下 水源井	刈屋浄水場 1号取水井・2号取水井
E	ダム 表流水	沢田浄水場 上流水源 築川ダム放流水	K	河川 表流水	前田浄水場 原水（通称 北ノ又沢）
F	河川 表流水	沢田浄水場 原水 築川取水口			

浄水水質検査の採水地点略図

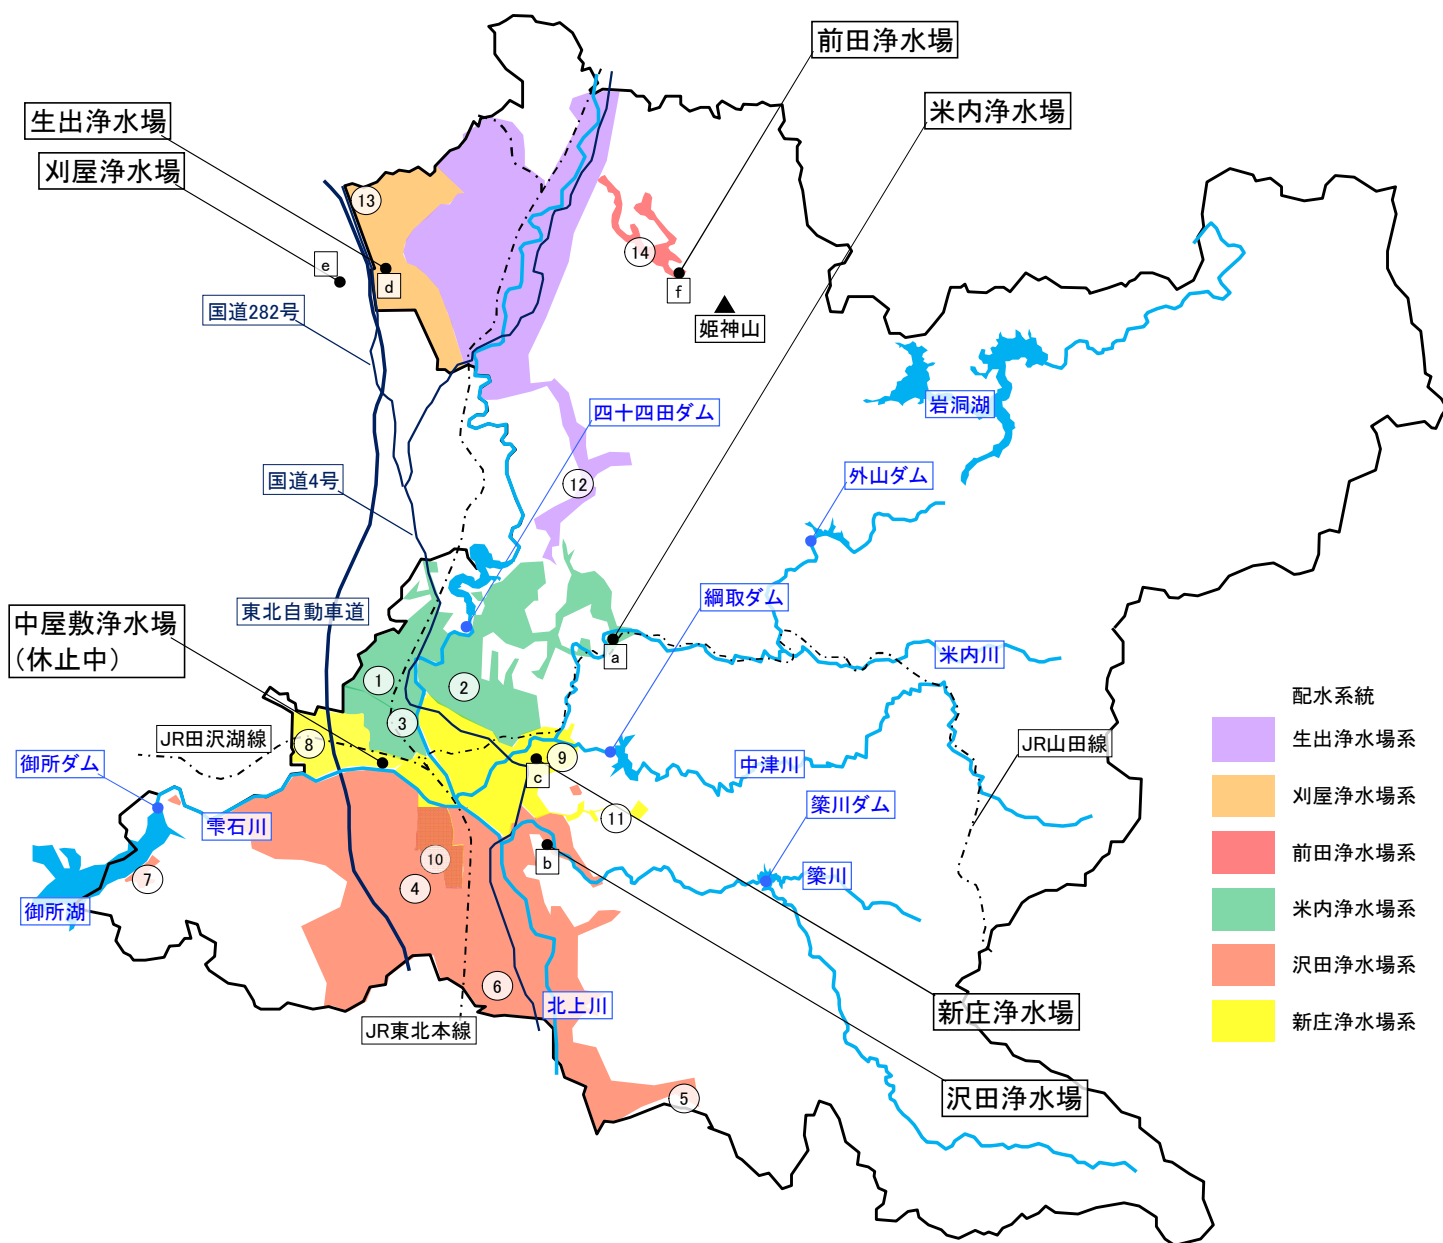

番号	区分	地点名	番号	区分	地点名	番号	区分	地点名
a	浄配水池	米内浄水場 浄水池	1	代表	米内系 月が丘給水栓	9	監視	新庄系 つつじが丘給水栓
b	浄配水池	沢田浄水場 浄水池	2	監視	米内系 高松給水栓	10	省略監視	新庄系 向中野給水栓
c	浄配水池	新庄浄水場 配水池	3	省略監視	米内系 北天昌寺町給水栓	11	省略監視	新庄系 上八木田給水栓
d	浄配水池	生出浄水場 配水池	4	代表	沢田系 下飯岡給水栓	12	代表	生出系 日戸給水栓
e	浄配水池	刈屋配水場 配水池	5	監視	沢田系 大ヶ生給水栓	13	代表	刈屋系 下田給水栓
f	浄配水池	前田浄水場 配水池	6	省略監視	沢田系 西見前給水栓	14	代表	前田系 玉山馬場給水栓
			7	省略監視	沢田系 繋給水栓			
			8	代表	新庄系 土淵給水栓			

米内浄水場 原水 米内川取水口

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月10日	5月19日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月12日
		気温	℃	曇／曇	曇／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	曇／曇	曇／晴	晴／晴
		水温	℃	13.6	17.9	25.9	28.7	26.5	25.0	14.2	6.1
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	68	120	170	240	620	340	170	53
	2	大腸菌	MPN/100mL	6.3	31	64	170	340	220	64	22
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.23	0.21	0.23	0.23	0.29	0.22	0.20
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02		
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.5	2.9	3.2	3.0	3.3	3.4	3.3	3.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			0.004			0.003		
	38	塩化物イオン	mg/L	3.0	3.0	3.0	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	11.7	14.1	15.3	15.5	18.0	18.7	18.2	16.5
	40	蒸発残留物	mg/L			37			46		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005			0.006		
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5
	47	pH値	—	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	1.6	2.4	2.2	2.2	2.7	2.4	1.9	3.1
	51	濁度	度	5.5	1.3	0.9	0.7	0.9	0.6	0.5	1.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001					
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
	5	トルエン	mg/L			<0.02			<0.02		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L			<2					
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001		
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
	13	臭気強度(TON)	—	5	25	20	4	1	3	10	2
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-2.6					
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002		
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	41	49	54	54	60	59	58	53
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.129	0.095	0.088	0.114	0.109	0.147	0.088	0.106
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	11.4	14.4	16.0	16.1	19.2	19.7	18.8	16.6
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月16日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
3.3	0.9	2.5	5.3	28.7	0.9	14.2	12	℃	気温		
3.5	0.2	2.3	4.0	21.9	0.2	10.4	12	℃	水温		
36	110	77	22	620	22	169	12	個/mL	一般細菌	1	
11	5.2	34	6.3	340	5.2	81	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
<0.0003			<0.0003	<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
<0.00005			<0.00005	<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.38	0.30	0.27	0.31	0.38	0.20	0.27	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
<0.02			<0.02	<0.02			4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
<0.0002			<0.0002	<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
<0.005			<0.005	<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
<0.004			<0.004	<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005			<0.005	<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
0.01			0.02	0.02	0.01	0.02	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
<0.03			0.04	0.04	<0.03	<0.03	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
<0.01			<0.01	<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.4	3.3	3.4	3.1	3.4	2.5	3.2	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
0.003			0.005	0.005	0.003	0.004	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
3.3	3.5	3.6	3.3	3.6	2.7	3.1	12	mg/L	塩化物イオン	38	
17.7	17.8	17.6	15.0	18.7	11.7	16.3	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
58			46	58	37	47	4	mg/L	蒸発残留物	40	
<0.02			<0.02	<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
0.006			<0.005	0.006	<0.005	<0.005	4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
<0.0005			<0.0005	<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
藻	藻	藻	藻				12	—	臭気	49	
1.6	3.1	3.3	2.0	3.3	1.6	2.4	12	度	色度	50	
0.7	19.8	9.6	0.9	19.8	0.5	3.5	12	度	濁度	51	
<0.0003				<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
<0.0001				<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
<0.001				<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
<0.0004			<0.0004	<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
<0.02			<0.02	<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
<0.008				<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
<2				<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
4	3	3	2	25	1	7	12	—	臭気強度(TON)	13	
-2.8				-2.6	-2.8	-2.7	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
<0.002			<0.002	<0.002			4	個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
56	63	57	49	63	41	54	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.079	0.182	0.136	0.077	0.182	0.077	0.113	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
16.8	17.0	17.0	14.5	19.7	11.4	16.5	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

米内浄水場 緩速ろ過池

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月10日	5月19日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月12日
		気温	°C	曇/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	曇/晴	晴/晴
		水温	°C	10.4	16.9	23.7	28.1	27.2	24.4	14.7	8.1
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	1	3	70	5	7	7	8	3
	2	大腸菌	MPN/100mL	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.22	0.16	0.14	0.24	0.33	0.21	0.18
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.6	2.8	3.1	2.8	3.1	3.3	3.2	3.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	3.1	3.0	3.0	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.8	14.2	16.3	16.2	18.4	19.4	18.6	16.7
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001			<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001			<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
	47	pH値	—	6.9	6.9	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1
	48	味	—								
	49	臭気	—	なし	藻	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	50	色度	度	1.1	1.4	1.2	1.5	1.9	1.3	1.1	1.3
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—	<1	15	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	44	49	55	54	59	61	59	53
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.060	0.079	0.068	0.082	0.108	0.115	0.070	0.082
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月16日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)	番号	
1.4	1.8	3.0	3.4	28.1	1.4	13.6	12	℃		
3.2	0.6	2.6	4.0	22.4	0.6	10.4	12	℃		
1	0	2	1	70	0	9	12	個/mL	一般細菌	1
<1	<1	<1	<1	1.0	<1	0.1	12	MPN/100mL	大腸菌	2
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3
								mg/L	水銀及びその化合物	4
								mg/L	セレン及びその化合物	5
								mg/L	鉛及びその化合物	6
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7
								mg/L	六価クロム化合物	8
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
0.37	0.31	0.23	0.32	0.37	0.14	0.26	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13
								mg/L	四塩化炭素	14
								mg/L	1,4-ジオキサン	15
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
								mg/L	ジクロロメタン	17
								mg/L	テトラクロロエチレン	18
								mg/L	トリクロロエチレン	19
								mg/L	ベンゼン	20
								mg/L	塩素酸	21
								mg/L	クロロ酢酸	22
								mg/L	クロロホルム	23
								mg/L	ジクロロ酢酸	24
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25
								mg/L	臭素酸	26
								mg/L	総トリハロメタン	27
								mg/L	トリクロロ酢酸	28
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29
								mg/L	ブロモホルム	30
								mg/L	ホルムアルデヒド	31
<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
								mg/L	鉄及びその化合物	34
3.3	3.3	3.4	3.1	3.4	2.6	3.1	12	mg/L	銅及びその化合物	35
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
3.3	3.7	3.6	3.3	3.7	2.7	3.1	12	mg/L	マンガン及びその化合物	37
17.9	18.0	17.6	15.4	19.4	12.8	16.8	12	mg/L	塩化物イオン	38
								mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
								mg/L	蒸発残留物	40
<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41
<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
								mg/L	非イオン界面活性剤	44
								mg/L	フェノール類	45
0.4	0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.4	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1	12	—	pH値	47
								—	味	48
なし	なし	なし	なし				12	—	臭気	49
1.0	0.9	0.8	1.0	1.9	0.8	1.2	12	度	色度	50
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1
								mg/L	ウラン及びその化合物	2
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
								mg/L	トルエン	5
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
								mg/L	抱水クロラール	8
								mg/L	残留塩素	9
								mg/L	遊離炭酸	10
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
								mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12
<1	<1	<1	<1	15	<1	1	12	—	臭気強度(TON)	13
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14
								個/mL	従属栄養細菌	15
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
57	63	57	50	63	44	55	12	µS/cm	電気伝導率	1
0.073	0.062	0.057	0.063	0.115	0.057	0.077	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3
								mg/L	アルカリ度	4
								—	脱塩素臭気	5

米内浄水場 浄水池

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月10日	5月19日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月12日
		気温	℃	曇／曇	曇／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	曇／曇	曇／晴	晴／晴
		水温	℃	13.9	21.4	24.7	25.7	27.7	25.6	17.2	11.5
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.23	0.22	0.24	0.24	0.32	0.23	0.20
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			<0.001			0.001		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.001			0.001		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001		
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	3.3	3.7	3.6	3.9	3.9	3.8	3.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	5.6	4.3	4.8	5.0	4.5	4.6	4.8	4.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.3	14.5	15.5	15.6	18.2	19.0	18.5	16.6
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3
	47	pH値	—	7.0	6.8	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.53	0.50	0.60	0.70	0.84	0.78	0.61	0.55
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	54	52	58	58	63	64	62	56
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.028	0.030	0.022	0.026	0.047	0.039	0.028	0.033
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月16日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
11.4	10.7	13.4	13.8	27.7	10.7	18.1	12	℃	気温		
3.9	1.0	3.0	3.8	23.5	1.0	11.3	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.38	0.31	0.25	0.32	0.38	0.20	0.27	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
								mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	クロロホルム	23	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ジブromクロロメタン	25	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブromジクロロメタン	29	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブromホルム	30	
<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
3.8	3.7	3.7	3.5	4.6	3.3	3.8	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
4.8	5.2	4.8	4.7	5.6	4.3	4.8	12	mg/L	塩化物イオン	38	
18.1	17.8	17.5	15.3	19.0	12.3	16.6	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	6.8	7.0	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.49	0.48	0.49	0.52	0.84	0.48	0.59	12	mg/L	抱水クロラル	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
60	66	60	52	66	52	59	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.027	0.024	0.023	0.022	0.047	0.022	0.029	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

米内浄水場系 給水栓 月が丘1丁目

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月9日	5月19日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月12日
		気温	℃	曇/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	曇/晴	晴/晴
		水温	℃	12.5	18.9	23.8	27.2	29.7	24.6	17.5	11.1
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.21	0.20	0.23	0.24	0.33	0.22	0.20
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			0.003			0.005		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003			0.004		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.009		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003		
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.7					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	38	塩化物イオン	mg/L	6.0	4.6	4.8	4.6	5.4	4.8	4.9	4.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			15.1					
	40	蒸発残留物	mg/L			40					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	—	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001					
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	5	トルエン	mg/L			<0.02					
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001					
	8	抱水クロラル	mg/L			<0.002					
	9	残留塩素	mg/L	0.52	0.50	0.52	0.51	0.53	0.44	0.51	0.43
	10	遊離炭酸	mg/L			<2					
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001					
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	13	臭気強度(TON)	—			2					
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-2.7					
	15	従属栄養細菌	個/mL			0					
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002					
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	57	53	58	56	65	64	62	56
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.028	0.028	0.019	0.031	0.033	0.035	0.030	0.031
	3	アンモニア態窒素	mg/L			<0.03					
	4	アルカリ度	mg/L			13.9					
	5	脱塩素臭気	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

12月17日 雪/曇	1月20日 雪/曇	2月16日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
5.9	-1.4	5.2	5.4	29.7	-1.4	15.0	12	℃	気温		
6.5	3.2	4.4	5.5	22.6	3.2	12.1	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
				<0.0003			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.00005			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
				<0.001			1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.36	0.28	0.22	0.32	0.36	0.20	0.26	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12	mg/L	塩素酸	21	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
<0.001			<0.001	0.005	<0.001	0.002	4	mg/L	クロロホルム	23	
<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003	4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	ジブromクロロメタン	25	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
0.001			0.001	0.009	0.001	0.004	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
0.001			0.001	0.003	0.001	0.002	4	mg/L	ブromジクロロメタン	29	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブromホルム	30	
<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
				<0.005			1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.9				3.9	3.7	3.8	2	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
4.8	5.2	4.7	4.9	6.0	4.6	5.0	12	mg/L	塩化物イオン	38	
17.5				17.5	15.1	16.3	2	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
				40	40	40	1	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
				<0.0003			1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
				<0.0001			1	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.001			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
				<0.02			1	mg/L	トルエン	5	
				<0.008			1	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
<0.001				<0.001			2	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
<0.002				<0.002			2	mg/L	抱水クロラル	8	
0.36	0.46	0.43	0.39	0.53	0.36	0.47	12	mg/L	残留塩素	9	
<2				<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
2				2	2	2	2	—	臭気強度(TON)	13	
-2.7				-2.7	-2.7	-2.7	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
0				0			2	個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
60	60	59	54	65	53	59	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.027	0.020	0.021	0.024	0.035	0.019	0.027	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03				<0.03			2	mg/L	アンモニア態窒素	3	
15.8				15.8	13.9	14.9	2	mg/L	アルカリ度	4	
なし	なし	なし	なし	なし			12	—	脱塩素臭気	5	

米内浄水場系 給水栓 高松3丁目

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月10日	5月19日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月12日
		気温 水温	°C °C	曇／曇	曇／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	曇／曇	曇／晴	晴／晴
				13.2 10.0	17.6 15.0	26.0 22.0	28.8 24.1	29.9 23.1	27.8 23.0	15.9 17.0	10.3 13.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			0.002					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.21	0.21	0.23	0.24	0.35	0.23	0.20
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			0.003			0.005		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003			0.004		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.009		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			0.005		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003		
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.8					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	38	塩化物イオン	mg/L	7.0	4.7	4.8	4.7	5.3	4.9	4.9	4.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			15.1					
	40	蒸発残留物	mg/L			40					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001			<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001			<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	—	7.0	6.9	7.0	7.1	7.3	7.2	7.1	7.0
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	5	トルエン	mg/L			<0.02					
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.44	0.48	0.37	0.45	0.45	0.53	0.46	0.39
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001					
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L			<0.002					
そ の 他	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002					
	1	電気伝導率	μS/cm	61	54	58	57	66	65	62	56
そ の 他	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.027	0.027	0.021	0.031	0.032	0.033	0.030	0.031
	3	アンモニア態窒素	mg/L			<0.03					
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月16日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
10.6	0.2	3.8	4.1	29.9	0.2	15.7	12	℃	気温		
8.2	4.8	4.8	7.7	24.1	4.8	14.4	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
				<0.0003			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.00005			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
				0.002	0.002	0.002	1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.36	0.28	0.22	0.32	0.36	0.20	0.27	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12	mg/L	塩素酸	21	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
0.001			<0.001	0.005	<0.001	0.002	4	mg/L	クロロホルム	23	
<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003	4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
0.002			0.001	0.009	0.001	0.004	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003	4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
0.001			0.001	0.003	0.001	0.002	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
				<0.005			1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
				3.8	3.8	3.8	1	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
4.7	5.3	4.6	5.0	7.0	4.6	5.1	12	mg/L	塩化物イオン	38	
				15.1	15.1	15.1	1	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
				40	40	40	1	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.1	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.0004			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.02			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.40	0.40	0.40	0.45	0.53	0.37	0.44	12	mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
59	64	59	54	66	54	60	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.027	0.025	0.020	0.024	0.033	0.020	0.027	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
				<0.03			1	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

米内浄水場系 給水栓 北天昌寺町

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月9日	5月19日	6月3日	7月8日	8月19日	9月2日	10月6日	11月12日
		気温 水温	°C °C	曇／曇	曇／晴	晴／曇	曇／晴	晴／曇	曇／雨	曇／曇	晴／晴
				11.1	19.4	20.4	31.1	28.3	26.4	23.1	8.8
				7.9	14.5	14.7	21.1	19.0	25.5	20.0	12.6
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.21	0.21	0.30	0.24	0.29	0.29	0.20
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	5.8	4.7	5.2	5.9	5.4	4.6	4.9	4.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3
	47	pH値	—	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	7.1	7.1	7.0
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.48	0.47	0.47	0.51	0.49	0.50	0.43	0.39
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	55	54	57	60	65	62	64	56
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm								
	3	アンモニア態窒素	mg/L								
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月2日 雨/晴	1月20日 雪/曇	2月16日 曇/曇	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
8.7	-3.9	5.0	2.7	31.1	-3.9	15.1	12	℃	気温		
10.4	3.9	4.0	5.6	25.5	3.9	13.3	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
								mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.23	0.28	0.23	0.31	0.34	0.20	0.26	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
								mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
								mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
								mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
								mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
								mg/L	マンガン及びその化合物	37	
4.6	4.9	4.6	4.7	5.9	4.6	5.0	12	mg/L	塩化物イオン	38	
								mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.0	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.41	0.37	0.37	0.41	0.51	0.37	0.44	12	mg/L	抱水クロラル	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
59	59	59	58	65	54	59	12	μS/cm	電気伝導率	1	
								AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
								mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

中屋敷浄水場 上流水源 御所ダム放流水

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月9日	5月14日	6月3日	7月8日	8月20日	9月2日	10月6日	11月19日
				曇／曇	晴／晴	晴／曇	曇／晴	曇／曇	曇／雨	曇／曇	晴／曇
		気温 水温	℃ ℃	11.5 7.6	25.2 13.5	22.5 13.9	33.8 19.0	25.6 22.0	24.6 23.3	21.3 16.9	5.7 6.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	120	240	160	1 200	2 800	840	270	250
	2	大腸菌	MPN/100mL	<1	12	6.3	60	290	46	46	8.4
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.002			0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.26	0.29	0.27	0.25	0.32	0.31	0.27
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02						0.03
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.16			0.35			0.08
	34	鉄及びその化合物	mg/L		0.15			0.48			0.22
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4	3.6	4.5	5.3	5.6	5.2	5.7	5.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		0.017			0.083			0.043
	38	塩化物イオン	mg/L	6.2	3.8	4.5	4.6	4.6	4.5	4.9	5.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21.3	15.5	20.1	25.0	25.9	25.0	26.7	27.0
	40	蒸発残留物	mg/L		48						66
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						<0.005
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.9	0.8	1.6	1.7	1.1	0.7	0.6
	47	pH値	—	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	土・藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	2.8	0.8	4.8	7.3	8.7	4.2	4.6	3.9
	51	濁度	度	3.1	8.9	2.8	9.1	26.9	7.6	5.3	3.2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004
	5	トルエン	mg/L		<0.02						<0.02
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L		<0.002						<0.002
	13	臭気強度(TON)	—	15	10	25	5	2	4	7	15
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	80	58	74	88	92	87	91	92
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.106	0.209	0.166	0.374	0.500	0.294	0.160	0.138
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	14.8	12.2	15.2	19.3	19.8	18.4	21.4	20.4
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月2日 雨/晴	-	2月17日 曇/晴	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)	番号	
6.8	-	3.6	4.4	33.8	3.6	16.8	11	℃	気温	
7.0	-	2.7	4.7	23.3	2.7	12.5	11	℃	水温	
250	-	190	200	2 800	120	593	11	個/mL	一般細菌	1
9.8	-	10	<1	290	<1	44	11	MPN/100mL	大腸菌	2
		<0.0003		<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3
		<0.00005		<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4
		<0.001		<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5
		<0.001		<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6
		0.002		0.002	<0.001	0.001	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7
		<0.002		<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8
<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004			11	mg/L	亜硝酸態窒素	9
				<0.001			2	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
0.26	-	0.34	0.38	0.49	0.25	0.31	11	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
<0.05	-	<0.05	<0.05	<0.05			11	mg/L	フッ素及びその化合物	12
				0.03	<0.02	<0.02	2	mg/L	ホウ素及びその化合物	13
				<0.0002			2	mg/L	四塩化炭素	14
				<0.005			2	mg/L	1,4-ジオキサン	15
				<0.004			2	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
				<0.002			2	mg/L	ジクロロメタン	17
				<0.001			2	mg/L	テトラクロロエチレン	18
				<0.001			2	mg/L	トリクロロエチレン	19
				<0.001			2	mg/L	ベンゼン	20
								mg/L	塩素酸	21
								mg/L	クロロ酢酸	22
								mg/L	クロロホルム	23
								mg/L	ジクロロ酢酸	24
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25
								mg/L	臭素酸	26
								mg/L	総トリハロメタン	27
								mg/L	トリクロロ酢酸	28
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29
								mg/L	ブロモホルム	30
								mg/L	ホルムアルデヒド	31
		<0.005		<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32
		0.03		0.35	0.03	0.16	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
		0.10		0.48	0.10	0.24	4	mg/L	鉄及びその化合物	34
		<0.01		<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35
5.3	-	7.2	6.3	7.2	3.6	5.4	11	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
		0.023		0.083	0.017	0.042	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37
5.3	-	7.7	7.4	7.7	3.8	5.3	11	mg/L	塩化物イオン	38
23.4	-	30.4	25.3	30.4	15.5	24.1	11	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
				66	48	57	2	mg/L	蒸発残留物	40
				<0.02			2	mg/L	陰イオン界面活性剤	41
0.000001	-	0.000002	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001	11	mg/L	ジェオスミン	42
<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001			11	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
				<0.005			2	mg/L	非イオン界面活性剤	44
				<0.0005			2	mg/L	フェノール類	45
0.6	-	0.5	0.6	1.7	0.5	0.9	11	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
7.1	-	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	11	-	pH値	47
								-	味	48
藻	-	藻	藻				11	-	臭気	49
3.7	-	3.2	3.6	8.7	0.8	4.3	11	度	色度	50
2.7	-	1.5	2.3	26.9	1.5	6.7	11	度	濁度	51
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1
								mg/L	ウラン及びその化合物	2
				<0.0004			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3
				<0.02			2	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
								mg/L	トルエン	5
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
								mg/L	抱水クロラール	8
								mg/L	残留塩素	9
								mg/L	遊離炭酸	10
				<0.001			2	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
				<0.002			2	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12
15	-	2	10	25	2	10	11	-	臭気強度(TON)	13
								-	腐食性(ランゲリア指数)	14
								個/mL	従属栄養細菌	15
				<0.002			2	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
84	-	105	90	105	58	86	11	μS/cm	電気伝導率	1
0.155	-	0.099	0.127	0.500	0.099	0.212	11	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03			11	mg/L	アンモニア態窒素	3
17.0	-	22.1	18.0	22.1	12.2	18.1	11	mg/L	アルカリ度	4
								-	脱塩素臭気	5

中屋敷浄水場 原水 雫石川取水口

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月9日 曇/曇	5月14日 晴/晴	6月3日 晴/曇	7月8日 曇/晴	8月20日 曇/曇	9月2日 曇/雨	10月6日 曇/曇	11月19日 晴/曇
		気温	°C	14.1	22.5	21.8	31.6	23.3	25.1	24.8	2.5
		水温	°C	8.6	12.0	14.5	24.7	21.5	22.8	16.6	6.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	240	260	220	1 400	2 800	780	2 100	150
	2	大腸菌	MPN/100mL	3.0	7.4	12	41	370	54	610	12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			0.003			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.005			0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.30	0.33	0.40	0.23	0.41	0.37	0.32
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			0.03			0.03
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			0.013			<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.17			0.62			0.05
	34	鉄及びその化合物	mg/L		0.16			1.15			0.16
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	3.7	4.6	5.7	5.6	5.5	5.6	5.9
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		0.016			0.439			0.023
	38	塩化物イオン	mg/L	6.3	4.0	4.7	5.4	4.9	5.1	5.0	5.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22.4	16.6	21.4	28.9	28.3	28.3	27.9	28.3
	40	蒸発残留物	mg/L		50			115			51
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			0.007			<0.005
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.9	0.8	1.3	1.7	1.0	0.8	0.6
	47	pH値	—	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	土・藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	2.7	1.2	4.4	7.2	19.8	5.4	2.6	3.7
	51	濁度	度	2.6	9.0	2.3	5.2	26.1	5.3	9.6	1.8
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0001			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.001			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
	5	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クローラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L					3			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	13	臭気強度(TON)	—	10	10	25	7	3	3	4	10
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—					-2.1			
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	83	60	76	98	98	94	94	96
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.107	0.223	0.167	0.312	0.426	0.265	0.206	0.138
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	14.6	12.4	15.9	20.4	23.4	20.3	22.2	21.3
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月2日 雨/晴	1月28日 雪/曇	2月17日 曇/晴	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	
11.4	-0.1	5.7	4.5	31.6	-0.1	15.6	12	℃	気温		
7.5	1.0	3.5	4.5	24.7	1.0	11.9	12	℃	水温		
180	88	140	190	2 800	88	712	12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
2.0	14	4.1	8.4	610	2.0	95	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
		<0.0003		<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
		<0.00005		<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
		<0.001		0.003	<0.001	<0.001	4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
		0.001		0.005	<0.001	0.002	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.28	0.42	0.39	0.42	0.54	0.23	0.37	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
		0.05		0.05	<0.02	0.03	4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
		<0.0002		<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
		<0.005		<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
		<0.004		<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
		<0.005		0.013	<0.005	<0.005	4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
		0.04		0.62	0.04	0.22	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
		0.09		1.15	0.09	0.39	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
		<0.01		<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
5.4	6.3	7.2	6.3	7.2	3.7	5.6	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
		0.015		0.439	0.015	0.123	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
5.3	6.8	7.9	7.4	7.9	4.0	5.7	12	mg/L	塩化物イオン	38	
24.5	29.2	31.4	26.3	31.4	16.6	26.1	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
		78		115	50	74	4	mg/L	蒸発残留物	40	
		<0.02		<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
		<0.005		0.007	<0.005	<0.005	4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
		<0.0005		<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
0.6	0.5	0.5	0.6	1.7	0.5	0.8	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	6.9	7.0	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
藻	藻	藻	藻				12	—	臭気	49	
4.1	2.2	3.2	3.7	19.8	1.2	5.0	12	度	色度	50	
3.0	1.2	1.4	2.0	26.1	1.2	5.8	12	度	濁度	51	
		<0.0003		<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
		<0.0001		<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
		<0.001		<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
		<0.0004		<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
		<0.02		<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
		<0.008		<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
		<2		3	<2	2	2	mg/L	遊離炭酸	10	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
10	3	5	7	25	3	8	12	—	臭気強度(TON)	13	
		-2.3		-2.1	-2.3	-2.2	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
		<0.002		<0.002			4	個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
86	97	107	92	107	60	90	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.169	0.108	0.100	0.131	0.426	0.100	0.196	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
17.9	21.6	22.6	18.3	23.4	12.4	19.2	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

沢田浄水場 上流水源 築川ダム放流予定地点

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月21日	5月14日	6月9日	7月15日	8月20日	9月2日	10月14日	11月19日
		気温	℃	雨/晴	晴/晴	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/雨	曇/曇	晴/曇
		水温	℃	11.2 9.2	31.3 14.0	25.2 16.0	27.1 21.0	24.4 22.6	24.9 21.4	15.5 13.9	8.4 6.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	44	100	190	940	830	500	240	260
	2	大腸菌	MPN/100mL	17	18	2.0	12	51	37	74	7.3
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.001			<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.49	0.31	0.43	0.33	0.49	0.47	0.52
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02						<0.02
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.02			0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L		0.04			0.06			0.06
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.9	3.0	3.6	3.6	3.9	3.8	3.5	3.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		0.010			0.026			0.043
	38	塩化物イオン	mg/L	3.6	3.6	3.8	3.6	4.0	3.8	3.5	3.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.3	19.6	23.3	24.9	28.4	28.1	25.2	24.8
	40	蒸発残留物	mg/L		26						42
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						<0.005
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	1.1	0.8	0.7
	47	pH値	—	7.0	7.0	7.2	7.3	7.9	7.8	7.2	7.0
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	3.0	3.2	3.0	4.6	3.4	3.8	3.6	4.0
	51	濁度	度	2.6	3.0	1.6	2.2	4.2	3.7	1.7	1.5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004
	5	トルエン	mg/L		<0.02						<0.02
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クローラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L		<0.002						<0.002
	13	臭気強度(TON)	—	15	10	20	10	3	4	4	2
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	57	59	71	75	84	83	74	72
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.127	0.148	0.119	0.174	0.195	0.192	0.140	0.139
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	16.3	17.8	20.6	23.4	27.4	26.0	23.6	22.2
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月17日 曇/晴	3月2日 晴/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
1.6	-1.9	3.8	4.1	31.3	-1.9	14.6	12	℃	気温		
3.9	2.1	2.6	3.7	22.6	2.1	11.4	12	℃	水温		
39	22	18	22	940	18	267	12	個/mL	一般細菌	1	
3.0	<1	3.1	3.1	74	<1	19	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
		<0.0003		<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
		<0.00005		<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
				<0.001			2	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.45	0.53	0.49	0.62	0.62	0.31	0.47	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
				<0.02			2	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			2	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			2	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			2	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			2	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			2	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			2	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			2	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
		<0.005		<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
		<0.01		0.03	<0.01	0.02	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
		0.03		0.06	0.03	0.05	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
		<0.01		<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.6	3.3	4.3	3.4	4.3	2.9	3.5	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
		0.015		0.043	0.010	0.024	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
4.1	3.9	5.8	4.5	5.8	3.5	4.0	12	mg/L	塩化物イオン	38	
25.1	22.1	27.2	22.8	28.4	18.3	24.2	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
				42	26	34	2	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			2	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			2	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			2	mg/L	フェノール類	45	
0.6	0.5	0.4	0.5	1.2	0.4	0.8	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
6.9	7.0	7.2	7.0	7.9	6.9	7.2	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
藻	生ぐさ・藻	藻	藻				12	—	臭気	49	
3.1	2.4	2.0	2.0	4.6	2.0	3.2	12	度	色度	50	
1.2	0.8	0.7	1.3	4.2	0.7	2.0	12	度	濁度	51	
				<0.0004			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
				<0.02			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			2	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			2	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
7	2	3	20	20	2	8	12	—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
				<0.002			2	個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
73	66	82	67	84	57	72	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.121	0.096	0.083	0.102	0.195	0.083	0.136	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
22.7	19.3	23.0	19.6	27.4	16.3	21.8	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

沢田浄水場 原水 築川取水口

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月21日	5月14日	6月9日	7月15日	8月20日	9月2日	10月14日	11月19日
		気温 水温	°C °C	雨/晴	晴/晴	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/雨	曇/曇	晴/曇
				13.0 10.0	26.0 14.2	24.1 17.0	27.0 21.0	27.5 23.0	26.1 21.0	16.6 13.9	5.6 5.5
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	79	140	410	2 000	3 000	1 200	280	270
	2	大腸菌	MPN/100mL	12	18	65	220	330	440	73	17
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.001			<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.50	0.35	0.48	0.47	0.52	0.47	0.51
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.11			0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L		0.04			0.15			0.05
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2	3.2	3.8	3.8	4.3	4.1	3.7	3.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		0.010			0.032			0.016
	38	塩化物イオン	mg/L	3.9	3.8	4.1	3.9	4.3	4.2	3.8	4.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.9	20.9	24.5	26.4	30.6	30.3	26.4	25.9
	40	蒸発残留物	mg/L		42			66			46
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			0.008			<0.005
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.9	0.7	1.0	1.5	1.0	0.7	0.7
	47	pH値	—	7.0	7.0	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.2
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	3.1	3.4	2.6	4.6	5.2	4.5	3.5	3.5
	51	濁度	度	2.2	2.5	0.8	1.8	6.9	3.2	1.5	1.2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0001			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.001			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
	5	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クローラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L					<2			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	13	臭気強度(TON)	—	10	10	15	15	3	3	4	3
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—					-1.4			
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	62	63	75	80	91	88	78	76
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.124	0.148	0.108	0.167	0.257	0.191	0.138	0.130
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	17.1	18.4	23.4	24.8	29.0	27.6	25.0	23.2
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月17日 曇/晴	3月2日 晴/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
2.5	-2.3	2.6	3.4	27.5	-2.3	14.3	12	℃	気温		
4.5	2.5	2.6	4.2	23.0	2.5	11.6	12	℃	水温		
59	68	53	50	3 000	50	634	12	個/mL	一般細菌	1	
7.4	4.1	3.1	1.0	440	1.0	99	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
		<0.0003		<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
		<0.00005		<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.55	0.57	0.52	0.64	0.64	0.35	0.51	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
		<0.02		<0.02			4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
		<0.0002		<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
		<0.005		<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
		<0.004		<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
		<0.005		<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
		<0.01		0.11	<0.01	0.04	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
		<0.03		0.15	<0.03	0.06	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
		<0.01		<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.9	3.7	4.5	3.5	4.5	3.2	3.8	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
		0.009		0.032	0.009	0.017	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
4.6	4.5	6.2	4.7	6.2	3.8	4.3	12	mg/L	塩化物イオン	38	
27.2	24.1	28.1	23.3	30.6	19.9	25.6	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
		55		66	42	52	4	mg/L	蒸発残留物	40	
		<0.02		<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
		0.008		0.008	<0.005	<0.005	4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
		<0.0005		<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
0.6	0.5	0.4	0.5	1.5	0.4	0.8	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.1	7.2	7.1	7.6	7.0	7.2	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
藻	生ぐさ・藻	藻	藻				12	—	臭気	49	
2.6	2.3	2.2	2.2	5.2	2.2	3.3	12	度	色度	50	
1.0	0.8	0.8	1.5	6.9	0.8	2.0	12	度	濁度	51	
		<0.0003		<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
		<0.0001		<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
		<0.001		<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
		<0.0004		<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
		<0.02		<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
		<0.008		<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
		<2		<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
		<0.002		<0.002			4	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
3	10	2	7	15	2	7	12	—	臭気強度(TON)	13	
		-2.3		-1.4	-2.3	-1.9	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
		<0.002		<0.002			4	個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
78	71	84	69	91	62	76	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.119	0.089	0.078	0.100	0.257	0.078	0.137	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
23.7	20.4	23.0	19.6	29.0	17.1	22.9	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

沢田浄水場 浄水池

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月21日	5月14日	6月9日	7月15日	8月20日	9月2日	10月14日	11月19日
		気温	℃	雨/晴	晴/晴	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/雨	曇/曇	晴/曇
		水温	℃	15.3	15.3	18.1	20.3	21.3	19.4	16.8	12.2
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.51	0.38	0.53	0.41	0.55	0.50	0.53
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		0.002			0.004			<0.001
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブromクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.002			0.006			<0.001
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			0.003			<0.003
	29	ブromジクロロメタン	mg/L		<0.001			0.002			<0.001
	30	ブromホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.03	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.0	4.2	4.6	5.1	5.7	5.5	4.5	4.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	5.3	5.4	5.6	6.9	7.7	7.2	6.1	6.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.6	20.9	24.4	26.8	28.5	30.2	27.4	26.2
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
	47	pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.59	0.66	0.70	0.90	0.93	0.91	0.76	0.69
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	67	68	80	89	94	96	84	81
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.030	0.040	0.034	0.039	0.048	0.042	0.031	0.030
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月17日 曇/晴	3月2日 晴/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)	番号	
9.8	11.2	11.0	11.8	21.3	9.8	15.2	12	℃	気温	
4.7	3.0	3.5	4.1	22.1	3.0	11.5	12	℃	水温	
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3
								mg/L	水銀及びその化合物	4
								mg/L	セレン及びその化合物	5
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	鉛及びその化合物	6
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7
								mg/L	六価クロム化合物	8
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
0.56	0.58	0.54	0.64	0.64	0.38	0.52	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13
								mg/L	四塩化炭素	14
								mg/L	1,4-ジオキサン	15
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
								mg/L	ジクロロメタン	17
								mg/L	テトラクロロエチレン	18
								mg/L	トリクロロエチレン	19
								mg/L	ベンゼン	20
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21
		<0.002		<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22
		<0.001		0.004	<0.001	0.002	4	mg/L	クロロホルム	23
		<0.003		0.003	<0.003	<0.003	4	mg/L	ジクロロ酢酸	24
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ジブromクロロメタン	25
		<0.001		<0.001			4	mg/L	臭素酸	26
		<0.001		0.006	<0.001	0.002	4	mg/L	総トリハロメタン	27
		<0.003		0.003	<0.003	<0.003	4	mg/L	トリクロロ酢酸	28
		<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4	mg/L	ブromジクロロメタン	29
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ブromホルム	30
		<0.008		<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32
0.02	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.03	12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	鉄及びその化合物	34
								mg/L	銅及びその化合物	35
4.4	4.1	4.9	4.0	5.7	4.0	4.6	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	マンガン及びその化合物	37
6.1	6.0	7.6	6.1	7.7	5.3	6.4	12	mg/L	塩化物イオン	38
27.4	24.1	28.6	23.8	30.2	19.6	25.7	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
								mg/L	蒸発残留物	40
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
								mg/L	非イオン界面活性剤	44
								mg/L	フェノール類	45
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	12	—	pH値	47
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1
								mg/L	ウラン及びその化合物	2
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
								mg/L	トルエン	5
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
								mg/L	抱水クロラール	8
0.60	0.56	0.57	0.53	0.93	0.53	0.70	12	mg/L	残留塩素	9
								mg/L	遊離炭酸	10
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
								mg/L	メチルセブチルエーテル	12
								—	臭気強度(TON)	13
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14
								個/mL	従属栄養細菌	15
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
82	75	89	73	96	67	82	12	μS/cm	電気伝導率	1
0.034	0.027	0.021	0.025	0.048	0.021	0.033	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3
								mg/L	アルカリ度	4
								—	脱塩素臭気	5

沢田浄水場系 給水栓 下飯岡2地割

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月21日	5月14日	6月9日	7月15日	8月20日	9月9日	10月14日	11月19日
		気温	℃	雨/晴	晴/晴	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/曇	曇/曇	晴/曇
		水温	℃	14.2	14.5	17.0	25.3	24.8	23.5	21.0	12.5
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
	6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8	六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.42	0.42	0.50	0.46	0.53	0.54	0.57
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.02			
	14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20	ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		0.009			0.017			0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブromクロロメタン	mg/L		<0.001			0.002			0.001
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.012			0.026			0.010
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.010			0.010			0.009
	29	ブromジクロロメタン	mg/L		0.003			0.007			0.003
	30	ブromホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005			
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.06			0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35	銅及びその化合物	mg/L					<0.01			
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.7			
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.001			
	38	塩化物イオン	mg/L	5.4	5.6	5.7	7.1	7.6	7.1	6.1	6.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					30.2			
	40	蒸発残留物	mg/L		55			62			49
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45	フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
	47	pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0001			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.001			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	5	トルエン	mg/L					<0.02			
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
	8	抱水クロラール	mg/L					0.005			
	9	残留塩素	mg/L	0.37	0.30	0.31	0.20	0.33	0.25	0.38	0.33
	10	遊離炭酸	mg/L					<2			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001			
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	13	臭気強度(TON)	—					1			
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—					-1.6			
	15	従属栄養細菌	個/mL					1			
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002			
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	66	71	80	88	97	96	82	82
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.025	0.029	0.029	0.037	0.036	0.036	0.027	0.029
	3	アンモニア態窒素	mg/L					<0.03			
	4	アルカリ度	mg/L					27.6			
	5	脱塩素臭気	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月17日 曇/晴	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)	番号	
3.9	-2.3	9.4	7.6	26.3	-2.3	15.8	12	℃		
6.2	4.5	6.7	6.9	24.8	4.5	14.6	12	℃		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2
				<0.0003			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3
				<0.00005			1	mg/L	水銀及びその化合物	4
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5
				<0.001			1	mg/L	鉛及びその化合物	6
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9
		<0.001		<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
0.48	0.56	0.50	0.65	0.65	0.42	0.51	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21
		<0.002		<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22
		0.002		0.017	0.002	0.009	4	mg/L	クロロホルム	23
		<0.003		<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24
		0.001		0.002	<0.001	0.001	4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25
		<0.001		<0.001			4	mg/L	臭素酸	26
		0.005		0.026	0.005	0.013	4	mg/L	総トリハロメタン	27
		0.003		0.010	0.003	0.008	4	mg/L	トリクロロ酢酸	28
		0.002		0.007	0.002	0.004	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30
		<0.008		<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31
		0.01		<0.005			1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32
				0.06	0.01	0.03	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35
		4.6		5.7	4.6	5.2	2	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37
5.7	5.7	6.9	5.9	7.6	5.4	6.3	12	mg/L	塩化物イオン	38
		27.3		30.2	27.3	28.8	2	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
		54		62	49	55	4	mg/L	蒸発残留物	40
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45
0.4	0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.4	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
7.2	7.2	7.2	7.0	7.5	7.0	7.2	12	—	pH値	47
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51
				<0.0003			1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1
				<0.0001			1	mg/L	ウラン及びその化合物	2
				<0.001			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3
				<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
				<0.02			1	mg/L	トルエン	5
				<0.008			1	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
		<0.002		0.005	<0.002	0.003	2	mg/L	抱水クロラル	8
0.33	0.36	0.44	0.36	0.44	0.20	0.33	12	mg/L	残留塩素	9
		<2		<2			2	mg/L	遊離炭酸	10
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12
		2		2	1	2	2	—	臭気強度(TON)	13
		-2.3		-1.6	-2.3	-2.0	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14
		0		1	0	1	2	個/mL	従属栄養細菌	15
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
81	74	84	74	97	66	81	12	μS/cm	電気伝導率	1
0.032	0.022	0.019	0.025	0.037	0.019	0.029	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
		<0.03		<0.03			2	mg/L	アンモニア態窒素	3
		22.0		27.6	22.0	24.8	2	mg/L	アルカリ度	4
なし	なし	なし	なし	なし			12	—	脱塩素臭気	5

沢田浄水場系 給水栓 大ヶ生20地割

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月21日	5月19日	6月9日	7月15日	8月20日	9月9日	10月14日	11月19日
		気温 水温	°C °C	雨/晴	曇/晴	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/曇	曇/曇	晴/曇
				13.4 11.0	17.3 15.5	22.5 17.7	26.1 24.1	28.3 26.5	24.9 24.0	18.0 18.5	5.3 10.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
	6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8	六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.51	0.41	0.51	0.44	0.52	0.53	0.56
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.02			
	14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20	ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		0.010			0.014			0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブromクロロメタン	mg/L		0.001			0.001			0.001
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.015			0.021			0.011
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.008			0.009			0.007
	29	ブromジクロロメタン	mg/L		0.004			0.006			0.004
	30	ブromホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.005			
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.05			0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35	銅及びその化合物	mg/L					<0.01			
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.7			
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.001			
	38	塩化物イオン	mg/L	5.6	6.0	5.8	7.3	7.6	7.2	6.1	6.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					29.1			
	40	蒸発残留物	mg/L		44			60			40
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45	フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	5	トルエン	mg/L					<0.02			
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.38	0.20	0.19	0.21	0.20	0.21	0.24	0.20
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001			
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002			
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	66	71	79	89	95	95	82	82
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.026	0.032	0.029	0.035	0.039	0.030	0.028	0.028
	3	アンモニア態窒素	mg/L					<0.03			
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月17日 曇/晴	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
3.3	-3.4	3.1	2.7	28.3	-3.4	13.5	12	℃	気温		
6.3	4.0	5.6	6.8	26.5	4.0	14.2	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
				<0.0003			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.00005			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
				<0.001			1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.48	0.56	0.50	0.65	0.65	0.41	0.51	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			1	mg/L	ベンゼン	20	
		<0.002		<0.002			12	mg/L	塩素酸	21	
		0.002		0.014	0.002	0.008	4	mg/L	クロロ酢酸	22	
		<0.003		<0.003			4	mg/L	クロロホルム	23	
		0.001		0.001	0.001	0.001	4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ジブromクロロメタン	25	
		0.005		0.021	0.005	0.013	4	mg/L	臭素酸	26	
		0.003		0.009	0.003	0.007	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
		0.002		0.006	0.002	0.004	4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
		<0.001		<0.001			4	mg/L	ブromジクロロメタン	29	
		<0.008		<0.008			4	mg/L	ブromホルム	30	
							4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
		0.01		0.005	0.005	0.005	1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
				0.05	0.01	0.03	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
				5.7	5.7	5.7	1	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
5.8	6.8	7.0	6.0	7.6	5.6	6.5	12	mg/L	塩化物イオン	38	
		58		29.1	29.1	29.1	1	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
				60	40	51	4	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
		<0.000001		<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42	
		<0.000001		<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.0004			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.02			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.29	0.29	0.36	0.28	0.38	0.19	0.25	12	mg/L	抱水クロラル	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
81	77	84	73	95	66	81	12	μS/cm	電気伝導率	1	
0.031	0.024	0.019	0.027	0.039	0.019	0.029	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
				<0.03			1	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

沢田浄水場系 給水栓 西見前12地割

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月21日	5月22日	6月9日	7月15日	8月20日	9月9日	10月14日	11月13日
		気温 水温	°C °C	雨/晴	雷/曇	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/曇	曇/曇	晴/曇
				11.9 9.9	17.5 9.5	22.7 16.5	25.3 23.0	28.5 25.5	26.4 24.3	18.3 19.5	6.8 13.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.47	0.38	0.52	0.40	0.51	0.51	0.58
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	5.5	5.7	5.7	7.1	7.6	7.2	6.2	5.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	—	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.49	0.47	0.51	0.55	0.62	0.60	0.56	0.66
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	65	74	79	90	98	96	83	78
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm								
	3	アンモニア態窒素	mg/L								
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)	番号	
3.8	-2.7	-1.7	3.8	28.5	-2.7	13.4	12	℃	気温	
8.5	5.7	5.5	6.8	25.5	5.5	14.0	12	℃	水温	
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3
								mg/L	水銀及びその化合物	4
								mg/L	セレン及びその化合物	5
								mg/L	鉛及びその化合物	6
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7
								mg/L	六価クロム化合物	8
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
0.49	0.58	0.52	0.66	0.66	0.38	0.51	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13
								mg/L	四塩化炭素	14
								mg/L	1,4-ジオキサン	15
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
								mg/L	ジクロロメタン	17
								mg/L	テトラクロロエチレン	18
								mg/L	トリクロロエチレン	19
								mg/L	ベンゼン	20
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21
								mg/L	クロロ酢酸	22
								mg/L	クロロホルム	23
								mg/L	ジクロロ酢酸	24
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25
								mg/L	臭素酸	26
								mg/L	総トリハロメタン	27
								mg/L	トリクロロ酢酸	28
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29
								mg/L	ブロモホルム	30
								mg/L	ホルムアルデヒド	31
								mg/L	亜鉛及びその化合物	32
								mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
								mg/L	鉄及びその化合物	34
								mg/L	銅及びその化合物	35
								mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
								mg/L	マンガン及びその化合物	37
6.8	6.0	6.7	5.9	7.6	5.5	6.4	12	mg/L	塩化物イオン	38
								mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
								mg/L	蒸発残留物	40
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41
								mg/L	ジェオスミン	42
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
								mg/L	非イオン界面活性剤	44
								mg/L	フェノール類	45
0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.4	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.0	7.2	12	—	pH値	47
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	度	濁度	51
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1
								mg/L	ウラン及びその化合物	2
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
								mg/L	トルエン	5
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
								mg/L	抱水クロラル	8
0.51	0.48	0.43	0.47	0.66	0.43	0.53	12	mg/L	残留塩素	9
								mg/L	遊離炭酸	10
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
								mg/L	メチルセブチルエーテル	12
								—	臭気強度(TON)	13
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14
								個/mL	従属栄養細菌	15
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
84	76	89	73	98	65	82	12	μS/cm	電気伝導率	1
								AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
								mg/L	アンモニア態窒素	3
								mg/L	アルカリ度	4
								—	脱塩素臭気	5

水
質
基
準
項
目

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

そ
の
他

沢田浄水場系 給水栓 繫字猿田

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月9日	5月22日	6月3日	7月8日	8月20日	9月2日	10月6日	11月13日
		気温	℃	曇／曇	雷／曇	晴／曇	曇／晴	曇／曇	曇／雨	曇／曇	晴／曇
		水温	℃	10.9	17.2	21.0	29.6	25.6	25.8	20.6	3.8
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.47	0.45	0.48	0.43	0.60	0.59	0.59
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	5.8	5.4	5.4	7.4	7.6	7.1	7.0	6.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
	47	pH値	—	7.0	7.1	7.0	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.42	0.40	0.38	0.39	0.33	0.41	0.56	0.45
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	68	71	76	88	97	94	85	78
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm								
	3	アンモニア態窒素	mg/L								
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月2日 雨/晴	1月20日 雪/曇	2月17日 曇/晴	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)	番号	
6.1	-4.6	2.1	3.5	29.6	-4.6	13.5	12	℃	気温	
10.9	1.8	4.5	5.5	25.5	1.8	13.6	12	℃	水温	
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3
								mg/L	水銀及びその化合物	4
								mg/L	セレン及びその化合物	5
								mg/L	鉛及びその化合物	6
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7
								mg/L	六価クロム化合物	8
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
0.47	0.56	0.50	0.65	0.65	0.43	0.54	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13
								mg/L	四塩化炭素	14
								mg/L	1,4-ジオキサン	15
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
								mg/L	ジクロロメタン	17
								mg/L	テトラクロロエチレン	18
								mg/L	トリクロロエチレン	19
								mg/L	ベンゼン	20
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21
								mg/L	クロロ酢酸	22
								mg/L	クロロホルム	23
								mg/L	ジクロロ酢酸	24
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25
								mg/L	臭素酸	26
								mg/L	総トリハロメタン	27
								mg/L	トリクロロ酢酸	28
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29
								mg/L	ブロモホルム	30
								mg/L	ホルムアルデヒド	31
								mg/L	亜鉛及びその化合物	32
								mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
								mg/L	鉄及びその化合物	34
								mg/L	銅及びその化合物	35
								mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
								mg/L	マンガン及びその化合物	37
5.8	6.3	7.2	5.9	7.6	5.4	6.4	12	mg/L	塩化物イオン	38
								mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
								mg/L	蒸発残留物	40
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41
								mg/L	ジェオスミン	42
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
								mg/L	非イオン界面活性剤	44
								mg/L	フェノール類	45
0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
7.1	7.1	7.2	7.2	7.5	7.0	7.2	12	—	pH値	47
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1
								mg/L	ウラン及びその化合物	2
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
								mg/L	トルエン	5
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
								mg/L	抱水クロラル	8
0.36	0.46	0.30	0.40	0.56	0.30	0.41	12	mg/L	残留塩素	9
								mg/L	遊離炭酸	10
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
								mg/L	メチルセブチルエーテル	12
								—	臭気強度(TON)	13
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14
								個/mL	従属栄養細菌	15
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
80	78	86	73	97	68	81	12	μS/cm	電気伝導率	1
								AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
								mg/L	アンモニア態窒素	3
								mg/L	アルカリ度	4
								—	脱塩素臭気	5

新庄浄水場 上流水源 綱取ダム放流水

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月10日	5月22日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月13日
		気温	°C	曇/曇	雷/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	曇/晴	晴/曇
		水温	°C	6.4	15.3	15.5	20.2	25.4	25.1	16.8	7.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	55	62	100	530	990	240	140	120
	2	大腸菌	MPN/100mL	<1	5.2	6.3	36	23	43	28	16
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.015	0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.23	0.26	0.33	0.27	0.38	0.33	0.32
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.02		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L								
	30	ブromホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			0.04			0.08		
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.0	3.1	3.3	3.2	3.6	3.5	3.5	3.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			0.014			0.030		
	38	塩化物イオン	mg/L	3.3	3.1	3.2	3.2	3.5	3.2	3.2	3.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.4	15.9	17.6	18.4	22.1	21.3	20.9	20.3
	40	蒸発残留物	mg/L						48		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
	47	pH値	—	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	2.1	3.1	3.0	4.2	6.0	4.5	4.1	4.2
	51	濁度	度	3.2	1.3	1.0	1.4	1.7	1.7	1.5	1.9
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	5	トルエン	mg/L						<0.02		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.001		
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	13	臭気強度(TON)	—	10	15	10	25	10	3	7	3
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.002		
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	49	52	59	60	70	65	64	65
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.102	0.096	0.106	0.159	0.159	0.163	0.128	0.132
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	12.8	16.0	18.2	18.6	23.2	21.8	21.2	20.6
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
10.1	-1.1	-2.4	5.9	27.6	-2.4	14.2	12	°C	気温		
4.5	1.7	3.0	3.0	25.4	1.7	11.3	12	°C	水温		
56	33	10	21	990	10	196	12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
4.1	1.0	1.0	2.0	43	<1	14	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
<0.0003			<0.0003	<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
<0.00005			<0.00005	<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.015	<0.004	<0.004	12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
			<0.001	<0.001			2	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.38	0.40	0.38	0.39	0.46	0.23	0.34	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
			<0.02	<0.02			2	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
			<0.0002	<0.0002			2	mg/L	四塩化炭素	14	
			<0.005	<0.005			2	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
			<0.004	<0.004			2	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
			<0.002	<0.002			2	mg/L	ジクロロメタン	17	
			<0.001	<0.001			2	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
			<0.001	<0.001			2	mg/L	トリクロロエチレン	19	
			<0.001	<0.001			2	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005			<0.005	<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
0.03			<0.01	0.03	<0.01	0.02	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
0.09			<0.03	0.09	<0.03	0.05	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
<0.01			<0.01	<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.6	3.8	3.6	3.6	3.8	3.0	3.4	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
0.075			0.012	0.075	0.012	0.033	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
3.8	4.5	4.0	4.1	4.5	3.1	3.5	12	mg/L	塩化物イオン	38	
22.1	21.4	20.3	20.5	22.1	14.4	19.6	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
			53	53	48	51	2	mg/L	蒸発残留物	40	
			<0.02	<0.02			2	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
			0.005	0.005	<0.005	<0.005	2	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
			<0.0005	<0.0005			2	mg/L	フェノール類	45	
0.7	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
藻	藻	藻	藻				12	—	臭気	49	そ の 他
3.7	2.2	1.9	1.8	6.0	1.8	3.4	12	度	色度	50	
1.7	0.9	0.6	0.8	3.2	0.6	1.5	12	度	濁度	51	
			<0.0004	<0.0004			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
			<0.02	<0.02			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
			<0.001	<0.001			2	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
			<0.002	<0.002			2	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
10	15	7	2	25	2	10	12	—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
			<0.002	<0.002			2	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
66	73	69	63	73	49	63	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.137	0.086	0.082	0.083	0.163	0.082	0.119	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
20.5	19.6	18.8	19.0	23.2	12.8	19.2	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

新庄浄水場 原水 中津川取水口

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月10日	5月22日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月13日
		気温	°C	曇/曇	雷/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	曇/晴	晴/曇
		水温	°C	7.0	12.9	16.8	22.1	22.8	20.5	12.4	6.7
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	160	700	500	1700	1600	1100	260	150
	2	大腸菌	MPN/100mL	7.3	110	34	96	180	440	160	23
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.42	0.29	0.30	0.30	0.31	0.26	0.28
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02		
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L								
	30	ブromホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.27			0.12		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			0.17			0.09		
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.9	3.1	3.5	3.4	3.8	3.4	3.4	3.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			0.019			0.012		
	38	塩化物イオン	mg/L	3.5	3.3	3.5	3.2	3.5	3.2	3.3	3.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.0	16.2	18.8	19.4	24.5	19.6	19.2	19.5
	40	蒸発残留物	mg/L			54			46		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.007			<0.005		
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
	47	pH値	—	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻	藻
	50	色度	度	1.0	6.2	1.6	3.7	2.9	3.9	3.2	3.6
	51	濁度	度	6.7	25.4	6.7	2.7	1.7	2.3	1.5	2.3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001					
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
	5	トルエン	mg/L			<0.02			<0.02		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L			<2					
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001		
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
	13	臭気強度(TON)	—	7	4	5	10	1	4	7	3
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-2.3					
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002		
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	48	54	63	63	75	61	60	61
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.153	0.179	0.118	0.107	0.140	0.163	0.103	0.099
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	12.8	16.2	18.8	19.7	24.9	20.2	19.5	19.6
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
9.1	1.1	-0.1	6.6	31.1	-0.1	15.5	12	°C	気温		
4.0	0.7	1.2	3.5	22.8	0.7	10.9	12	°C	水温		
140	140	58	280	1700	58	566	12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
42	15	9.8	4.1	440	4.1	93	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
<0.0003			<0.0003	<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
<0.00005			<0.00005	<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.43	0.37	0.38	0.39	0.43	0.26	0.34	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
<0.02			<0.02	<0.02			4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
<0.0002			<0.0002	<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
<0.005			<0.005	<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
<0.004			<0.004	<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005			<0.005	<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
0.07			0.06	0.27	0.06	0.13	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
0.08			0.06	0.17	0.06	0.10	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
<0.01			<0.01	<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.6	3.7	3.8	3.5	3.8	2.9	3.5	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
0.022			0.008	0.022	0.008	0.015	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
3.8	4.3	4.4	3.9	4.4	3.2	3.6	12	mg/L	塩化物イオン	38	
20.8	20.3	22.0	18.7	24.5	14.0	19.4	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
48			49	54	46	49	4	mg/L	蒸発残留物	40	
<0.02			<0.02	<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
0.007			<0.005	0.007	<0.005	<0.005	4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
<0.0005			<0.0005	<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.1	7.2	7.1	7.1	7.4	7.0	7.2	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
藻	藻	藻	藻				12	—	臭気	49	そ の 他
2.3	2.5	1.8	2.4	6.2	1.0	2.9	12	度	色度	50	
2.3	2.5	0.9	1.4	25.4	0.9	4.7	12	度	濁度	51	
<0.0003				<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
<0.0001				<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
<0.001				<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
<0.0004			<0.0004	<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
<0.02			<0.02	<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
<0.008				<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
<2				<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
10	2	7	3	10	1	5	12	—	臭気強度(TON)	13	
-2.5				-2.3	-2.5	-2.4	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
63	69	73	59	75	48	62	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.098	0.074	0.076	0.079	0.179	0.074	0.116	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
19.4	19.1	20.6	17.2	24.9	12.8	19.0	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

新庄浄水場 配水池

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月10日	5月22日	6月10日	7月14日	8月19日	9月10日	10月15日	11月13日
		気温	℃	曇/曇	雷/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	曇/晴	晴/曇
		水温	℃	16.9	16.9	23.0	25.9	26.8	25.5	17.8	12.3
水 質 基 準 項 目				8.0	12.8	16.2	20.8	23.0	21.0	14.2	8.4
	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.37	0.31	0.32	0.30	0.34	0.26	0.27
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	<0.06	0.08	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			0.003			0.005		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L			0.001			0.002		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.006			0.011		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L			0.002			0.004		
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6	6.9	4.3	4.1	4.8	4.9	4.5	4.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	6.8	8.0	5.5	5.2	5.9	5.9	5.6	5.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	13.8	15.5	18.9	19.0	22.7	19.9	19.4	19.6
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値	—	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.53	0.45	0.51	0.52	0.60	0.55	0.55	0.51
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	61	73	68	68	77	71	67	67
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.023	0.031	0.025	0.031	0.038	0.085	0.028	0.024
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	水 質 基 準 項 目
14.3 6.6	5.8 2.4	10.6 3.5	14.6 5.0	26.8 23.0	5.8 2.4	17.5 11.8	12 12	℃ ℃	気温 水温		
0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出			12 12	個/mL —	一般細菌 大腸菌	1 2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	水 質 基 準 項 目
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.41	0.36	0.38	0.40	0.41	0.26	0.34	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
								mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12	mg/L	塩素酸	21	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
0.001			0.001	0.005	0.001	0.003	4	mg/L	クロロホルム	23	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
0.004			0.002	0.011	0.002	0.006	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
0.002			0.001	0.004	0.001	0.002	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
4.9	4.3	4.6	4.1	6.9	4.0	4.8	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
6.7	6.3	6.1	5.7	8.0	5.2	6.1	12	mg/L	塩化物イオン	38	
20.6	20.3	21.6	19.2	22.7	13.8	19.2	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	12	—	pH値	47	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
0.49	0.44	0.45	0.46	0.60	0.44	0.51	12	mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	そ の 他
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
70	71	78	64	78	61	70	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.023	0.020	0.019	0.019	0.085	0.019	0.031	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

新庄浄水場系 給水栓 土淵字四ツ屋

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月9日 曇/曇	5月19日 曇/晴	6月10日 晴/晴	7月8日 曇/晴	8月19日 晴/曇	9月10日 曇/曇	10月6日 曇/曇	11月12日 晴/晴
		気温	℃	9.7	17.5	25.5	33.8	30.6	27.2	20.8	11.4
		水温	℃	9.5	16.0	21.0	23.3	22.0	25.0	22.0	15.2
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.30	0.31	0.34	0.30	0.38	0.33	0.32
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.06	0.08	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			0.004			0.011		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L			0.002			0.003		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.009			0.020		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L			0.003			0.006		
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.2					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	38	塩化物イオン	mg/L	6.4	6.5	5.5	7.0	5.6	6.2	6.0	5.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			18.5					
	40	蒸発残留物	mg/L			48			48		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値	—	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001					
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	5	トルエン	mg/L			<0.02					
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001					
	8	抱水クロラール	mg/L			<0.002					
	9	残留塩素	mg/L	0.57	0.48	0.53	0.43	0.40	0.40	0.44	0.42
	10	遊離炭酸	mg/L			<2					
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001					
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	13	臭気強度(TON)	—			2					
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-2.4					
	15	従属栄養細菌	個/mL			1					
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002					
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	64	66	67	77	76	72	71	67
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.018	0.020	0.019	0.028	0.027	0.033	0.019	0.024
	3	アンモニア態窒素	mg/L			<0.03					
	4	アルカリ度	mg/L			17.9					
	5	脱塩素臭気	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

12月17日 雪/曇	1月20日 雪/曇	2月16日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	水 質 基 準 項 目
3.5	-2.1	6.6	4.6	33.8	-2.1	15.8	12	℃	気温	番号	
8.0	6.4	4.4	7.0	25.0	4.4	15.0	12	℃	水温		
0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出			12	個／mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
				<0.0003			12	—	大腸菌	2	
				<0.00005			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.001			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
				<0.001			1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.37	0.36	0.34	0.39	0.42	0.30	0.35	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12	mg/L	塩素酸	21	
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
0.002			0.002	0.011	0.002	0.005	4	mg/L	クロロホルム	23	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
0.006			0.006	0.020	0.006	0.010	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
0.002			0.002	0.006	0.002	0.003	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.01			<0.01	<0.005	<0.01	<0.01	1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
				0.02			4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
4.1				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
				4.2	4.1	4.2	2	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
5.5	8.0	6.0	6.1	8.0	5.5	6.2	12	mg/L	塩化物イオン	38	
19.8				19.8	18.5	19.2	2	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
44			50	50	44	48	4	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	濁度	51	
				<0.0003			1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
				<0.0001			1	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.001			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
				<0.02			1	mg/L	トルエン	5	
				<0.008			1	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
<0.001				<0.001			2	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
<0.002				<0.002			2	mg/L	抱水クロラール	8	
0.51	0.46	0.48	0.46	0.57	0.40	0.47	12	mg/L	残留塩素	9	
<2				<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
2				2	2	2	2	—	臭気強度(TON)	13	
-2.5				-2.4	-2.5	-2.5	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
0				1	0	1	2	個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
64	76	70	68	77	64	70	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.019	0.016	0.019	0.019	0.033	0.016	0.022	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03				<0.03			2	mg/L	アンモニア態窒素	3	
17.2				17.9	17.2	17.6	2	mg/L	アルカリ度	4	
なし	なし	なし	なし	なし			12	—	脱塩素臭気	5	

新庄浄水場系 給水栓 つつじが丘

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月10日 曇/曇	5月22日 雷/曇	6月10日 晴/晴	7月14日 晴/曇	8月4日 晴/曇	9月10日 曇/曇	10月15日 曇/晴	11月13日 晴/曇
		気温	℃	10.2	14.7	22.1	26.4	29.9	23.5	12.3	6.9
		水温	℃	8.1	13.5	17.5	22.4	26.2	23.0	17.3	12.0
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.32	0.31	0.32	0.31	0.36	0.27	0.27
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	<0.06	0.08	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			0.003			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L			0.002			0.002		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.008			0.013		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L			0.003			0.005		
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.03		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.2					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	38	塩化物イオン	mg/L	6.8	6.4	5.3	5.3	5.6	5.9	5.5	5.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			18.4					
	40	蒸発残留物	mg/L			46			48		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001			<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001			<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値	—	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	5	トルエン	mg/L			<0.02					
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.44	0.44	0.42	0.44	0.38	0.41	0.47	0.46
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001					
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002					
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	63	66	66	66	75	71	67	67
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.023	0.020	0.022	0.029	0.028	0.031	0.029	0.024
	3	アンモニア態窒素	mg/L			<0.03					
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月17日 雪/曇	1月13日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月3日 晴/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	水 質 基 準 項 目
3.1	1.1	-1.7	3.7	29.9	-1.7	12.7	12	℃	気温	°C	
7.0	3.6	3.0	5.5	26.2	3.0	13.3	12	℃	水温		
0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出			12	個／mL	一般細菌		1
				<0.0003			12	—	大腸菌		2
				<0.00005			1	mg/L	カドミウム及びその化合物		3
				<0.001			1	mg/L	水銀及びその化合物		4
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物		5
				<0.001			1	mg/L	鉛及びその化合物		6
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物		7
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物		8
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素		9
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン		10
0.38	0.34	0.38	0.39	0.40	0.27	0.34	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		11
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物		12
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物		13
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素		14
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン		15
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン		16
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン		17
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン		18
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン		19
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン		20
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12	mg/L	塩素酸		21
<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸		22
0.002			0.001	0.006	0.001	0.003	4	mg/L	クロロホルム		23
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸		24
0.001			0.001	0.002	0.001	0.002	4	mg/L	ジブロモクロロメタン		25
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸		26
0.005			0.004	0.013	0.004	0.008	4	mg/L	総トリハロメタン		27
<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸		28
0.002			0.002	0.005	0.002	0.003	4	mg/L	ブロモジクロロメタン		29
<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブロモホルム		30
<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド		31
<0.01			<0.01	<0.005	<0.01	0.01	1	mg/L	亜鉛及びその化合物		32
				0.03			4	mg/L	アルミニウム及びその化合物		33
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物		34
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物		35
				4.2	4.2	4.2	1	mg/L	ナトリウム及びその化合物		36
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物		37
6.5	7.1	6.6	5.9	7.1	5.3	6.1	12	mg/L	塩化物イオン		38
				18.4	18.4	18.4	1	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		39
46			50	50	46	48	4	mg/L	蒸発残留物		40
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤		41
<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン		42
<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール		43
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤		44
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類		45
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		46
7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	12	—	pH値		47
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味		48
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気		49
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度		50
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度		51
								mg/L	アンチモン及びその化合物		1
								mg/L	ウラン及びその化合物		2
				<0.0004			1	mg/L	ニッケル及びその化合物		3
				<0.02			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン		4
								mg/L	トルエン		5
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		6
								mg/L	ジクロロアセトニトリル		7
								mg/L	抱水クロラール		8
0.48	0.40	0.43	0.41	0.48	0.38	0.43	12	mg/L	残留塩素		9
								mg/L	遊離炭酸		10
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン		11
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル		12
								—	臭気強度(TON)		13
								—	腐食性(ランゲリア指数)		14
								個/mL	従属栄養細菌		15
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン		16
69	74	80	65	80	63	69	12	μS/cm	電気伝導率		1
0.022	0.019	0.018	0.020	0.031	0.018	0.024	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)		2
				<0.03			1	mg/L	アンモニア態窒素		3
								mg/L	アルカリ度		4
								—	脱塩素臭気		5

新庄浄水場系 給水栓 向中野二丁目

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月21日	5月22日	6月9日	7月15日	8月20日	9月9日	10月6日	11月13日
		気温	℃	曇/曇	雷/曇	曇/晴	曇/雨	曇/曇	曇/曇	曇/曇	晴/曇
		水温	℃	12.8	16.3	23.7	26.6	30.6	24.4	20.4	5.5
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.48	0.38	0.52	0.40	0.51	0.58	0.58
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L								
	30	ブromホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	5.3	5.7	5.7	6.9	7.5	7.1	6.8	6.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	—	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.54	0.54	0.63	0.45	0.69	0.66	0.73	0.59
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	64	74	79	89	96	95	84	78
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm								
	3	アンモニア態窒素	mg/L								
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月10日 曇/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	水 質 基 準 項 目
5.6	-2.3	-1.8	4.8	30.6	-2.3	13.9	12	℃	気温		
6.6	4.1	8.0	5.9	25.0	4.1	14.0	12	℃	水温		
0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
							12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
								mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.52	0.36	0.54	0.65	0.65	0.36	0.50	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
								mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブromクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブromジクロロメタン	29	
								mg/L	ブromホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
								mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
								mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
								mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
								mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
								mg/L	マンガン及びその化合物	37	
6.6	6.0	6.9	5.8	7.5	5.3	6.4	12	mg/L	塩化物イオン	38	
								mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.4	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	12	—	pH値	47	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.56	0.44	0.47	0.49	0.73	0.44	0.57	12	mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチルtertブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
84	68	87	71	96	64	81	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
								AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
								mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

新庄浄水場系 給水栓 新庄字上八木田

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月21日	5月22日	6月9日	7月15日	8月4日	9月2日	10月14日	11月13日
		気温	℃	雨/晴	雷/曇	曇/晴	曇/雨	晴/曇	曇/雨	曇/曇	晴/曇
		水温	℃	9.5	14.5	15.1	21.5	23.0	21.8	17.8	12.2
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.30	0.31	0.33	0.31	0.37	0.29	0.31
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.08	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L								
	30	ブromホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	6.4	5.9	5.5	5.7	5.6	6.2	6.2	5.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	—	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.43	0.37	0.34	0.32	0.28	0.32	0.38	0.36
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	60	63	66	69	76	74	70	68
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm								
	3	アンモニア態窒素	mg/L								
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月16日 雨/雪	1月14日 曇/雪	2月9日 曇/曇	3月2日 晴/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
12.9	13.6	17.3	13.8	23.9	12.9	18.5	12	℃	気温		
7.8	5.9	6.0	5.4	23.0	5.4	13.4	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
								mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.35	0.32	0.34	0.40	0.40	0.29	0.33	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
								mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12	mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブromクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブromジクロロメタン	29	
								mg/L	ブromホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
								mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
								mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
								mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
								mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
								mg/L	マンガン及びその化合物	37	
5.9	6.4	6.6	6.1	6.6	5.5	6.0	12	mg/L	塩化物イオン	38	
								mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	そ の 他
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.38	0.37	0.37	0.38	0.43	0.28	0.36	12	mg/L	抱水コロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチルtertブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
67	68	76	70	76	60	69	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
								AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
								mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

生出浄水場 着水井

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日		7月9日		10月7日	
		気温	°C	雨/雨		晴/曇		曇/曇	
		水温	°C	10.7		34.2		25.1	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0		6		3	
	2	大腸菌	MPN/100mL	<1		<1		<1	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002		0.002		0.003	
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.92		0.88		0.85	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		<0.05		<0.05	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07		0.08		0.08	
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	21	塩素酸	mg/L						
	22	クロロ酢酸	mg/L						
	23	クロロホルム	mg/L						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L						
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L						
	26	臭素酸	mg/L						
	27	総トリハロメタン	mg/L						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L						
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L						
	30	ブロモホルム	mg/L						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L						
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03		<0.03		<0.03	
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.0		11.2		11.4	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	7.0		7.2		7.4	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	104.6		107.7		108.4	
	40	蒸発残留物	mg/L	196		212		208	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.02		<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001		<0.000001		<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001		<0.000001		<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3		<0.3		<0.3	
	47	pH値	—	6.9		7.1		6.9	
	48	味	—						
	49	臭気	—	なし		なし		なし	
	50	色度	度	<0.5		<0.5		<0.5	
	51	濁度	度	<0.1		<0.1		<0.1	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	5	トルエン	mg/L	<0.02		<0.02		<0.02	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L						
	8	抱水クロラル	mg/L						
	9	残留塩素	mg/L						
	10	遊離炭酸	mg/L			18			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	13	臭気強度(TON)	—	<1		<1		<1	
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-1.1			
	15	従属栄養細菌	個/mL						
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
そ の 他	1	電気伝導率	µS/cm	257		282		271	
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.021		0.021		0.023	
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03		<0.03		<0.03	
	4	アルカリ度	mg/L	83.8		85.6		85.7	
	5	脱塩素臭気	—						

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

	1月6日 晴/雪			最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
	-2.6			34.2	-2.6	16.9	4	°C	気温		
	9.8			13.6	9.8	11.5	4	°C	水温		
	0			6	0	2	4	個/mL	一般細菌	1	
	<1			<1			4	MPN/100mL	大腸菌	2	
	<0.0003			<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
	<0.00005			<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	0.003			0.003	0.002	0.003	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
	0.87			0.92	0.85	0.88	4	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
	<0.05			0.08	<0.05	<0.05	4	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	0.08			0.08	0.07	0.08	4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
	<0.0002			<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	水 質 基 準 項 目
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
	11.6			11.6	11.0	11.3	4	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
	7.4			7.4	7.0	7.3	4	mg/L	塩化物イオン	38	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	107.6			108.4	104.6	107.1	4	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	188			212	188	201	4	mg/L	蒸発残留物	40	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
	<0.000001			<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42	
	<0.000001			<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
	<0.0005			<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
	<0.3			<0.3			4	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
	6.9			7.1	6.9	7.0	4	—	pH値	47	
								—	味	48	
	なし						4	—	臭気	49	
	<0.5			<0.5			4	度	色度	50	
	<0.1			<0.1			4	度	濁度	51	
	<0.0003			<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	<0.0001			<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
	<0.001			<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
	<0.0004			<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
	<0.008			<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
	16			18	16	17	2	mg/L	遊離炭酸	10	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
	<1			<1			4	—	臭気強度(TON)	13	
	-1.4			-1.1	-1.4	-1.3	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
	264			282	257	269	4	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
	0.032			0.032	0.021	0.024	4	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	85.2			85.7	83.8	85.1	4	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

生出浄水場 配水池

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	10.1	17.8	20.4	34.0	32.1	26.3	20.1	13.8
水 質 基 準 項 目				10.2	13.2	12.5	14.5	17.5	13.5	13.0	11.0
	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95	0.92	0.93	0.93	0.91	0.90	0.92	0.93
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1	11.2	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	104.1	104.4	104.6	107.4	107.6	107.5	107.7	106.9
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	—	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.46	0.44	0.51	0.45	0.45	0.47	0.51	0.50
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	257	260	261	281	271	271	270	276
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.010	0.010	0.011	0.011	0.005	0.010	0.012	0.009
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
4.3	-2.5	3.3	4.9	34.0	-2.5	15.4	12	°C	気温		
10.0	9.5	9.5	10.5	17.5	9.5	12.1	12	°C	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.92	0.90	0.90	0.89	0.95	0.89	0.92	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
								mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
11.5	11.8	11.7	11.9	11.9	11.1	11.5	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.1	7.5	12	mg/L	塩化物イオン	38	
106.2	108.0	107.1	105.9	108.0	104.1	106.5	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	12	—	pH値	47	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
0.51	0.43	0.43	0.45	0.51	0.43	0.47	12	mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
264	265	265	261	281	257	267	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.012	0.013	0.012	0.011	0.013	0.005	0.011	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

生田浄水場 給水栓 日戸字鷹高

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	13.0	17.9	18.6	28.4	27.1	28.1	22.4	13.7
水 質 基 準 項 目				10.2	14.9	13.5	21.5	24.5	23.5	19.0	13.9
	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.002			0.003	
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95	0.92	0.93	0.93	0.91	0.90	0.91	0.93
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07			0.08			0.08	
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	30	ブromホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				0.013				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.01				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.01				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1			11.3			11.5	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	38	塩化物イオン	mg/L	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	106.8			111.2			112.3	
	40	蒸発残留物	mg/L	202			206			213	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	—	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0001				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.001				
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	5	トルエン	mg/L				<0.02				
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	8	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	9	残留塩素	mg/L	0.37	0.42	0.38	0.42	0.30	0.30	0.32	0.33
	10	遊離炭酸	mg/L				12				
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.001				
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	13	臭気強度(TON)	—				1				
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—				-0.8				
	15	従属栄養細菌	個/mL				75				
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.002				
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	263	270	273	285	281	281	279	284
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.014	0.016	0.013	0.014	0.010	0.015	0.017	0.012
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
	4	アルカリ度	mg/L				89.2				
	5	脱塩素臭気	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	水 質 基 準 項 目
12.9	6.9	8.4	8.9	28.4	6.9	17.2	12	℃	気温	℃	
10.1	9.5	6.5	7.9	24.5	6.5	14.6	12	℃	水温		
0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
				<0.0003			12	—	大腸菌	2	
				<0.00005			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.001			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				0.001	0.001	0.001	1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	0.002			0.003	0.002	0.003	1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
				<0.002			4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.004			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.001			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.92	0.90	0.90	0.89	0.95	0.89	0.92	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	0.08			0.08	0.07	0.08	4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	クロロホルム	23	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	総トリハロメタン	27	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
	<0.008			<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
				0.013	0.013	0.013	1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
				<0.01			1	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
	11.8			11.8	11.1	11.4	4	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
7.6	7.6	7.6	7.4	<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
	111.2			7.6	7.1	7.5	12	mg/L	塩化物イオン	38	
	204			112.3	106.8	110.4	4	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
				213	202	206	4	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
				<0.000001			1	mg/L	ジェオスミン	42	
				<0.000001			1	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
				<0.0003			1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
				<0.0001			1	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.001			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
				<0.02			1	mg/L	トルエン	5	
				<0.008			1	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
	<0.001			<0.001			2	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
	<0.002			<0.002			2	mg/L	抱水クロラール	8	
0.36	0.32	0.40	0.38	0.42	0.30	0.36	12	mg/L	残留塩素	9	
	11			12	11	12	2	mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
	2			2	1	2	2	—	臭気強度(TON)	13	
	-1.1			-0.8	-1.1	-1.0	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
	19			75	19	47	2	個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
270	270	275	266	285	263	275	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.015	0.017	0.014	0.013	0.017	0.010	0.014	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	87.4			89.2	87.4	88.3	2	mg/L	アルカリ度	4	
なし	なし	なし	なし	なし			12	—	脱塩素臭気	5	

刈屋浄水場 1号取水井

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日		7月9日		10月7日	
		気温	°C	雨/雨		晴/曇		曇/曇	
		水温	°C	10.2		12.0		12.0	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0	
	2	大腸菌	MPN/100mL	<1		<1		<1	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002		0.002		0.002	
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26		0.26		0.25	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11		<0.05		<0.05	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07		0.07		0.07	
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	21	塩素酸	mg/L						
	22	クロロ酢酸	mg/L						
	23	クロロホルム	mg/L						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L						
	25	ジブromクロロメタン	mg/L						
	26	臭素酸	mg/L						
	27	総トリハロメタン	mg/L						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L						
	29	ブromジクロロメタン	mg/L						
	30	ブromホルム	mg/L						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L						
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03		<0.03		<0.03	
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.5		10.3		10.3	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	6.6		6.4		6.4	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	87.1		87.3		86.9	
	40	蒸発残留物	mg/L	186		182		185	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.02		<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001		<0.000001		<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001		<0.000001		<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3		<0.3		<0.3	
	47	pH値	—	6.9		7.0		6.9	
	48	味	—						
	49	臭気	—	なし		なし		なし	
	50	色度	度	<0.5		<0.5		<0.5	
	51	濁度	度	<0.1		<0.1		<0.1	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	5	トルエン	mg/L	<0.02		<0.02		<0.02	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L						
	8	抱水クロラール	mg/L						
	9	残留塩素	mg/L						
	10	遊離炭酸	mg/L			15			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	13	臭気強度(TON)	—	<1		<1		<1	
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-1.4			
	15	従属栄養細菌	個/mL						
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	224		238		222	
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.023		0.025		0.028	
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03		<0.03		<0.03	
	4	アルカリ度	mg/L	69.6		68.8		68.8	
	5	脱塩素臭気	—						

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

	1月6日 晴/雪			最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
	0.6			29.6	0.6	14.4	4	°C	気温		
	10.0			12.0	10.0	11.1	4	°C	水温		
	0			0			4	個/mL	一般細菌	1	
	<1			<1			4	MPN/100mL	大腸菌	2	
	<0.0003			<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
	<0.00005			<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	0.002			0.002	0.002	0.002	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
	0.25			0.26	0.25	0.26	4	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
	<0.05			0.11	<0.05	<0.05	4	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	0.07			0.07	0.07	0.07	4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
	<0.0002			<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
	10.5			10.5	10.3	10.4	4	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
	6.5			6.6	6.4	6.5	4	mg/L	塩化物イオン	38	
	88.0			88.0	86.9	87.3	4	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	172			186	172	181	4	mg/L	蒸発残留物	40	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
	<0.000001			<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42	
	<0.000001			<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
	<0.0005			<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
	<0.3			<0.3			4	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
	7.0			7.0	6.9	7.0	4	—	pH値	47	
								—	味	48	
	±						4	—	臭気	49	
	<0.5			<0.5			4	度	色度	50	
	<0.1			<0.1			4	度	濁度	51	
	<0.0003			<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
	<0.0001			<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
	<0.001			<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
	<0.0004			<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
	<0.008			<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
	22			22	15	19	2	mg/L	遊離炭酸	10	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
	1			1	<1	<1	4	—	臭気強度(TON)	13	
	-1.5			-1.4	-1.5	-1.5	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
	223			238	222	227	4	μS/cm	電気伝導率	1	
	0.033			0.033	0.023	0.027	4	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	70.4			70.4	68.8	69.4	4	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

水
質
基
準
項
目水
質
管
理
目
標
設
定
項
目そ
の
他

刈屋浄水場 2号取水井

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日		7月9日		10月7日	
		気温	°C	雨/雨		晴/曇		曇/曇	
		水温	°C	9.1		12.0		11.0	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0		2		0	
	2	大腸菌	MPN/100mL	<1		<1		<1	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001		0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26		0.27		0.26	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12		<0.05		<0.05	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.09		0.09		0.09	
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	21	塩素酸	mg/L						
	22	クロロ酢酸	mg/L						
	23	クロロホルム	mg/L						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L						
	25	ジブromクロロメタン	mg/L						
	26	臭素酸	mg/L						
	27	総トリハロメタン	mg/L						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L						
	29	ブromジクロロメタン	mg/L						
	30	ブromホルム	mg/L						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L						
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03		<0.03		<0.03	
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.2		12.2		12.2	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	8.2		8.1		8.1	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	94.5		94.9		94.6	
	40	蒸発残留物	mg/L	198		204		204	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.02		<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001		<0.000001		<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001		<0.000001		<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3		<0.3		<0.3	
	47	pH値	—	6.8		7.0		6.8	
	48	味	—						
	49	臭気	—	なし		なし		なし	
	50	色度	度	<0.5		<0.5		<0.5	
	51	濁度	度	<0.1		<0.1		0.1	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0003			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	5	トルエン	mg/L	<0.02		<0.02		<0.02	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L						
	8	抱水クロラール	mg/L						
	9	残留塩素	mg/L						
	10	遊離炭酸	mg/L			14			
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
	13	臭気強度(TON)	—	<1		<1		<1	
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—			-1.4			
	15	従属栄養細菌	個/mL						
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	245		272		245	
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.022		0.026		0.021	
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03		<0.03		<0.03	
	4	アルカリ度	mg/L	72.8		72.3		72.4	
	5	脱塩素臭気	—						

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

	1月6日 晴/雪			最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	
								°C	気温		
	-1.3			29.6	-1.3	13.7	4	°C	水温		
	9.6			12.0	9.1	10.4	4				
	1			2	0	1	4	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
	<1			<1			4	MPN/100mL	大腸菌	2	
	<0.0003			<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
	<0.00005			<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	0.001			0.001	0.001	0.001	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
	0.26			0.27	0.26	0.26	4	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
	<0.05			0.12	<0.05	<0.05	4	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	0.09			0.09	0.09	0.09	4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
	<0.0002			<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	<0.01			<0.01			4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
	12.4			12.4	12.2	12.3	4	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
	8.1			8.2	8.1	8.1	4	mg/L	塩化物イオン	38	
	94.6			94.9	94.5	94.7	4	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	192			204	192	200	4	mg/L	蒸発残留物	40	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
	<0.000001			<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42	
	<0.000001			<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
	<0.0005			<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
	<0.3			<0.3			4	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
	6.9			7.0	6.8	6.9	4	—	pH値	47	
								—	味	48	
	±							—	臭気	49	
	<0.5			<0.5			4	度	色度	50	
	<0.1			0.1	<0.1	<0.1	4	度	濁度	51	
	<0.0003			<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	<0.0001			<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
	<0.001			<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
	<0.0004			<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
	<0.008			<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
	23			23	14	19	2	mg/L	遊離炭酸	10	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
	1			1	<1	<1	4	—	臭気強度(TON)	13	
	-1.6			-1.4	-1.6	-1.5	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
	243			272	243	251	4	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
	0.028			0.028	0.021	0.024	4	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	71.6			72.8	71.6	72.3	4	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

刈屋浄水場系 刈屋配水場

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	10.0	12.2	12.4	14.5	16.3	13.6	12.2	10.6
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L								
	30	ブromホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1	11.1	11.2	11.2	11.1	11.2	11.3	11.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	89.4	88.8	89.0	90.5	89.6	90.1	90.2	88.9
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	—	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.49	0.44	0.50	0.42	0.42	0.46	0.45	0.48
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	231	231	231	247	231	232	233	238
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.014	0.014	0.014	0.015	0.007	0.012	0.014	0.011
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	水 質 基 準 項 目
4.5	-2.7	3.3	6.9	32.0	-2.7	15.0	12	℃	気温		
10.2	9.0	8.8	10.0	16.3	8.8	11.7	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.26	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
11.1	11.4	11.2	11.4	11.4	11.1	11.2	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
7.2	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2	12	mg/L	塩化物イオン	38	
88.4	90.2	89.3	88.7	90.5	88.4	89.4	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	12	—	pH値	47	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
0.50	0.43	0.45	0.47	0.50	0.42	0.46	12	mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
230	231	230	228	247	228	233	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.016	0.015	0.015	0.014	0.016	0.007	0.013	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

刈屋浄水場系 給水栓 下田字生出

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	9.6	15.7	18.2	31.6	28.0	26.8	20.1	7.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002			0.002	
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.08			0.08	
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	30	ブromホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				0.010				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.01				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.01				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3			11.2			11.3	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	38	塩化物イオン	mg/L	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	90.3			91.2			90.5	
	40	蒸発残留物	mg/L	191			191			206	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	—	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0001				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.001				
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	5	トルエン	mg/L				<0.02				
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	8	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	9	残留塩素	mg/L	0.52	0.48	0.51	0.49	0.55	0.47	0.43	0.44
	10	遊離炭酸	mg/L				16				
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.001				
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	13	臭気強度(TON)	—				1				
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—				-1.3				
	15	従属栄養細菌	個/mL				54				
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.002				
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	233	231	233	240	240	232	233	237
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.017	0.015	0.016	0.015	0.009	0.016	0.015	0.013
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
	4	アルカリ度	mg/L				71.6				
	5	脱塩素臭気	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	水 質 基 準 項 目
4.8	-2.6	3.1	3.3	31.6	-2.6	13.8	12	°C	気温		
8.2	5.5	4.6	5.0	24.0	4.6	13.0	12	°C	水温		
0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出	0 不検出			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
				<0.0003			12	—	大腸菌	2	
				<0.00005			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.001			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
				<0.001			1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	0.002			0.002	0.002	0.002	4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	0.08			0.08	0.08	0.08	4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	クロロホルム	23	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	総トリハロメタン	27	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
	<0.008			<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
				0.010	0.010	0.010	1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
				<0.01			1	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
				<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
	11.4			11.4	11.2	11.3	4	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	12	mg/L	塩化物イオン	38	
	90.3			91.2	90.3	90.6	4	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	180			206	180	192	4	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
				<0.000001			1	mg/L	ジェオスミン	42	
				<0.000001			1	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
6.9	6.9	7.1	6.9	7.1	6.9	6.9	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
				<0.0003			1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
				<0.0001			1	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.001			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
				<0.02			1	mg/L	トルエン	5	
				<0.008			1	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
	<0.001			<0.001			2	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
	<0.002			<0.002			2	mg/L	抱水クロラール	8	
0.44	0.37	0.45	0.47	0.55	0.37	0.47	12	mg/L	残留塩素	9	
	17			17	16	17	2	mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルtertブチルエーテル	12	
	2			2	1	2	2	—	臭気強度(TON)	13	
	-1.6			-1.3	-1.6	-1.5	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
	25			54	25	40	2	個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
232	230	232	229	240	229	234	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.017	0.017	0.016	0.016	0.017	0.009	0.015	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	<0.03			<0.03			4	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	70.2			71.6	70.2	70.9	2	mg/L	アルカリ度	4	
なし	なし	なし	なし	なし			12	—	脱塩素臭気	5	

前田浄水場 原水（通称 北ノ又沢）

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	6.5	8.5	8.6	13.5	15.7	15.6	11.0	7.1
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	42	60	32	210	170	110	88	52
	2	大腸菌	MPN/100mL	4.0	36	15	160	120	43	50	47
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.16	0.73	0.74	0.62	0.59	0.62	0.90	0.81
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07			0.23			0.06	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.11			<0.03	
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			0.004			<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.6	2.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.8	15.4	15.4	15.5	15.4	15.6	16.6	16.5
	40	蒸発残留物	mg/L	44			49			46	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.3
	47	pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
	48	味	—								
	49	臭気	—	藻	藻	なし	藻	藻	なし	藻	なし
	50	色度	度	1.6	1.7	0.8	4.8	0.9	2.2	1.5	1.2
	51	濁度	度	1.7	0.9	0.5	2.8	0.5	1.9	0.8	0.5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0001				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.001				
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	5	トルエン	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラル	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L								
	10	遊離炭酸	mg/L				<2				
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	13	臭気強度(TON)	—	1	1	<1	1	1	<1	1	<1
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—				-2.4				
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	54	53	53	54	53	54	55	62
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.083	0.066	0.040	0.052	0.040	0.075	0.064	0.061
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L	14.0	14.4	14.8	15.4	15.0	16.2	16.2	16.4
	5	脱塩素臭気	—								

(備考) 原水及び処理工程水における大腸菌については定量試験を行っており、単位はMPN/100mLである。

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	水 質 基 準 項 目
7.5	-0.1	4.3	8.9	26.2	-0.1	12.7	12	°C	気温		
6.6	3.5	4.6	7.9	15.7	3.5	9.1	12	°C	水温		
26	22	12	22	210	12	71	12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
41	3.1	4.1	<1	160	<1	44	12	MPN/100mL	大腸菌	2	
	<0.0003			<0.0003			4	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
	<0.00005			<0.00005			4	mg/L	水銀及びその化合物	4	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.78	0.81	0.79	0.78	1.16	0.59	0.78	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
	<0.0002			<0.0002			4	mg/L	四塩化炭素	14	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
	<0.004			<0.004			4	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	ジクロロメタン	17	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	トリクロロエチレン	19	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ベンゼン	20	
								mg/L	塩素酸	21	
								mg/L	クロロ酢酸	22	
								mg/L	クロロホルム	23	
								mg/L	ジクロロ酢酸	24	
								mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
								mg/L	臭素酸	26	
								mg/L	総トリハロメタン	27	
								mg/L	トリクロロ酢酸	28	
								mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
								mg/L	ブロモホルム	30	
								mg/L	ホルムアルデヒド	31	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	0.02			0.23	0.02	0.10	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
	<0.03			0.11	<0.03	0.04	4	mg/L	鉄及びその化合物	34	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	銅及びその化合物	35	
3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.1	3.4	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
	<0.001			0.004	<0.001	0.001	4	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	2.6	2.8	12	mg/L	塩化物イオン	38	
16.4	16.6	16.3	16.4	16.6	15.4	16.0	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	34			49	34	43	4	mg/L	蒸発残留物	40	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
	<0.005			<0.005			4	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
	<0.0005			<0.0005			4	mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	—	pH値	47	
								—	味	48	
なし	藻	なし	藻				12	—	臭気	49	そ の 他
1.0	0.8	0.6	1.4	4.8	0.6	1.5	12	度	色度	50	
0.3	0.5	0.3	0.9	2.8	0.3	1.0	12	度	濁度	51	
	<0.0003			<0.0003			2	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
	<0.0001			<0.0001			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
	<0.001			<0.001			2	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	<0.0004			<0.0004			4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
	<0.02			<0.02			4	mg/L	トルエン	5	
	<0.008			<0.008			2	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
								mg/L	残留塩素	9	
	<2			<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
<1	1	<1	1	1	<1	<1	12	—	臭気強度(TON)	13	
	-2.6			-2.4	-2.6	-2.5	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
55	55	56	55	62	53	55	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.061	0.040	0.039	0.046	0.083	0.039	0.056	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
16.3	15.6	15.4	15.4	16.4	14.0	15.4	12	mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

前田浄水場 配水池

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	6.5	9.6	10.5	16.5	16.5	16.5	13.0	8.6
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.14	0.73	0.75	0.63	0.59	0.62	0.98	0.82
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L								
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.001			0.002			<0.001	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.001			0.003			<0.001	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.001			0.001			<0.001	
	30	ブromホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9	4.3	5.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	8.1	7.1	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.8	15.3	15.4	15.5	15.4	15.6	16.5	16.6
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	—	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	5	トルエン	mg/L								
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	8	抱水クロラール	mg/L								
	9	残留塩素	mg/L	0.75	0.67	0.84	0.77	0.93	0.92	0.91	0.58
	10	遊離炭酸	mg/L								
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
	13	臭気強度(TON)	—								
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—								
	15	従属栄養細菌	個/mL								
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	66	62	64	62	62	62	63	69
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.017	0.011	0.012	0.011	0.004	0.012	0.018	0.012
	3	アンモニア態窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	4	アルカリ度	mg/L								
	5	脱塩素臭気	—								

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日/当日)		番号	水 質 基 準 項 目
7.5	-0.1	4.3	8.9	26.2	-0.1	12.5	12	°C	気温		
6.5	3.5	3.5	7.9	16.5	3.5	9.9	12	°C	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
								mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
								mg/L	水銀及びその化合物	4	
								mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	鉛及びその化合物	6	
								mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
								mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
								mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.76	0.81	0.79	0.79	1.14	0.59	0.78	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
								mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
								mg/L	四塩化炭素	14	
								mg/L	1,4-ジオキサン	15	
								mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
								mg/L	ジクロロメタン	17	
								mg/L	テトラクロロエチレン	18	
								mg/L	トリクロロエチレン	19	
								mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
	<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4	mg/L	クロロホルム	23	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
	<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
	<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
	<0.008			<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	12	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	鉄及びその化合物	34	
								mg/L	銅及びその化合物	35	
4.2	5.2	4.7	4.8	5.2	4.1	4.5	12	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
7.4	7.1	7.1	6.8	8.1	6.8	7.4	12	mg/L	塩化物イオン	38	
16.5	16.6	16.3	16.3	16.6	15.3	16.0	12	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
								mg/L	蒸発残留物	40	
								mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
								mg/L	ジェオスミン	42	
								mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
								mg/L	非イオン界面活性剤	44	
								mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	6.9	12	—	pH値	47	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
								mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
								mg/L	ウラン及びその化合物	2	
								mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
								mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
								mg/L	トルエン	5	
								mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
								mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
								mg/L	抱水クロラール	8	
0.68	0.59	0.64	0.52	0.93	0.52	0.73	12	mg/L	残留塩素	9	
								mg/L	遊離炭酸	10	
								mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
								mg/L	メチル-tert-ブチルエーテル	12	
								—	臭気強度(TON)	13	
								—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
								個/mL	従属栄養細菌	15	
								mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
63	65	66	63	69	62	64	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.016	0.010	0.010	0.010	0.018	0.004	0.012	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	mg/L	アンモニア態窒素	3	
								mg/L	アルカリ度	4	
								—	脱塩素臭気	5	

前田浄水場系 給水栓 玉山馬場字前田

	番号	採水月日 天気(前日/当日)		4月16日	5月20日	6月2日	7月9日	8月4日	9月1日	10月7日	11月4日
		気温	℃	雨/雨	晴/雨	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	雨/晴
		水温	℃	11.8	15.1	18.3	29.0	29.1	26.9	18.1	5.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.06	0.74	0.76	0.65	0.59	0.72	0.85	0.78
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.02				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	0.002			0.003			0.004	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			0.003			0.004	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.004			0.005			0.006	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002			0.002			0.002	
	30	ブromホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				0.011				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				0.02				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				4.4				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	38	塩化物イオン	mg/L	7.6	7.0	7.5	7.7	7.4	7.8	7.6	7.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				16.3				
	40	蒸発残留物	mg/L	58			55			54	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	—	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0001				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.001				
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	5	トルエン	mg/L				<0.02				
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.001				
	8	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	9	残留塩素	mg/L	0.55	0.50	0.62	0.61	0.63	0.60	0.63	0.56
	10	遊離炭酸	mg/L				<2				
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.001				
	12	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	13	臭気強度(TON)	—				1				
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—				-2.7				
	15	従属栄養細菌	個/mL				1				
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.002				
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	68	64	65	66	65	65	65	72
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.022	0.013	0.014	0.019	0.012	0.022	0.018	0.014
	3	アンモニア態窒素	mg/L				<0.03				
	4	アルカリ度	mg/L				11.0				
	5	脱塩素臭気	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

12月3日 晴/曇	1月6日 晴/雪	2月4日 曇/曇	3月9日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	水 質 基 準 項 目
5.1	-2.6	5.2	8.9	29.1	-2.6	14.2	12	℃	気温	番号	
9.5	5.0	4.5	7.9	25.5	4.5	14.2	12	℃	水温		
0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
				<0.0003			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
				<0.00005			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
				<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	12	mg/L	鉛及びその化合物	6	
				<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
				<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
0.79	0.80	0.80	0.80	1.06	0.59	0.78	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
				<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
				<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
				<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
				<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
				<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
				<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
				<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
				<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
	<0.002			<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
	<0.001			0.004	<0.001	0.002	4	mg/L	クロロホルム	23	
	<0.003			0.004	<0.003	<0.003	4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
	<0.001			0.006	<0.001	0.004	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
	<0.003			<0.003			4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
	<0.001			0.002	<0.001	0.002	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
	<0.001			<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
	<0.008			<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
				0.011	0.011	0.011	1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
	<0.01			<0.01			4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
				<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
				0.02	0.02	0.02	1	mg/L	銅及びその化合物	35	
	5.1			5.1	4.4	4.8	2	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
				<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
7.3	7.1	7.0	6.8	7.8	6.8	7.3	12	mg/L	塩化物イオン	38	
	17.1			17.1	16.3	16.7	2	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	54			58	54	55	4	mg/L	蒸発残留物	40	
				<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	ジェオスミン	42	
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			12	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
				<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
				<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	12	—	pH値	47	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
				<0.0003			1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
				<0.0001			1	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
				<0.001			1	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
				<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
				<0.02			1	mg/L	トルエン	5	
				<0.008			1	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
	<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
0.50	<0.002			<0.002			2	mg/L	抱水クロラル	8	
	0.53	0.45	0.46	0.63	0.45	0.55	12	mg/L	残留塩素	9	
	<2			<2			2	mg/L	遊離炭酸	10	
				<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
				<0.002			1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12	
	2			2	1	2	2	—	臭気強度(TON)	13	
	-2.9			-2.7	-2.9	-2.8	2	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
	0			1	0	1	2	個/mL	従属栄養細菌	15	
				<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
65	66	65	63	72	63	66	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
0.014	0.012	0.011	0.012	0.022	0.011	0.015	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	<0.03			<0.03			2	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	12.2			12.2	11.0	11.6	2	mg/L	アルカリ度	4	
なし	なし	なし	なし	なし			12	—	脱塩素臭気	5	

2-2 毎日検査

水道水は病原生物に汚染されず、安全で衛生的なものでなければならないことから、水道法の規定により塩素消毒が義務付けられている。この水道水の消毒効果が保たれているかなどを検査するため、水道法施行規則第15条第1項の規定により、水道水における色及び濁り並びに消毒の残留効果(残留塩素)の検査を1日1回以上行うこととされ、この検査は毎日検査と呼ばれている。

上下水道局では、より確実に安全な毎日検査を行うため、法令で定められた地点に加え、各浄水場における配水ブロックからの代表地点全34地点を選定し、給水栓水(蛇口の水)において検査を行った。令和7年度から自動測定装置を導入し、1地点では自動で検査を行った。一方で、消毒に用いられる残留塩素が高濃度で含まれる水は味を損なうことから、上下水道局では浄水処理・水道水の配水を適正に行うことにより、残留塩素を低減化する取組を実施し、安全でおいしい水の供給に努めている。

1 毎日検査項目と頻度

表 2-2-1 毎日検査の項目と検査頻度

項目 No.	毎日検査計画	基準	検査回数(回/日)	法令による 検査回数	区分
			給水栓		
1	色	異常のないこと	1	1日1回以上	水道の 安全性確認
2	濁り	異常のないこと	1		
3	消毒の残留効果(残留塩素)	0.10mg/L 以上	1		

2 毎日検査結果

(1) 色及び濁り


全ての地点で色・濁り無し

(2) 残留塩素


次ページ以降に記載のとおり。

残留塩素濃度の分布


米内浄水場系浄水場給水栓

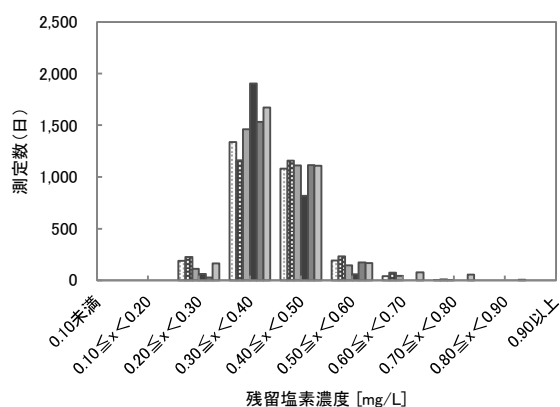


沢田浄水場系浄水場給水栓

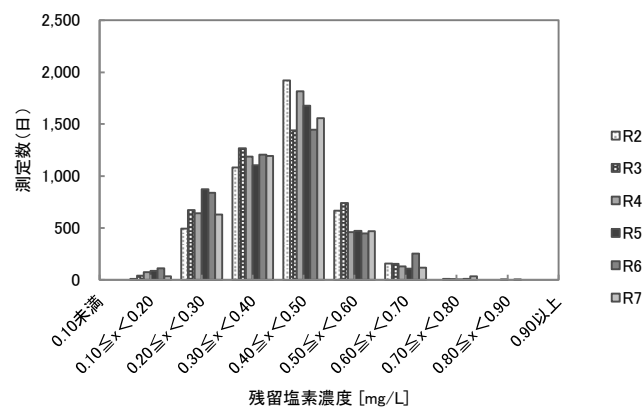


新庄浄水場系浄水場給水栓

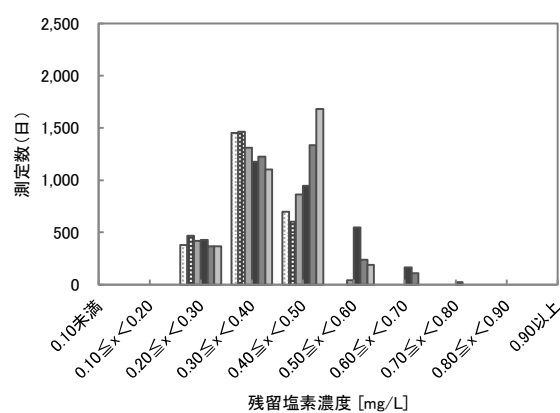


生出浄水場系浄水場給水栓

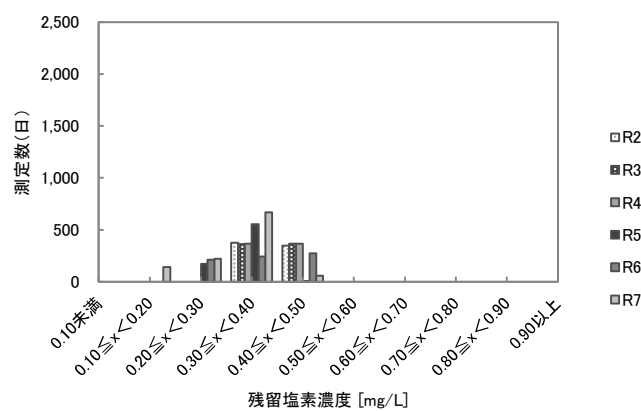

刈屋浄水場系浄水場給水栓

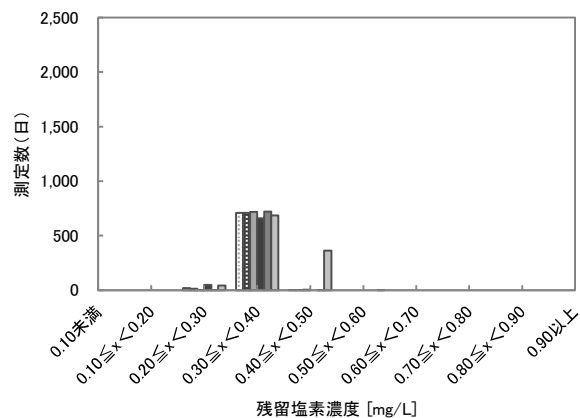

前田浄水場給水栓

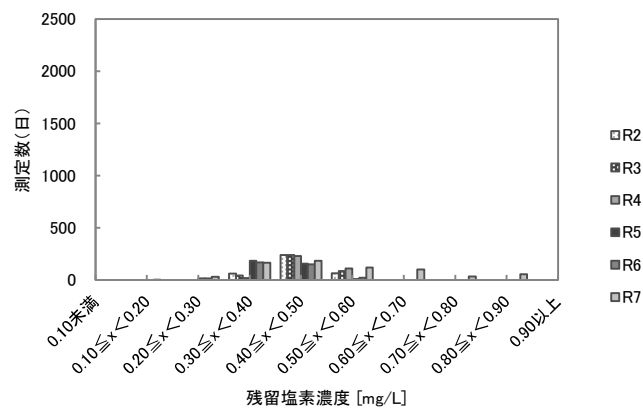

(※) 中屋敷浄水場は、令和5年2月に浄水処理を停止したため、令和5年度以降は実績無し

残留塩素濃度測定結果 (1)

単位: mg/L

系統		測定場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
米内浄水場系	松園配水場	北松園四丁目	最高	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50
			最低	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.35	0.25
			平均	0.35	0.36	0.42	0.45	0.45	0.44	0.37	0.34	0.34	0.32	0.30	0.35	0.37
		東黒石野一丁目	最高	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.50
			最低	0.35	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.37	0.42	0.42	0.47	0.43	0.48	0.43	0.33	0.36	0.32	0.32	0.35	0.39
	松園第2配水場	青山三丁目	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40
			最低	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25
			平均	0.31	0.36	0.37	0.35	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.32
		北天昌寺町	最高	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45
			最低	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.30	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30
			平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.37	0.40	0.38	0.39	0.37	0.39
	岩清水配水場	緑が丘三丁目	最高	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.45
			最低	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25
			平均	0.32	0.35	0.39	0.44	0.44	0.43	0.36	0.31	0.31	0.30	0.27	0.33	0.35
		紅葉が丘	最高	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.45
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20
			平均	0.33	0.36	0.34	0.35	0.35	0.36	0.31	0.32	0.31	0.25	0.25	0.25	0.31
	配鉢水ノ場皮	三ツ割字鉢ノ皮	最高	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.45
			最低	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25
			平均	0.34	0.36	0.36	0.37	0.35	0.35	0.31	0.27	0.26	0.30	0.30	0.34	0.33
	桜台配水場	上米内字赤坂	最高	0.45	0.45	0.50	0.55	0.50	0.45	0.45	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.55
			最低	0.35	0.40	0.40	0.40	0.25	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25
			平均	0.40	0.42	0.45	0.46	0.41	0.42	0.37	0.28	0.30	0.30	0.31	0.34	0.37
生出浄水場系	生出配水池	玉山永井字鳥木沢	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	日戸配水場	日戸字鷹高	最高	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35
			最低	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25
			平均	0.31	0.34	0.33	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.32	0.34	0.35	0.30
刈屋浄水場系	刈屋配水場	下田字生出	最高	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
			最低	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
			平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
		下田字石羽根	最高	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
			最低	0.30	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25
			平均	0.35	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.30	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32
浄水前場田系	前田配水池	玉山馬場字馬場平	最高	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.55	0.55	0.40	0.40	0.45	0.45	0.55
			最低	0.35	0.35	0.35	0.30	0.20	0.25	0.20	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
			平均	0.40	0.41	0.42	0.34	0.30	0.28	0.38	0.44	0.35	0.35	0.38	0.35	0.37

残留塩素濃度測定結果 (2)

単位: mg/L

系統		測定場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
沢田浄水場系	沢田配水池 (東部幹線)	東見前5地割	最高	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.60
			最低	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30
			平均	0.40	0.47	0.50	0.52	0.53	0.57	0.49	0.43	0.39	0.40	0.32	0.31	0.44
	手代森 配水場	手代森9地割	最高	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.32	0.31	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.32
	黒川 配水場	大ヶ生20地割	最高	0.36	0.35	0.30	0.32	0.36	0.39	0.39	0.35	0.34	0.37	0.38	0.37	0.39
			最低	0.27	0.25	0.16	0.21	0.21	0.23	0.24	0.22	0.24	0.31	0.23	0.33	0.16
			平均	0.31	0.29	0.25	0.25	0.27	0.28	0.30	0.30	0.30	0.33	0.31	0.35	0.29
		黒川10地割	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	沢田配水池 (西部幹線)	北飯岡二丁目	最高	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45
			最低	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25
			平均	0.39	0.37	0.40	0.34	0.37	0.38	0.39	0.38	0.39	0.37	0.38	0.40	0.38
		中太田新田	最高	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
		西見前12地割	最高	0.50	0.45	0.45	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.55
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.41	0.42	0.44	0.47	0.50	0.50	0.47	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.45
	本宮 ポンプ場	猪去橋場	最高	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.44	0.45	0.44	0.47	0.49	0.49	0.47	0.46	0.44	0.45	0.45	0.44	0.46
	繋 配水場	繋字蔦内沢	最高	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.50	0.45	0.45	0.50
			最低	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.25
			平均	0.30	0.32	0.31	0.30	0.35	0.39	0.37	0.40	0.40	0.42	0.41	0.40	0.36
	湯沢 配水場	下飯岡2地割	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
			最低	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15	0.15	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.15
			平均	0.30	0.29	0.26	0.23	0.17	0.24	0.34	0.29	0.27	0.30	0.30	0.30	0.27
		流通センター北	最高	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.40	0.40	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.40
			最低	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
			平均	0.24	0.22	0.22	0.20	0.19	0.23	0.27	0.21	0.20	0.25	0.25	0.24	0.23
	沢田第2 配水場	中区サンプリング栓	最高	0.50	0.54	0.62	0.73	0.74	0.79	0.75	0.62	0.55	0.57	0.51	0.48	0.79
			最低	0.43	0.46	0.52	0.57	0.63	0.66	0.55	0.49	0.49	0.49	0.47	0.45	0.43
			平均	0.46	0.50	0.56	0.65	0.68	0.71	0.62	0.56	0.51	0.52	0.48	0.46	0.56
新庄浄水場系	新庄配水池	下米内二丁目	最高	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45	0.40	0.35	0.40	0.45
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30
			平均	0.37	0.35	0.32	0.32	0.35	0.35	0.36	0.31	0.38	0.36	0.33	0.34	0.35
		神子田町	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
		夕顔瀬町	最高	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
			最低	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.39	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.33	0.31	0.38	0.38
		向中野二丁目	最高	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.55
			最低	0.40	0.40	0.45	0.50	0.50	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.40	0.49	0.50	0.50	0.55	0.52	0.46	0.43	0.40	0.40	0.40	0.45
		本町通三丁目	最高	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40
			最低	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.25
			平均	0.35	0.33	0.35	0.35	0.38	0.40	0.40	0.39	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36
		中屋敷ポンプ場構内	最高	0.46	0.44	0.45	0.46	0.54	0.54	0.53	0.51	0.50	0.46	0.45	0.47	0.54
			最低	0.42	0.40	0.39	0.39	0.42	0.44	0.47	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.39
			平均	0.44	0.42	0.43	0.44	0.47	0.49	0.49	0.47	0.47	0.45	0.44	0.45	0.45
	中屋敷ポ ンプ場	西青山三丁目	最高	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35
			平均	0.44	0.41	0.40	0.40	0.40	0.43	0.43	0.41	0.42	0.40	0.40	0.43	0.42
	新庄第2 配水場	つつじが丘	最高	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45
			最低	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35
			平均	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.40	0.40	0.40	0.38	0.39	0.40	0.40	0.39
	配岩 水山 場	川目第15地割	最高	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
			最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
			平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

2-3 クリプトスポリジウム等の水質検査結果

クリプトスポリジウム及びジアルジア（以下、クリプトスポリジウム等）は、環境中に普遍的に存在する病原性原虫であり、浄水処理における塩素消毒に耐性を示すことから、消毒剤として塩素を用いる我が国の水道システムにおいて注意すべき項目の一つである。

令和7年度におけるクリプトスポリジウム等の水質検査は、クリプトスポリジウム等対策指針に基づき各浄水場ごとに汚染リスクを設定し適切な浄水処理を行うとともに、原水についてクリプトスポリジウム等及びその汚染の指標となる指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）の検査を行った。

表 2-3-1 クリプトスポリジウム等に対するリスク評価と検査回数

浄水場	原水の種別 (汚染リスク)	大腸菌 (回／年)	嫌気性芽胞菌 (回／年)	クリプトスポリジウム等(回／年)
米内浄水場	表流水(大)	4	4	4
中屋敷浄水場	表流水(大)	4	4	4
沢田浄水場	表流水(大)	4	4	4
新庄浄水場	表流水(大)	4	4	4
生出浄水場	湧水(小)	4	4	—
刈屋浄水場	地下水(極めて小)	4	4	—
前田浄水場	表流水(大)	4	4	4

なお、地下水を原水とする生出浄水場については、クリプトスポリジウム等の混入の可能性は低いと考えられるが、指標菌及び指標物質（トリクロロエチレン等の土壤汚染物質）の検査により地下水への地表水の混入の有無を判断することとされている。刈屋浄水場についても、汚染リスクは低いものの、施設周辺の土地利用及び施設の経過年数等を勘案し、原水の監視体制を強化するために指標菌の検査を実施している。

判断 レベル	浄水場名	採水日	採水箇所	天気 前日/当日	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	大腸菌 (MPN/100mL)	嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	クリプトスポリジウム (個/10L) *1	ジアルジア (個/10L) *1
レベル4	米内浄水場	6/17	着水井	晴/晴	24.6	18.0	4.4	550	15	0	0
		9/18	〃	曇/雨	21.4	18.3	17.3	1600	42	0	0
		12/8	〃	雨/曇	11.8	5.5	0.8	21	2	0	0
		3/12	〃	晴/晴	12.9	3.8	0.4	4.1	0	0	0
レベル4	沢田浄水場	4/24	着水井	雨/晴	16.3	10.3	2.5	9.7	12	0	0
		7/22	〃	晴/曇	21.9	22.4	2.3	120	5	0	0
		10/22	〃	曇/曇	15.5	12.4	1.5	34	4	0	0
		1/21	〃	曇/雪	6.2	1.5	0.8	6.3	2	0	0
レベル4	新庄浄水場	6/17	着水井	晴/晴	22.9	16.5	3.9	330	11	0	0
		9/18	〃	曇/雨	23.1	19.7	11.7	820	4	0	0
		12/8	〃	雨/曇	15.6	11.5	2.0	26	1	0	0
		3/12	〃	晴/晴	15.0	5.0	1.0	3.1	1	0	0
レベル2	生出浄水場	5/20	着水井	晴/雨	19.8	13.5	<0.1	<1	0		
		8/4	〃	晴/曇	32.3	14.6	<0.1	<1	0		
		11/4	〃	雨/晴	13.8	11.0	<0.1	<1	0		
		2/4	〃	雪/曇	4.1	9.8	<0.1	<1	0		
レベル1	刈屋浄水場 *2	5/20	1号取水井	晴/雨	14.4	11.0	<0.1	<1	0		
		8/4	〃	晴/曇	27.9	13.2	<0.1	<1	0		
		11/4	〃	雨/晴	7.9	11.0	0.1	<1	0		
		2/4	〃	雪/曇	4.1	9.6	<0.1	<1	0		
		5/20	2号取水井	晴/雨	14.4	10.5	2.0	<1	0		
		8/4	〃	晴/曇	28.2	13.2	<0.1	<1	0		
		11/4	〃	雨/晴	7.9	10.4	0.2	<1	0		
		2/4	〃	雪/曇	4.1	10.3	<0.1	<1	0		
レベル4	前田浄水場	5/20	着水部	晴/雨	13.9	8.5	0.9	36	12	0	0
		8/4	〃	晴/曇	26.2	15.7	0.1	120	33	0	0
		11/4	〃	雨/晴	7.3	7.1	0.5	47	8	0	0
		2/4	〃	雪/曇	4.3	4.6	0.3	4.1	0	0	0
-	中屋敷浄水場	4/24	雫石川	雨/晴	23.4	11.2	13.9	12	3	0	0
		7/22	〃	晴/曇	33.0	26.0	1.6	62	2	0	0
		10/22	〃	曇/曇	11.1	12.5	3.5	38	1	0	0
		1/21	〃	曇/雪	-0.5	0.5	1.5	8.6	0	0	0

*1 浄水の場合、単位は 個/20L

*2 盛岡市水道クリプトスポリジウム等対策マニュアルに基づき、レベル2と同等の検査頻度とする。

2-4 農薬類水質検査

農薬類は、主に農業排水の河川への混入が原因であることが言われている。農薬類のうち、国の定める目標値の1%を超えて検出されるおそれのあるものや、検出のおそれが小さくても社会的な要請のあるものについて、水質管理目標設定項目に115物質が挙げられ注意喚起がなされている。なお、水質管理目標設定項目にリストアップされる農薬類は、それぞれの農薬の検出値を目標値で割った値の総和に対して管理目標値1を設定する「総農薬方式」がとられている。

上下水道局では、令和7年度農薬類水質検査として、以下の方針で専門の検査機関に委託して検査を行った。

1 方針

- (1) 原水の農薬汚染リスク管理のため、浄水場の原水について検査を実施する。
- (2) 浄水処理の状況確認のため、浄水場の浄水について検査を実施する。
- (3) 取水口上流域に水田等を多く有し、農薬類汚染の危険性の大きい浄水場を選定する。
- (4) 採水の時期は、農薬類散布を広く実施する6月と8月の年2回行う。

2 対象物質

原水（各4取水口）検査項目73物質

浄水（各3浄・配水池）検査項目73物質

水質管理目標設定項目の対象農薬リストに示される農薬類115物質のうち、出荷量、JA販売農薬への登録、検出実績等を評価、選定した。

3 採水日と採水場所

ア 採水日

第1回：令和7年6月25日

第2回：令和7年8月28日

イ 採水場所

原水4か所（米内、中屋敷、沢田、新庄の各浄水場取水口）及び浄水3か所（中屋敷を除く各浄水場の浄水池又は配水池）の計7か所

4 検査機関

株式会社理研分析センター

5 測定結果

次ページ以降に記載のとおり。

令和7年度 第1回 農薬類水質検査

			採水場所		米内浄水場		中屋敷浄水場	沢田浄水場		新庄浄水場	
					米内川	浄水池	雫石川	渠川	浄水池	中津川	配水池
			採水年月日		R7.6.25	R7.6.25	R7.6.25	R7.6.25	R7.6.25	R7.6.25	R7.6.25
			天候		曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
No.	No.	農薬名	目標値 [mg/L]	定量下限 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]
1	農-001	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	農-003	2,4-D (2,4-PA)	0.02	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	農-004	EPN	0.004	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	農-005	MCPA	0.005	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	農-006	アシュラム	0.9	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	農-007	アセフェート	0.006	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	農-008	アトラジン	0.01	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	農-009	アニコホス	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	農-010	アミトラズ	0.006	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	農-011	アラクロール	0.03	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	農-012	イソキサチオン	0.005	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	農-013	イソフエンホス	0.001	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	農-014	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	農-015	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	農-016	イブフェンカルベソ	0.002	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	農-017	イプロベンホス (IBP)	0.09	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	農-018	イミダクタン	0.006	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	農-019	インダナファン	0.009	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	農-021	エトフエンプロックス	0.08	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	農-023	オキサジクロメホン	0.02	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	農-024	オキシシリン (有機銅)	0.03	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	農-026	カズサホス	0.0006	0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	農-028	カルタブ	0.08	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	農-029	カルバリル (NAC)	0.02	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	農-030	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	0.0003	0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	農-031	キノクラミン (ACN)	0.005	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	農-032	キャブタン	0.3	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	農-033	クミルロン	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	農-034	グリホサート	2	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	農-035	グリホシネート	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	農-037	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	農-038	クロルピリホス	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	農-039	クロタロニル (TPN)	0.05	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	農-041	シアノホス (CYAP)	0.003	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	農-042	ジワロン (DCMU)	0.02	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	農-043	ジクロベニル (DBN)	0.03	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	農-045	ジグワット	0.01	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	農-047	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	農-049	シロホップナシル	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	農-051	ジメタメトリン	0.02	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	農-053	シメトリン	0.03	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	農-054	ダイアジノン	0.003	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	農-055	ダイムロン	0.8	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	農-056	ダシメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	農-057	チアジニル	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	農-058	チウラム	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	農-060	チオファネートメチル	0.3	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	農-062	テフリルトリオン	0.002	0.00001	(-)	(-)	0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
49	農-067	トリフルラリン	0.06	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	農-069	バラコート	0.01	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	農-071	ピラクロニル	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	農-075	ピリジチカルブ	0.02	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	農-076	ピロキロン	0.05	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	農-078	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	農-080	フェリムゾン	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	農-083	フェントラザミド	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	農-084	フサライド	0.1	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	農-085	ブタクロール	0.03	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	農-089	フレチラクロール	0.05	0.00001	(-)	(-)	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
60	農-094	プロベナゾール	0.03	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
61	農-095	プロモブチド	0.1	0.0001	(-)	(-)	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
62	農-098	ペンゾピシクロン	0.09	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	農-099	ペンゾフェナップ	0.005	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	農-100	ペンタゾン	0.2	0.000002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	農-101	ペンデメタリン	0.3	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	農-102	ペンアラカルブ	0.02	0.000004	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	農-104	ペンフレセート	0.07	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	農-107	メコプロップ (MCP)	0.05	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	農-109	メタラキシル	0.2	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	農-110	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	農-111	メトミノストロピン	0.04	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	農-112	メトリブジン	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	農-115	モリネート	0.005	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		農薬類 *	1		0.000	0.000	0.038	0.000	0.000	0.000	0.000

* 農薬類の目標値は(検出値/目標値)の総和を検出指標値(DI)とし、浄水中の農薬類DIが1を超えた場合には活性炭処理の追加など浄水処理に万全を期す必要がある。

なお、DIが1を超えて、直ちに人の健康影響が危惧されるということではない。

** (検出値/目標値)が0.01を超えるものは、赤で示している。

*** (-)表記は定量下限値未満であることを示している。

令和7年度 第2回 農薬類水質検査

			採水場所		米内浄水場		中屋敷浄水場	沢田浄水場		新庄浄水場	
					米内川	浄水池	零石川	渠川	浄水池	中津川	配水池
			採水年月日		R7.8.28	R7.8.28	R7.8.28	R7.8.28	R7.8.28	R7.8.28	R7.8.28
			天候		雷/晴	雷/晴	雷/晴	雷/晴	雷/晴	雷/晴	雷/晴
No.	No.	農薬名	目標値 [mg/L]	定量下限 [※] [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]	検査結果 [mg/L]
1	農-001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
2	農-003	2,4-D (2,4-PA)	0.02	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
3	農-004	EPN	0.004	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
4	農-005	MCPA	0.005	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
5	農-006	アシュラム	0.9	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
6	農-007	アセフェート	0.006	0.0008	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
7	農-008	アトラジン	0.01	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
8	農-009	アニコホス	0.003	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
9	農-010	アミトラズ	0.006	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
10	農-011	アラクロール	0.03	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
11	農-012	イソキサチオン	0.005	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
12	農-013	イソフエンホス	0.001	0.00003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
13	農-014	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
14	農-015	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
15	農-016	イブフエンカルバゾン	0.002	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
16	農-017	イプロベンホス (IBP)	0.09	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
17	農-018	イミタダジン	0.006	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
18	農-019	インダナファン	0.009	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
19	農-021	エトフンブロックス	0.08	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
20	農-023	オキサジクロメホン	0.02	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
21	農-024	オキシシリン (有機銅)	0.03	0.0004	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
22	農-026	カズサホス	0.0006	0.000006	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
23	農-028	カルタップ	0.08	0.001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
24	農-029	カルバリル (NAC)	0.02	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
25	農-030	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	0.0003	0.000005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
26	農-031	キノクラミン (ACN)	0.005	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
27	農-032	キャプタン	0.3	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
28	農-033	クミルロン	0.03	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
29	農-034	グリホサート	2	0.0002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
30	農-035	グルホシネート	0.02	0.0002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
31	農-037	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
32	農-038	クロルピリホス	0.003	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
33	農-039	クロロタロニル (TPN)	0.05	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
34	農-041	シアノホス (CYAP)	0.003	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
35	農-042	ジワロン (DCMU)	0.02	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
36	農-043	ジクロベニル (DBN)	0.03	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
37	農-045	ジクワット	0.01	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
38	農-047	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
39	農-049	シハロホップチル	0.006	0.00006	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
40	農-051	ジメタメトリン	0.02	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
41	農-053	シメトリン	0.03	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
42	農-054	ダイアジノン	0.003	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
43	農-055	タイムロン	0.8	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
44	農-056	ダシメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
45	農-057	チアジニル	0.1	0.001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
46	農-058	チウラム	0.02	0.0002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
47	農-060	チオファネートメチル	0.3	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
48	農-062	テフルリトリアン	0.002	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
49	農-067	トリフルラリン	0.06	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
50	農-069	バラコート	0.01	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
51	農-071	ピラクロニル	0.01	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
52	農-075	ピリジチカルブ	0.02	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
53	農-076	ピロキロン	0.05	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
54	農-078	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
55	農-080	フェリムゾン	0.05	0.0005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
56	農-083	フェントラザミド	0.01	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
57	農-084	フサライド	0.1	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
58	農-085	ブタクロール	0.03	0.0002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
59	農-089	フレチラクロール	0.05	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
60	農-094	プロベナゾール	0.03	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
61	農-095	プロモブチド	0.1	0.0001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
62	農-098	ベンゾビスクロン	0.09	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
63	農-099	ベンゾフェナップ	0.005	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
64	農-100	ベンタゾン	0.2	0.000002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
65	農-101	ベンディメタリン	0.3	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
66	農-102	ベンブラカルブ	0.02	0.000004	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
67	農-104	ベンフレセート	0.07	0.0006	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
68	農-107	メコプロップ (MCP)	0.05	0.00002	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
69	農-109	メタラキシル	0.2	0.00005	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
70	農-110	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
71	農-111	メトミストロピン	0.04	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
72	農-112	メトリブジン	0.03	0.0003	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
73	農-115	モリネート	0.005	0.00001	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
		農薬類 *	1		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000

* 農薬類の目標値は(検出値/目標値)の総和を検出指標値(DI)とし、浄水中の農薬類DIが1を超えた場合には活性炭処理の追加など浄水処理に万全を期す必要がある。

なお、DIが1を超えて、直ちに人の健康影響が危惧されるということではない。

** (検出値/目標値)が0.01を超えるものは、赤で示している。

*** (-)表記は定量下限値未満であることを示している。

2-5 有機フッ素化合物水質検査

有機フッ素化合物の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs条約) により、特定の用途を除いて製造・輸入・使用等の禁止、廃絶することが決定されたため、令和2年4月1日に水質管理目標設定項目に位置付けられてた。

その代替品として使用されてきたペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) は、PFOS及びPFOAと同様に現在は特定の用途を除いて製造・輸入・使用の禁止等が決定され、令和3年4月1日に要検討項目に位置付けられた。

こうした状況を踏まえ上下水道局では、令和7年度有機フッ素化合物水質検査として、次のとおり検査を行った。

1 対象物質

- (1) ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)
- (2) ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)

2 採水日と採水場所

(1) 採水日

第1回：令和7年 6月25日

第2回：令和7年12月23日

(2) 採水場所

浄水場7か所 (米内、中屋敷、沢田、新庄、前田、生出、刈屋) の原水、浄水及び給水栓水 (ただし、中屋敷浄水場は原水のみ。) の計20か所

3 検査機関

株式会社理研分析センター

4 測定結果

測定結果は表2-5-1のとおりである。水質管理目標設定項目における目標値 (暫定) は、PFOS 及び PFOA の量の和として 0.00005 mg/L (=50 ng/L) 以下とされているため、表中においてもこれらの量の和を記載する。第1回、第2回ともに、全ての採水場所で 0.000005 mg/L (=5 ng/L) 未満であった。また、PFHxS については、目標値が定められていないが、同様に全ての検体について 0.000005 mg/L (=5 ng/L) 未満であった。

表 2-5-1 各浄水場の有機フッ素化合物の測定結果（単位：ng/L）

浄水場	種別	採水場所	採水日			
			令和 7 年 6 月 25 日		令和 7 年 12 月 23 日	
			PFOS 及び PFOA	PFHxS	PFOS 及び PFOA	PFHxS
米内	原水	米内川取水口	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	浄水	浄水池	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	給水栓水	月が丘給水栓	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
中屋敷	原水	雫石川取水口	5 未満	5 未満	—	—
沢田	原水	築川取水口	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	浄水	浄水池	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	給水栓水	下飯岡給水栓	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
新庄	原水	中津川取水口	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	浄水	配水池	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	給水栓水	土淵給水栓	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
生出	原水	着水井	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	浄水	配水池	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	給水栓水	日戸給水栓	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
刈屋	原水	1 号取水井	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	原水	2 号取水井	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	浄水	配水場	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	給水栓水	下田給水栓	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
前田	原水	着水部	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	浄水	浄水池	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満
	給水栓水	玉山馬場給水栓	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満

2-6 ダイオキシン類水質検査

雫石川流域（御所湖上流域）の2, 4, 5-T系除草剤の埋設問題は、当除草剤の不純物としてダイオキシン類を含有することから、盛岡市の水道水源汚染の懸案事項とされている。

ダイオキシン類は、毒性評価や浄水中の存在量が不明であることから要検討項目として位置付けられており、水道需要者や水道事業者に対して注意喚起を行う段階ではないと考えられている。しかし、盛岡市においては前段に述べた問題があることから、水道原水及び浄水中のダイオキシン類の実態を把握するため、次のとおり検査を行った。

1 対象物質

ア ポリクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)

イ ポリクロロジベンゾフラン (PCDFs)

ウ ダイオキシン様PCBs (DL-PCBs)

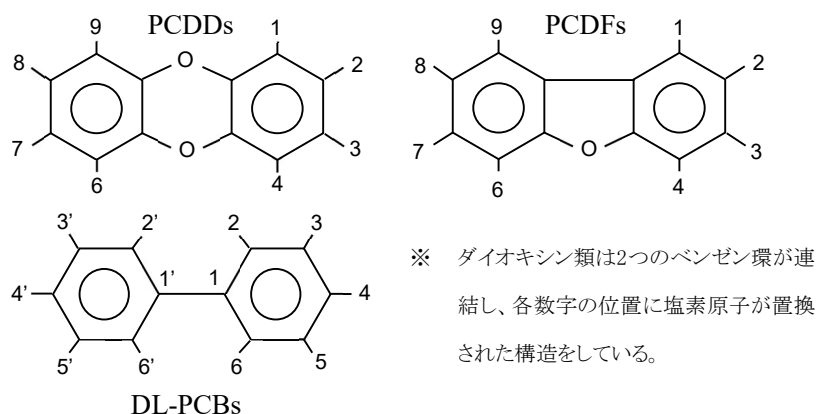


図2-6-1 ダイオキシン類の一般的な分子構造

2 測定方法等

ア 採水期間

原水及び浄水 令和7年8月25日から令和7年8月27日まで

イ 場所

原水4か所（米内、中屋敷、沢田、新庄の各浄水場取水口）及び浄水3か所（米内、沢田、新庄の各浄水場の浄水池又は配水池）の計7か所とした。

ウ 方法

「水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（改訂版）」（平成19年11月）

3 検査機関

株式会社江東微生物研究所

4 測定結果

測定結果は表2-6-1のとおりである。また、過去5年間の測定結果に基づくグラフを次ページに示す。測定値には最大見積当量を用いている。

表2-6-1 各浄水場のダイオキシン類毒性当量（最大見積当量、単位：pg-TEQ/L）

	採水期間・場所	TotalPCDDs	TotalPCDFs	TotalDL-PCBs	ダイオキシン類	除去率(%)
米内浄水場	8月27日 原水（米内川）	0.00436	0.00175	0.000578	0.0067	86.3
	8月25日～26日 浄水（浄水池）	0.000258	0.000544	0.000121	0.00092	
中屋敷浄水場	8月27日 原水（雫石川）	0.00599	0.00255	0.000673	0.0092	—
沢田浄水場	8月26日 原水（築川）	0.00167	0.00164	0.000369	0.0037	87.0
	8月25日～26日 浄水（浄水池）	0.000237	0.000184	0.0000601	0.00048	
新庄浄水場	8月26日 原水（中津川）	0.00488	0.00385	0.00117	0.0099	95.3
	8月25日～26日 浄水（配水池）	0.000296	0.000149	0.0000281	0.00047	

（注1） 数値の取扱いは、「水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（改訂版）」（平成19年11月）に従っている。


（注2） 毒性等価係数はWHO-TEF（2005）を用いている。

5 まとめ

全ての原水において、毒性を最大に見積った場合であっても暫定目標値 1 pg-TEQ/Lを大きく下回り、これまでの結果からも河川におけるダイオキシンの汚染は見られない。

いずれの浄水場系でも、浄水のダイオキシン類は原水に比べて大きく減少しており、凝集沈でんー急速ろ過等の浄水処理により適切に除去されていると考えられる。

ダイオキシン類の経年変化（最大見積当量、暫定目標値:1 pg-TEQ/L）

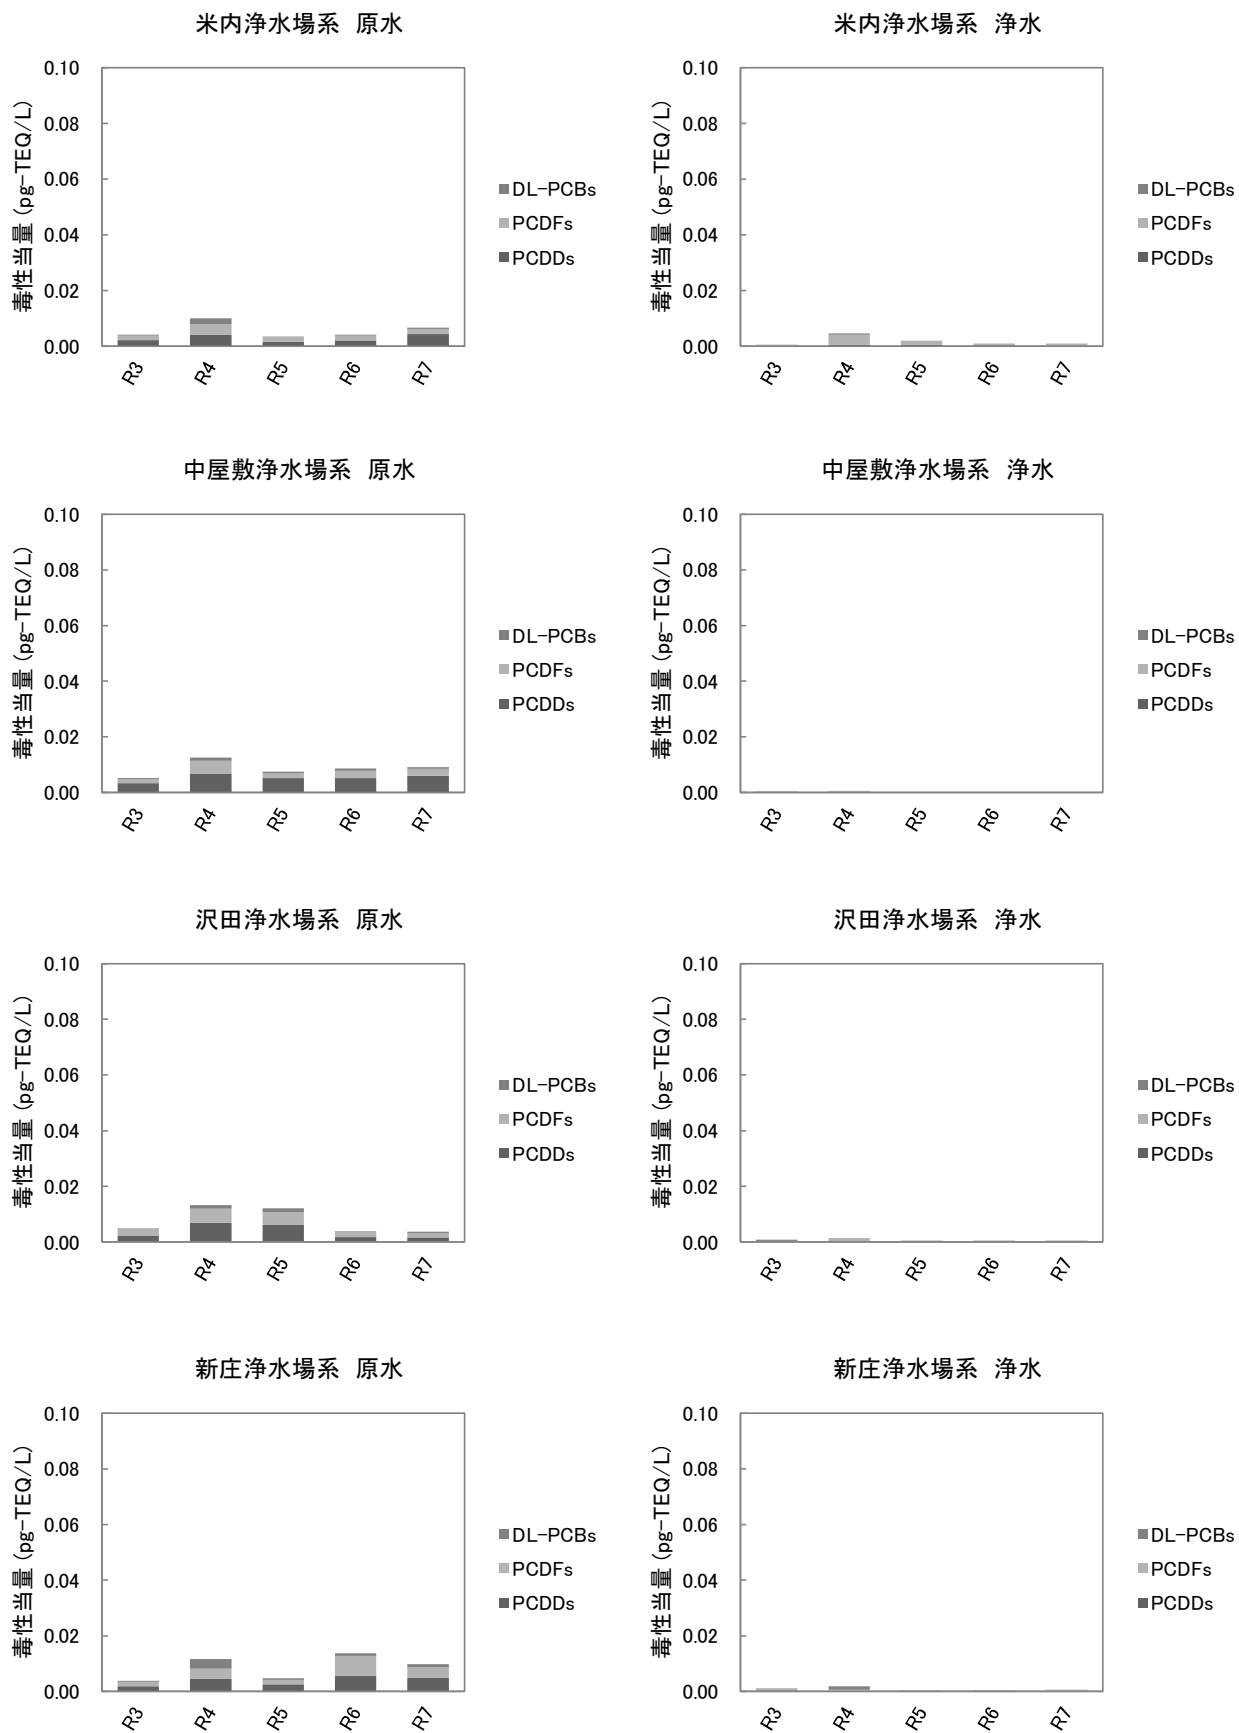

注1) 毒性当量の算出には、平成19年度はWHO-TEF(1998)、平成20年度以後はWHO-TEF(2005)を用いている。

第3章 その他

3－1 浄水場の排水水質検査

1 目的

米内浄水場、沢田浄水場及び新庄浄水場が水質汚濁防止法（昭和45年12月25日法律第138号）第2条第2項で規定する特定施設に該当することから、同法第14条第1項に基づき排出水の汚染状態を確認した。試験項目については、排水基準を定める省令（昭和46年6月21日総理府令第35条）第1条で規定する項目のうち、排出する可能性のある物質を選定し3か月に1回測定した。なお、新庄浄水場については通常排水を伴わない施設であることから、排水の可能性のある返送水（再利用水）について検査を行った。

2 測定方法及び基準値

表3-1-1 盛岡市の浄水場排水検査の設定項目

項目	測定方法	基準値
pH	ガラス電極法(JIS K 0102-1 12)	5.8以上 8.6以下
BOD	一般希釈法(JIS K 0102-1 18) 及び光学式センサ法(JIS K 0102-1 21.5)	160 mg/L未満 (日間平均120 mg/L)
SS	ろ過法(環境庁告示59号付表8)	200mg/L未満 (日間平均150 mg/L)
大腸菌数	特定酵素基質(X-GLUC)寒天培地法 (下水の水質の検定方法に関する省令別表第1)	日間平均 800 CFU/mL

3 結果

排水水質検査の結果、全ての採水日・地点で排水基準を満足していたことから、それぞれの浄水場の施設管理は適切に行われていた。

(1) 米内浄水場排水池

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
BOD	mg/L	0.8	1.6	0.8	6.3	6.3	0.8	2.4
SS	mg/L	<1	7	<1	4	7	<1	3
大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0

(2) 沢田浄水場排水池

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
BOD	mg/L	0.6	1.7	1.1	5.5	5.5	0.6	2.2
SS	mg/L	6	2	5	2	6	2	4
大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0

(3) 新庄浄水場返送水

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
BOD	mg/L	0.6	1.3	1.0	6.7	6.7	0.6	2.4
SS	mg/L	6	3	10	3	10	3	6
大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0

3-2 水源域環境調査

1 目的

環境水を原水として浄水処理を行う浄水場においては、原水水質が清浄であることが重要である。特に、ダム湖等の停滞水域では、湖水の富栄養化による浄水処理への影響が懸念されることから、河川のみならずダム湖の水質を把握する必要がある。

盛岡市では、水質汚濁物質又は富栄養化関連物質の動向について調査する目的で、水源域環境調査を各浄水場の上流水源については年2回、原水となる河川水では年4回実施した。なお、河川水のうち築川取水口については、河川上流に建設された築川ダムの影響を把握するため重点調査地点とし、検査回数を年12回とした。

試験項目については、環境基本法（平成5年法律第91号）第16条による環境基準のうち、「別表2 生活環境の保全に関する環境基準」（平成31年3月20日環境省告示第46号）で規定する「利用目的の適応性」に関する項目について調査を行った。

2 測定方法

表3-2-1 盛岡市の水源域環境調査の設定項目

項目	測定方法
全窒素	紫外線吸光光度法（上水試験方法2020年版 II. 一般理化学・無機物編 29.2）
全りん	ペルオキシ二硫酸カリウム分解法－高圧加熱法（上水試験方法2020年版 II. 一般理化学・無機物編 28.2.1）
pH	ガラス電極法（JIS K 0102-1 12）
COD	過マンガン酸カリウムによる滴定法（JIS K 0102-1 17）
DO	光学式センサ法（JIS K 102-1 21.5）
BOD	一般希釈法（JIS K 0102-1 18） 及び光学式センサ法（JIS K 0102-1 21.5）
SS	ろ過法（環境庁告示59号付表8）
大腸菌数	特定酵素基質（X-GLUC）寒天培地による定量メンブランフィルター法（K 0102-5 5.6.2（5.6.2.7は除く））

3 結果

(1) 上流水源

水系		米内浄水場		中屋敷浄水場	
採水箇所		外山ダム放流水		御所ダム放流水	
採水日		5/7	11/6	5/7	11/6
全窒素	mg/L	<0.2	0.3	0.2	0.5
全りん	mg/L	0.008	0.010	0.014	0.017
pH	—	6.9	6.9	6.8	7.0
COD	mg/L	1.8	2.1	1.7	1.8
DO	mg/L	11	9.7	11	10
BOD	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.5
SS	mg/L	2	2	4	5
大腸菌数	MPN/100mL	0	24	12	65

水系		沢田浄水場		新庄浄水場			
採水箇所		築川ダム放流水		八木田川流入点		綱取ダム放流水	
採水日		5/7	11/6	5/7	11/6	5/7	11/6
全窒素	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.7	0.2	0.4
全りん	mg/L	0.013	0.019	0.030	0.043	0.006	0.009
pH	—	6.9	6.9	7.2	7.3	7.0	7.3
COD	mg/L	2.3	2.1	4.1	1.3	1.5	1.7
DO	mg/L	11	10	11	11	11	11
BOD	mg/L	1.0	0.9	1.5	0.8	0.5	0.6
SS	mg/L	1	2	6	4	<1	2
大腸菌数	MPN/100mL	11	120	160	130	2	49

(2) 米内川取水口

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
BOD	mg/L	<0.5	<0.5	0.9	1.3	1.3	<0.5	0.6
SS	mg/L	<1	2	<1	<1	2	<1	<1
DO	mg/L	9.3	10.0	13.1	12.0	13.1	9.3	11.1
大腸菌数	CFU/100mL	140	93	24	2	140	2	65

(3) 雫石川取水口

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1
BOD	mg/L	0.9	0.5	1.2	3.5	3.5	0.5	1.5
SS	mg/L	2	4	1	<1	4	<1	2
DO	mg/L	9.3	10	13	12	13	9.3	11
大腸菌数	CFU/100mL	28	170	5	2	170	2	51

(4) 築川取水口

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
BOD	mg/L	1.2	0.5	0.9	1.1	1.2	0.5	0.9
SS	mg/L	<1	3	1	8	8	<1	3
DO	mg/L	9.2	10	13	12	13	9.2	11
大腸菌数	CFU/100mL	150	160	22	3	160	3	84

(5) 中津川取水口

測定項目	単位	6/19	9/24	12/4	3/11	最大	最小	平均
pH	—	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1
BOD	mg/L	0.6	0.7	0.9	1.4	1.4	0.6	0.9
SS	mg/L	<1	11	2	2	11	<1	4
DO	mg/L	9.7	10	12	11	12	9.7	11
大腸菌数	CFU/100mL	79	150	15	3	150	3	62

3-3 東日本大震災に伴う放射性物質測定結果

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質による土壌・環境水の汚染が懸念されている。

これを受け水道水の安全性を確認するため、厚生労働省による水道水中の放射性物質のモニタリング方針に基づき、岩手県環境生活部県民くらしの安全課により、新庄浄水場がモニタリング箇所として選定され、水道水の放射性セシウムの測定を行っている。

対象物質：放射性セシウム（セシウム 134 及び 137）

検査機関：岩手県環境保健研究センター

検査方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いる

検査頻度：3 か月に 1 回

検査結果は次表に記載のとおりである。

表 3-3-1 新庄浄水場浄水における放射性物質測定結果（※）

試料採取日	セシウム 134	セシウム 137
R7.4.7	不検出	不検出
R7.7.7	不検出	不検出
R7.10.6	不検出	不検出
R8.2.2	不検出	不検出
平成 24 年 4 月 1 日からの 食品衛生法に基づく基準値	10	10

(Bq/kg)

結果、放射性セシウムは検出されず、上表の基準値を全て満足し、安全性を確保している。
なお、平成 23 年 4 月 19 日以降は放射性セシウムについて、継続して不検出である。

（※）出典：岩手県公式ホームページ（水道水中の放射性物質モニタリング結果について）

<https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/torikumi/suidou/1002145.html>

3-4 水質関連項目とその解説

1 水質基準項目

(1) 健康に関する 31 項目

水質基準項目		区分	解説
1	一般細菌	病原生物による汚染の指標	一般細菌の多くは無害の雑菌といわれていますが、環境水においては汚染された水ほど多く検出されます。 水道水では、塩素消毒が充分であれば基準を超える値は検出されません。
2	大腸菌	病原生物による汚染の指標	大腸菌はヒトや温血動物の腸管に常在し、一方で環境中での増殖はまれなため、糞便汚染の指標として用いられています。 水道水に大腸菌が存在することは、直ちに対応が必要とされる危険な汚染状態である可能性を示しています。
3	カドミウム 及びその化合物	金属類	カドミウムは蓄電池に使われている金属で、天然には亜鉛中に1%程度含まれるとされ、環境中においてもごく微量存在する元素です。鉱業・工業排水から環境水中に混入するおそれがあります。鉱山排水によるカドミウム汚染を原因としたイタイイタイ病は、公害病として知られています。
4	水銀 及びその化合物	金属類	一般に無機水銀と有機水銀に分けられ、ここでは両者の合計量の総水銀を対象としています。常温で唯一の液体金属であり、幅広い工業利用がなされていることから、鉱業・工業排水から環境水中に混入するおそれがあります。有機水銀の生物濃縮を原因とした水俣病・新潟水俣病は公害病として知られています。 慢性毒性がきわめて高いことから、厳しい水質基準が設定されています。
5	セレン 及びその化合物	金属類	セレンは光伝導性のある半導体で、幅広い産業利用がなされていることから、鉱山排水や工場排水から環境水中に混入するおそれがあります。
6	鉛 及びその化合物	金属類	鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。水道水中に検出される鉛は、多くの場合使用している鉛管からの溶出によるものです。
7	ヒ素 及びその化合物	金属類	毒物として有名なヒ素ですが、自然界では鉱物として広く分布し、地質の影響を受けやすい地下水など、環境水中にもしばしば含まれます。鉱業・工業排水、一部農薬の混入によっても環境水中に混入するおそれがあります。
8	六価クロム化合物	金属類	クロムは価数によって毒性が大きく異なり、毒性の強い六価クロムが水質基準項目に設定されています。六価クロムはめっき原料として多用され、鉱業・工業排水として水中に含まれることがあります。
9	亜硝酸態窒素	無機物	亜硝酸化合物は、農業・生活排水、下水、自然界における動植物の腐敗産物などから生じた硝酸化合物が、微生物などの働きによって還元されることで生じることから、環境中に微量ながら広く存在しています。 接種すると体内でアミン類と結合し、毒性を有するニトロソアミンを生成するほか、亜硝酸塩は、特に乳児が摂取するとメトヘモグロビン血症（呼吸障害）の原因にもなります。

水質基準項目		区分	解説
10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	消毒副生成物 無機物	シアン化合物は自然中にはほとんど存在しませんが、めっきを始めとした化学合成に広く利用されることから、工場排水により環境水中に混入することがあります。また、塩化シアンは塩素消毒副生成物として生じるほか、アンモニア、有機物質と残留塩素との反応によっても生成し、水道水中に含まれることがあります。
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	無機物	硝酸化合物は土壌に含まれ、植物の生育には不可欠な物質です。生活・農業排水、下水の流入により環境水に高濃度混入するおそれがあるほか、自然界では動植物の腐敗産物が流入することで環境水を汚染する場合があります。 硝酸化合物は体内で亜硝酸化合物へと速やかに変化するため、「9 亜硝酸態窒素」にある乳児のメトヘモグロビン血症対策として、その合計量を水道水質基準としています。
12	フッ素 及びその化合物	無機物	地質や工場排水の混入により環境水中に混入します。ホタル石はフッ化カルシウムが主成分であり、温泉地帯の地下水や河川水に多く含まれる傾向にあります。 フッ素を適量に含んだ水の飲用はむし歯の予防に効果があるといわれていますが、過剰摂取した場合斑状歯^{はんじょうし}の原因となります。
13	ホウ素 及びその化合物	無機物	火山地帯の地下水、温泉水中に含まれるほか、ガラス、製陶工場排水等により環境水中に含まれることがあります。
14	四塩化炭素	有機化学物質	かつては広く工業利用がされていましたが、毒性と環境負荷が問題となり、現在では工業利用はされておらず、研究等でも使用が抑制されつつあります。
15	1,4-ジオキサン	有機化学物質	工場排水等から環境中に排出され、水溶性であることから広範囲の地下水汚染を引き起こす物質として近年問題となっている有機化学物質です。
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	有機化学物質	揮発性の有機化学物質で、工場排水等から環境中に排出されることがあります。環境水中に混入した場合でも、大気中へ揮散するほか、生物により分解されると考えられています。
17	ジクロロメタン	有機化学物質	殺虫剤や溶剤として使用される有機化学物質です。水より比重が大きく、土壌に排出された場合には地下深層まで浸透し、長期間残留します。
18	テトラクロロエチレン	有機化学物質	ドライクリーニング溶剤等に使用される有機化学物質です。水より比重が大きく、土壌に排出された場合には地下深層まで浸透し、長期間残留します。 地下水中では数か月から数年間にわたって残留することから地下水汚染原因の一つとされています。
19	トリクロロエチレン	有機化学物質	半導体洗浄剤や溶剤として使用される有機化学物質です。テトラクロロエチレンと同様に、土壌に排出された場合には地下深層まで浸透し、長期間残留します。
20	ベンゼン	有機化学物質	引火性・揮発性のある無色液体で、化学合成原料、溶剤として幅広く用いられています。水より比重が小さく、地下水汚染に加えて土壌を広範囲に汚染することが知られています。

水質基準項目		区分	解説
21	塩素酸	消毒副生成物	浄水処理薬品（次亜塩素酸ナトリウム）の劣化により生じ、水道水中に含まれる物質です。盛岡市では、次亜塩素酸ナトリウムの適正な使用・保管を心掛け、塩素酸の低減化に努めています。
22	クロロ酢酸	消毒副生成物	クロロ酢酸等のハロゲン化酢酸類はハロ酢酸とも呼ばれ、水道水中では水道原水中に含有する有機物と浄水処理薬品が反応して生成する消毒副生成物の一つです。盛岡市では、原水に適した浄水処理を行うことによりハロ酢酸の低減化に努めています。
23	クロロホルム	消毒副生成物	「27 総トリハロメタン」に記載しているトリハロメタンの一種です。 クロロホルムは工業・研究分野で幅広く用いられる物質でもあり、これらの混入により水道原水中に含まれるおそれもあります。
24	ジクロロ酢酸	消毒副生成物	「22 クロロ酢酸」に記載しているハロ酢酸の一種です。
25	ジブロモクロロメタン	消毒副生成物	「27 総トリハロメタン」に記載しているトリハロメタンの一種です。
26	臭素酸	消毒副生成物	浄水処理としてオゾン処理を用いる際に、海水中又は土壤中に存在する臭素が原因となり臭素酸が副生成されます。また、海水・地下水の流入等により原水に臭素が高濃度含まれると、通常の浄水処理でも臭素酸が生成されることがあります。
27	総トリハロメタン	消毒副生成物	メタン（CH ₄ ）の水素原子3個が、ハロゲンに置換された有機化学物質の総称です。 水道法では、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種の合計を総トリハロメタンとしています。 水道水中のトリハロメタンは、原水中のフミン質（腐植成分）等の有機物と浄水処理薬品が反応して生成する消毒副生成物の一つでもあります。適正な薬品注入、凝集・沈でんー急速ろ過の実施、及び粒状活性炭を用いた高度浄水処理により低減化に努めています。
28	トリクロロ酢酸	消毒副生成物	「22 クロロ酢酸」に記載しているハロ酢酸の一種です。 一方で、トリクロロ酢酸は農薬としても利用され、農業排水などから環境水中に混入するおそれがあります。
29	ブロモジクロロメタン	消毒副生成物	「27 総トリハロメタン」に記載しているトリハロメタンの一種です。
30	ブロモホルム	消毒副生成物	「27 総トリハロメタン」に記載しているトリハロメタンの一種です。
31	ホルムアルデヒド	消毒副生成物	水中の有機物質と浄水処理薬品が反応して生成される消毒副生成物の一つです。 平成24年には、工場施設からのホルムアルデヒド前駆物質の流出により、首都圏の水道で広範囲の取水・給水制限に至ったことから、水源流域のリスク管理がより一層求められています。

(2) 水道が有すべき性状に関する 20 項目

水質基準項目		区分	解説
32	亜鉛 及びその化合物	色	環境水中に微量に含まれる金属で、鉱業・工場排水により原水を汚染するおそれがあるほか、給水管からの溶出により水道水中に混入します。亜鉛が 5～8 mg/L 以上含有する水は収れん味（渋み）を帯び、白濁します。
33	アルミニウム 及びその化合物	色	地表に最も多く存在する金属で、実用性に優れることから幅広い工業利用がなされています。化合物の硫酸アルミニウム（硫酸ばん土）、ポリ塩化アルミニウム（PAC）は浄水処理における凝集剤として重要な物質であり、浄水処理が適切でない場合に水道水中へ漏れいする場合があります。 不溶性の白色結晶を作りやすいため、水道水中に高濃度混入した場合、白水の原因となります。
34	鉄及びその化合物	色 味	アルミニウムに次いで、地表に 2 番目に多く存在する金属で、地質起因、鉱業・工業排水により環境水中に含まれることがあります。水道水中には老朽铸铁管の溶出で混入することが多く、水質基準値でもある 0.3 mg/L 以上の濃度になると水に色がつきはじめ、赤水の原因となり臭気や苦味を与えます。 なお、鉄はヒトの必須元素でもあり、成人の 1 日当たりの必要量は男性で 10 mg、女性で 12 mg とされています。
35	銅及びその化合物	色 味	幅広い工業利用がなされている金属で、貨幣、彫刻、農薬等にも用いられています。銅イオンを 1.0 mg/L 以上含む水は金属味を帯び、青く着色します。浴槽内の石鹸・油脂と反応してできる青い残渣は、銅石鹸とも呼ばれます。 なお、銅はヒトの必須元素であり、成人の必要量は 1 日に約 2 mg とされています。
36	ナトリウム 及びその化合物	味	ナトリウムは環境中に広く存在する元素ですが、工場排水・浄水処理薬品の pH 調整に由来することもあります。海水には約 10,000 mg/L も含まれることから、海岸地帯では海水の原水への混入が問題となることもあります。 ナトリウムイオンは動物の生理機能に重要な役割を果たす必須元素です。ナトリウムと高血圧との関係はよく論じられますが、1 日 1.6～9.6 g の摂取量では人の健康に何ら影響はないといわれています。
37	マンガン 及びその化合物	色	マンガンはヒトの微量必須元素で、土壤中に広く分布しています。 マンガン処理施設を有していない浄水処理工程の場合、原水中に含まれるマンガンを除けしきれない場合があります、高濃度混入すると黒水の原因となります。
38	塩化物イオン	味 基礎的性状	水中にイオンとして溶存している塩素のことであり、環境は常に塩化物イオンを含んでいます。自然要因では、海水、沿岸部の送風塩、温泉水により環境水に混入するほか、下水・し尿処理水並びに生活・工業排水の混入によって急激な濃度増加を示すことから、塩化物イオンは水質汚濁の指標の一つにもなっています。 多量の塩化物イオンは水に味をつけ、鉄管等の腐食を促進する傾向があります。

水質基準項目		区分	解説
39	カルシウム、 マグネシウム等 (硬度)	味 基礎的性状	共にアルカリ土類金属の一つで、環境中に多量に存在します。地質・土壌からの溶出や、海水の混入により環境水中に高濃度含まれます。また、それぞれカル、苦土として農業でも多く使用されています。 硬度が高すぎる水を経口摂取すると胃腸を害して下痢を起こすことがあり、身体が小さい乳幼児では顕著に症状が現れます。また、硬度の高い水は石鹸や洗剤が泡立ちにくく、洗浄作用も悪くなります。 盛岡市では、おいしく、かつ健康に影響のない軟水（硬度 60 mg/L 以下）又は中硬水（硬度 120 mg/L 以下）の水道水を提供しています。
40	蒸発残留物	味 基礎的性状	水を蒸発乾固したときに残る物質です。水道水の水の主な蒸発残留物の成分は、カルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム等の塩類及び有機物です。蒸発残留物を多く含む水は、調理器具、加湿器、ボイラー等へ付着するスケールの原因となりますが、健康影響は殆ど生じません。
41	陰イオン界面活性剤	発泡	洗剤の成分であり、生活・工業排水等により環境水に混入し、泡立ちの原因となるほか、汚濁の重要な指標になっています。また、陰イオン界面活性剤に付随するリン酸塩による水源の富栄養化が問題となっていますが、陰イオン活性剤自体には毒性は殆ど認められません。
42	ジェオスミン	におい	ジェオスミンは、湖沼等の富栄養化に伴って発生するかび臭（異臭味）の原因物質です。藍藻類の <i>Anabaena</i> 属等により産生されます。その毒性はほとんど認められませんが、ごく微量でも水に異臭を与えるので、厳しい水質基準が定められています。
43	2-メチルイソボルネオール	におい	2-メチルイソボルネオール(2-MIB) は、湖沼等の富栄養化に伴って発生するかび臭（異臭味）の原因物質です。藍藻類の <i>Phormidium</i> 属等により産生されます。その毒性はほとんど認められませんが、ごく微量でも水に異臭を与えるので、厳しい水質基準が定められています。
44	非イオン界面活性剤	発泡	洗剤の成分であるほか、幅広い工業利用がなされています。陰イオン界面活性剤と同様に生活・工業排水等により環境水に混入し、泡立ちの原因となるほか、汚濁の重要な指標になっています。その毒性は、一般に陰イオン界面活性剤に比べ低く、健康への影響はほとんど生じません。
45	フェノール類	におい	フェノール類は、幅広い工業利用がなされている有機化学物質で、鉱業排水から環境水中に混入します。原水にフェノール類が含まれている場合、浄水処理過程でクロロフェノール類が生成し水に著しい異臭味を与えるので、厳しい水質基準が示されています。
46	有機物 (TOC)	味	水中には種々の有機物が含まれており、これらの炭素の総量を全有機炭素 (TOC: Total Organic Carbon) といいます。全有機炭素は、水中に含まれる有機物の指標として、原水の有機汚濁の状況や浄水処理過程における水の処理性評価に利用することができます。

水質基準項目		区分	解説
47	pH 値	基礎的性状	pH 7 では中性、pH 7 より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性（塩基性）が強くなります。水道法に基づく水質基準は 5.8 以上 8.6 以下であること、また、水質管理目標設定項目としての目標値は 7.5 程度とされています。水の基本的な指標の一つであり、浄水処理効果、管路の腐食等に関係する重要な因子です。
48	味	基礎的性状	水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度・個人によって感じ方が異なります。異味の原因としては、下水・工場排水等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海水の影響を受け微塩味を感じることもあります。異常な味は不快感を与えることから飲用には適しません。
49	臭気	基礎的性状	水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノール等の有機化合物が主です。異常な臭気は不快感を与えることから飲用には適しません。
50	色度	基礎的性状	色度は、水中の黄褐色の程度をいいます。原水の腐植成分由来のフミン質を浄水処理で除ききれない場合や、給水管からの鉄の溶出等によって水道水が黄褐色に着色することがあります。
51	濁度	基礎的性状	濁度は、水中の濁りの程度をいいます。水道において原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え、浄水管理上の指標となるほか、浄水中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要な指標となります。水質基準値とは別に、塩素消毒に耐性を持つ病原性原虫クリプトスポリジウム等への対策として、ろ過水濁度を 0.1 度以下に維持するよう浄水処理に関して運転管理の基準が示されています。

2 水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目		区分	解説
1	アンチモン 及びその化合物	金属類	材料分野で幅広い工業利用がなされているレアメタルの一種で、工業排水により環境水中に混入するおそれがあります。
2	ウラン 及びその化合物	金属類	原子炉の燃料、ウランガラスの原料として有名な元素です。花崗岩などの鉱物や海水中にも微量ながら広く分布しています。鉱業・工業排水により環境水中に混入するほか、リン鉱石中に一定量含まれることから、リン酸肥料による農業排水も汚染源となるおそれがあります。 環境水中には放射性ウランは殆ど存在せず、主な健康影響は重金属としてのものです。
3	ニッケル 及びその化合物	金属類	合金の材料など幅広い工業利用がなされている金属で、鉱業・工業排水などから環境水中に混入するおそれがあります。また、水道では給水管や給水設備の材料として多く使用され、これらの腐食により水道水中に混入するおそれがあります。
4	1,2-ジクロロエタ ン	有機化学物質	化学合成の原料として幅広く工業利用がなされている有機化学物質で、工業排水のほか、貯蔵タンクからの漏出により環境水中に混入するおそれがあります。土壌浸透性が強く、地下水層にまで浸透した場合には長期間にわたり汚染が継続します。
5	トルエン	有機化学物質	染料・顔料の原料、有機溶剤をはじめとして広く工業利用がなされている有機化学物質です。工業排水から環境水中に混入するおそれがあるほか、ガソリン添加剤としての利用もされていることから、自動車事故などにより環境水中に混入する事例もあります。
6	フタル酸ジ (2-エチル ヘキシル)	有機化学物質	可塑剤、溶剤をはじめとして幅広い工業利用がなされている有機化学物質です。近年では、環境負荷や毒性が挙げられ、使用を抑制する動きがあります。
7	亜塩素酸	消毒剤	二酸化塩素の反応過程において、亜塩素酸イオンが副生成することから、二酸化塩素を浄水処理薬品として使用した場合に、左の2つの項目の検査を行うことが望ましいとされています。
8	二酸化塩素	消毒剤	盛岡市では浄水処理において二酸化塩素を使用していないことから、当項目の検査は省略しています。
9	ジクロロアセトニ トリル	消毒副生成物	浄水処理工程で、塩素とフミン質、藻類及びアミノ酸が反応してできる副生成物の1つです。時間の経過とともに、また水温が高いほど生成量は増加しますが、トリハロメタンほど顕著ではありません。
10	抱水クロラール	消毒副生成物	浄水処理工程で、塩素とフミン質及び酸化シアンが反応してできる副生成物の1つです。
11	農薬類	農薬類	水源上流などにおける農薬の使用状況により、使用されている薬剤について検査を行うこととされています。令和7年4月1日現在、計115種類の農薬が対象になっており、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値で評価する総農薬方式を用いています。

水質管理目標設定項目		区分	解説
12	残留塩素	消毒剤	水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素をいい、水道法では衛生上の措置として水道水の残留塩素を 0.10 mg/L 以上保持するよう規定しています。 残留塩素を有効に含んでいない水は殺菌作用が失われ水系感染症の原因ともなりますが、残留塩素は水道水の塩素臭（カルキ臭）の原因になるため、盛岡市ではおいしい水道水を供給するため残留塩素の低減化に取り組んでおり、給水栓での残留塩素が 0.40 mg/L 以下になるよう運転管理に努めています。
13	カルシウム、 マグネシウム等 (硬度)	無機物	水質基準項目「39 カルシウム、マグネシウム等」と同様
14	マンガン 及びその化合物	金属類	水質基準項目「37 マンガン及びその化合物」と同様
15	遊離炭酸	無機物	水中に溶解している二酸化炭素 (CO₂) のことをいいます。遊離炭酸は炭酸塩や、有機物質が分解して発生した二酸化炭素、空気中の二酸化炭素などが水中に溶解することに起因します。地下水では有機物の分解が進んでいることなどにより、一般に多く存在します。
16	1,1,1-トリクロロ エタン	有機化学物質	ドライクリーニング用溶剤、脱脂洗浄剤などに使用されている有機化学物質で、これらの工場排水により環境水中に混入するおそれがあります。
17	メチル-tert-ブチルエ ーテル	有機化学物質	ガソリンや溶剤の添加剤として使用される有機化学物質です。
18	有機物等 (TOC)	基礎的性状	水質基準項目「46 有機物 (TOC)」と同様
19	臭気強度 (TON)	におい	臭気強度 (TON : Threshold Odor Number) は、においの強さを数値化したものです。 無臭水で希釈し、臭いがほとんど感知できなくなるまでの希釈倍率をいいます。この数値が大きくなるほど、臭いが強いことを示しています。
20	蒸発残留物	無機物	水質基準項目「40 蒸発残留物」と同様
21	濁度	基礎的性状	水質基準項目「51 濁度」と同様
22	pH 値	基礎的性状	水質基準項目「47 pH 値」と同様
23	腐食性 (ランゲリア指数)	基礎的性状	水の水道管に対する腐食性を数値化した指標です。指数が正の値で大きいほど炭酸カルシウムの析出が起こりやすく、逆に負の値では炭酸カルシウム被膜が形成されず、その値が大きくなるほど配管が腐食されやすくなります。このため、指数を 0 に近づけることが理想とされています。 河川表流水を原水とした水道水は一般的にカルシウムイオン濃度が低く、このためランゲリア指数は負の数値が大きくなりやすい傾向にあります。

水質管理目標設定項目		区分	解説
24	従属栄養細菌	病原生物による汚染の指標	生育に有機物を必要とする細菌の総称で、そのうち多くは無害と考えられています。 本来的な水中細菌の計数として測定され、有機汚濁の進んだ水ほど多数になる傾向があります。浄水処理過程等での細菌挙動の評価、また水道システム内における塩素の消失や滞留に伴ってこれらの細菌が増加するので、それらが清浄な状態にあるかどうかをチェックする際に有効であるとされています。
25	1,1-ジクロロエチレン	有機化学物質	揮発性の有機塩素化合物で、樹脂工場排水等により環境水中に混入するおそれがあります。揮発性が大きいため、表流水に混入した場合は速やかに大気中に拡散しますが、水より比重が大きく、土壌に排出された場合には地下深層まで浸透し、長期間残留します。
26	アルミニウム及びその化合物	金属類	水質基準項目「33 アルミニウム及びその化合物」と同様
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	有機化学物質	PFOS 及び PFOA はどちらも有機フッ素化合物の一種で、撥水・撥油性や熱・化学的安定性に優れることから、撥水剤、泡消火剤、金属めっき処理剤、調理器具のコーティング剤等として幅広く使用されてきました。しかし、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs 条約) により、特定の用途を除いて PFOS は製造・輸入・使用等の禁止、PFOA は廃絶することが決定されたため、令和 2 年 4 月 1 日より水質管理目標設定項目に追加されました。

3 その他の項目

その他の項目		区分	解説
1	電気伝導度	無機物	電気伝導度は、水が電流を通す程度を表したもので、水中のイオン量と関連があります。通常は原水・水道水ともに電気伝導度の変動は少ないが、産業排水や下水の混入などがあると電気伝導度の大きな変動が見られるため水質異常の監視に用いられます。
2	紫外線吸光度 (E260)	有機物質	紫外線吸光度は、水中に含まれる有機物、特に腐植成分由来のフミン質の量の指標として用いられます。 紫外線吸光度は水の色度とも相関があり、色度又はフミン質は残留塩素を消費してしまうことから、浄水処理によって適切に除去する必要があります。
3	アンモニア態窒素	有機物質	アンモニア態窒素は、原水の汚染、特に地表水の場合は、し尿汚染を知るための重要な項目です。また、ダム湖などの停滞水域では、低層で有機物の分解・還元によってアンモニア態窒素が発生することがあります。 浄水処理では、薬品の塩素と反応してクロラミンを生じるために遊離残留塩素が消費されてしまう原因ともなります。
4	アルカリ度	無機物	アルカリ度は、土壌などに多く含まれる炭酸塩、炭酸水素塩又は水酸化物などが原水に溶出したアルカリ分を表します。 浄水場での良好な凝集・沈でん処理結果を得るための指標として用います。
5	脱塩素臭気	におい	脱塩素臭気とは、水道水から塩素臭を取り除いたときの臭気をいいます。 水道において問題となる臭気物質が含まれていないか、塩素臭以外のにおいについて検査を行っています。
6	クリプトスポリジウム	病原性原虫	クリプトスポリジウムはヒトのほかにウシ、ブタ、イヌ、ネコなどのほ乳動物の腸に寄生する、大きさは4～6 μmの原虫です。乾燥・高温に弱い一方で、湿潤下では2～6か月間感染力を有するといわれています。経口摂取により感染し、約6日の潜伏期間の後に下痢、腹痛、吐き気や嘔吐、軽い発熱などの症状が起こります。感染した人の糞便とともに体外に排出され、再度感染源となります。症状は4日～1週間程度、長い場合では2週間ほど続く場合もありますが、健康な方であれば生命に関わる病気ではありません。一方、疾患などによる免疫不全の場合は深刻な症状になるおそれがあります。 強い塩素耐性を持ち、浄水処理工程で用いられる塩素剤では不活化されないことから、凝集沈でんろ過で適切に除去することが必要になります。
7	ジアルジア	病原性原虫	ジアルジアはヒトやほ乳動物の腸に寄生する、大きさは長径8～12 μm、短径5～8 μm程度の楕円球状の原虫です。乾燥・高温に弱い一方で、湿潤下では少なくとも2か月間は感染力を有するといわれています。経口摂取により感染し、一般的に6日～2週間の潜伏期間の後に下痢や腹痛などの症状が起こります。健康な方が感染しても2～4週間あるいはそれ以上と比較的長く症状が続きますが、生命に関わる病気ではありません。また、本症には治療薬が知られていることから、正しく診断されれば免疫不全患者においても深刻な症状に発展することはありません。 強い塩素耐性を持ち、浄水処理工程で用いられる塩素剤では不活化されないことから、凝集沈でんろ過で適切に除去することが必要になります。

その他の項目		区分	解説
8	嫌気性芽胞菌	病原生物による汚染の指標	嫌気性芽胞菌とは、嫌気性（酸素のない状態）でも増殖し、芽胞と呼ばれる物理的・化学的に耐久性の高い細胞構造をとることの出来る細菌の総称です。 嫌気性芽胞菌は大腸菌と同様に、環境中での増殖はまれなため、糞便汚染の指標として用いることができることから、クリプトスポリジウム等の汚染リスク指標として用います。
9	大腸菌群	病原生物による汚染の指標	大腸菌群は主に糞便汚染を含めた汚染の指標として、水質汚濁に係る環境基準に設定されています。 糞便由来の細菌以外にも土壌など環境由来による細菌も含まれることから、降雨などにより濁りを生じた環境水中でも多く検出される傾向があります。
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	有機物質	生物化学的酸素要求量とは、河川水などに含まれている有機物質のうち微生物によって分解されるものの量を示す指標です。 水質汚濁の評価に 100 年以上も昔から用いられており、水質汚濁に係る環境基準にも設定されている重要項目です。
11	浮遊物質(SS)	有機物質	浮遊物質とは、不溶性物質で、その大きさが 1μm～2 mm 程度のものです。 清浄な河川水の浮遊物質は粘土や砂粒が主体ですが、汚染された河川水では有機物質の比率が大きくなります。 水の濁りや透明度の指標として、浮遊物質の量は、水質汚濁に係る環境基準に設定されています。
12	総窒素	有機物質	総窒素とは、窒素化合物全体を言い、動植物の増殖に欠かせない元素で富栄養化の目安になるものです。この値が大きくなると、赤潮・アオコを引き起こします。 湖沼などの閉鎖性水域における富栄養化の指標として検査を行っています。
13	総リン	有機物質	総リンとは、リン化合物全体を言い、動植物の増殖に欠かせない元素で富栄養化の目安になるものです。この値が大きくなると、赤潮・アオコを引き起こします。 湖沼などの閉鎖性水域における富栄養化の指標として検査を行っています。
14	化学的酸素要求量(COD)	有機物質	化学的酸素要求量とは、水質汚濁の程度を示す指標の一つで、水中の有機物などの汚濁物質を酸化するのに必要な酸素量を数値で表したものです。 湖沼などの閉鎖性水域ではあらゆる化学物質が太陽光や温度などといった要因で汚濁や富栄養化の原因となりうることから、被酸化物質の総量を COD により測定します。
15	溶存酸素(DO)	有機物質	溶存酸素は、水中に溶解している酸素のことで、汚染されていない地表水の溶存酸素は飽和に近いが、汚濁が進行した水では溶存酸素は消費され低い値となります。 DO が消費された水中では生物が呼吸をすることができず、生物による浄化作用を利用する緩速ろ過の場合、溶存酸素が少ないと浄化作用の低下が危ぶまれます。 水質汚濁に係る環境基準に設定されています。

3 - 5 主要機器整備状況

(令和 8 年 3 月 31 日時点)

名称	取得 年度	数量	メーカー名	型式
超純水製造装置	R4	1	メルク(株)	Milli-Q IQ 7005
超純水製造装置	H27	1	オルガノ(株)	PURELAB CHORUS 1
超純水製造装置	H28	1	メルク(株)	Elix Essential10/ Milli-Q Reference
電子天秤	R4	1	メトラー・トレド(株)	ME403T/00
電子天秤	R6	1	(株)エー・アンド・デイ	GX1603A
電子天秤	H29	1	メトラー・トレド(株)	XSE104V
還元酸化水銀分析装置	R6	1	日本インスツルメンツ(株)	RA-7000A
誘導結合プラズマ質量分析計	R1	1	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7800
ヒートブロック型加熱分解システム	H23	1	ジーエルサイエンス(株)	DigiPREP Jr.
イオンクロマトグラフ(陰イオン)	R4	1	サーモフィッシャー サイエンティフィック(株)	Integrion RFIC
イオンクロマトグラフ(陽イオン)	R4	1	サーモフィッシャー サイエンティフィック(株)	Integrion
ポストカラムイオンクロマトグラフ(シアン)	R2	1	サーモフィッシャー サイエンティフィック(株)	Dionex Integrion
ガスクロマトグラフ質量分析計	H28	1	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7890B/5977B HES
ページ&トラップガスクロマトグラフ質量分析計	R3	1	アジレント・テクノロジー(株)	Lumin/AQUATEkLVA Agilent 8890/5977B
ページ&トラップガスクロマトグラフ質量分析計	R5	1	アジレント・テクノロジー(株)	Lumin/AQUATEkLVA Agilent8860/5977C
高速液体クロマトグラフ	R6	1	(株)島津製作所	LC-2050C + RF-20A
液体クロマトグラフ質量分析計	H29	1	日本ウォーターズ(株)	Aquity UPLC H-Class /Xevo TQ-S micro
分光光度計	R6	1	(株)島津製作所	UV-1900i
全有機体炭素計	H30	1	(株)島津製作所	TOC-L _{CPH}
オート pH 計・電気伝導率計	H26	1	東亜ディーケーケー(株)	MM-60R/TTT-510
pH 計	R5	1	東亜ディーケーケー(株)	HM-41X
pH 計	H30	1	東亜ディーケーケー(株)	HM-41X
蛍光式 DO 計	H29	1	東亜ディーケーケー(株)	HQ30d
濁色度測定装置	R2	1	日本電色工業(株)	WA7700
コロニーカウンター	H28	1	アズワン(株)	galaxy 330

名称	取得 年度	数 量	メーカー名	型式
固相抽出前処理装置	R6	7	日本ウォーターズ(株)	Uni D
固相抽出前処理装置	H26	5	日本ウォーターズ(株)	Uni D
固相抽出前処理装置	H27	7	日本ウォーターズ(株)	Uni D
光学顕微鏡	H7	1	オリンパス(株)	BX50
落射蛍光顕微鏡	H27	1	オリンパス(株)	BX-53-43FLD
実体顕微鏡	H25	1	オリンパス(株)	SZX16

3-6 水道 GLP の認定取得について

盛岡市上下水道局浄水課水質管理センターは、令和6年7月31日付で水道 GLP の認定を再取得しました。本認定は、平成24年1月31日付で取得した同認定の更新に当たります。


水道 GLP とは“Good Laboratory Practice”の頭文字をとったもので、日本語で「水道水質検査優良試験所規範」と訳されています。水道 GLP は、食品検査や医薬品検査の分野で導入されている GLP の考え方と同様に、水道水の水質検査における検査精度と信頼性の確保が重要との認識のもとに、(公社)日本水道協会によって制定された規準です。国際規格である ISO9001（品質マネジメントシステム）と ISO/IEC17025（試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項）の要求事項を参考に、管理上の要件と技術的要件から構成され、検査の精度や体制が確立されていることを認証する制度です。

認定取得により、本市の水道水質検査結果の信頼性が第三者機関から保証されたことになり、水質検査結果が適正かつ検査における品質管理と技術力が高い水準にあることが認められたことになります。

盛岡市上下水道局は、水道水が水質基準を満たし、お客様に安心してご利用いただけるよう、万全な体制で水質検査を行っています。水道水の水質検査は、水道水

の中に体に悪いものや不快にさせるものが入っていないか、あるいは入っていたとしても、その水道水を一生飲み続けても影響がないくらいのレベルかどうかを調べることです。一人が一生で飲む水の量は35トン、ドラム缶で換算すると180本に相当します。体に害を及ぼすものが含まれていないかどうかを正しく、精度よく水質検査をしなければなりません。

盛岡市上下水道局は、お客様に安心して水道水を御利用いただけるよう、今後とも、適切な水質管理と水質検査を行ってまいります。

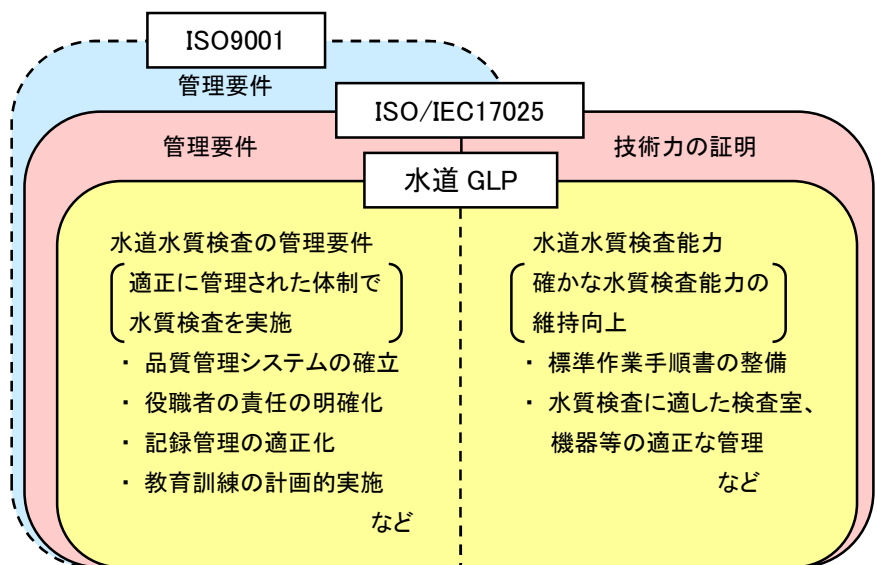

【水道 GLP 認定マーク】



JWWA-GLP078
水道 GLP 認定


【認定内容】

- (1) 適用基準：水道水質検査優良試験所規範
- (2) 認定機関：公益社団法人日本水道協会 水道 GLP 認定委員会
- (3) 認定範囲：水道水質基準項目（51 項目）、水道水・浄水
- (4) 認定番号：JWWA-GLP078
- (5) 認定日：平成24年1月31日（初回認定）
更新日：令和2年1月31日（第2回更新）
令和6年7月31日（第3回更新）
- (6) 認定対象：盛岡市上下水道局浄水課水質管理センター

【水道 GLP 認定証】



水質管理センター平面図

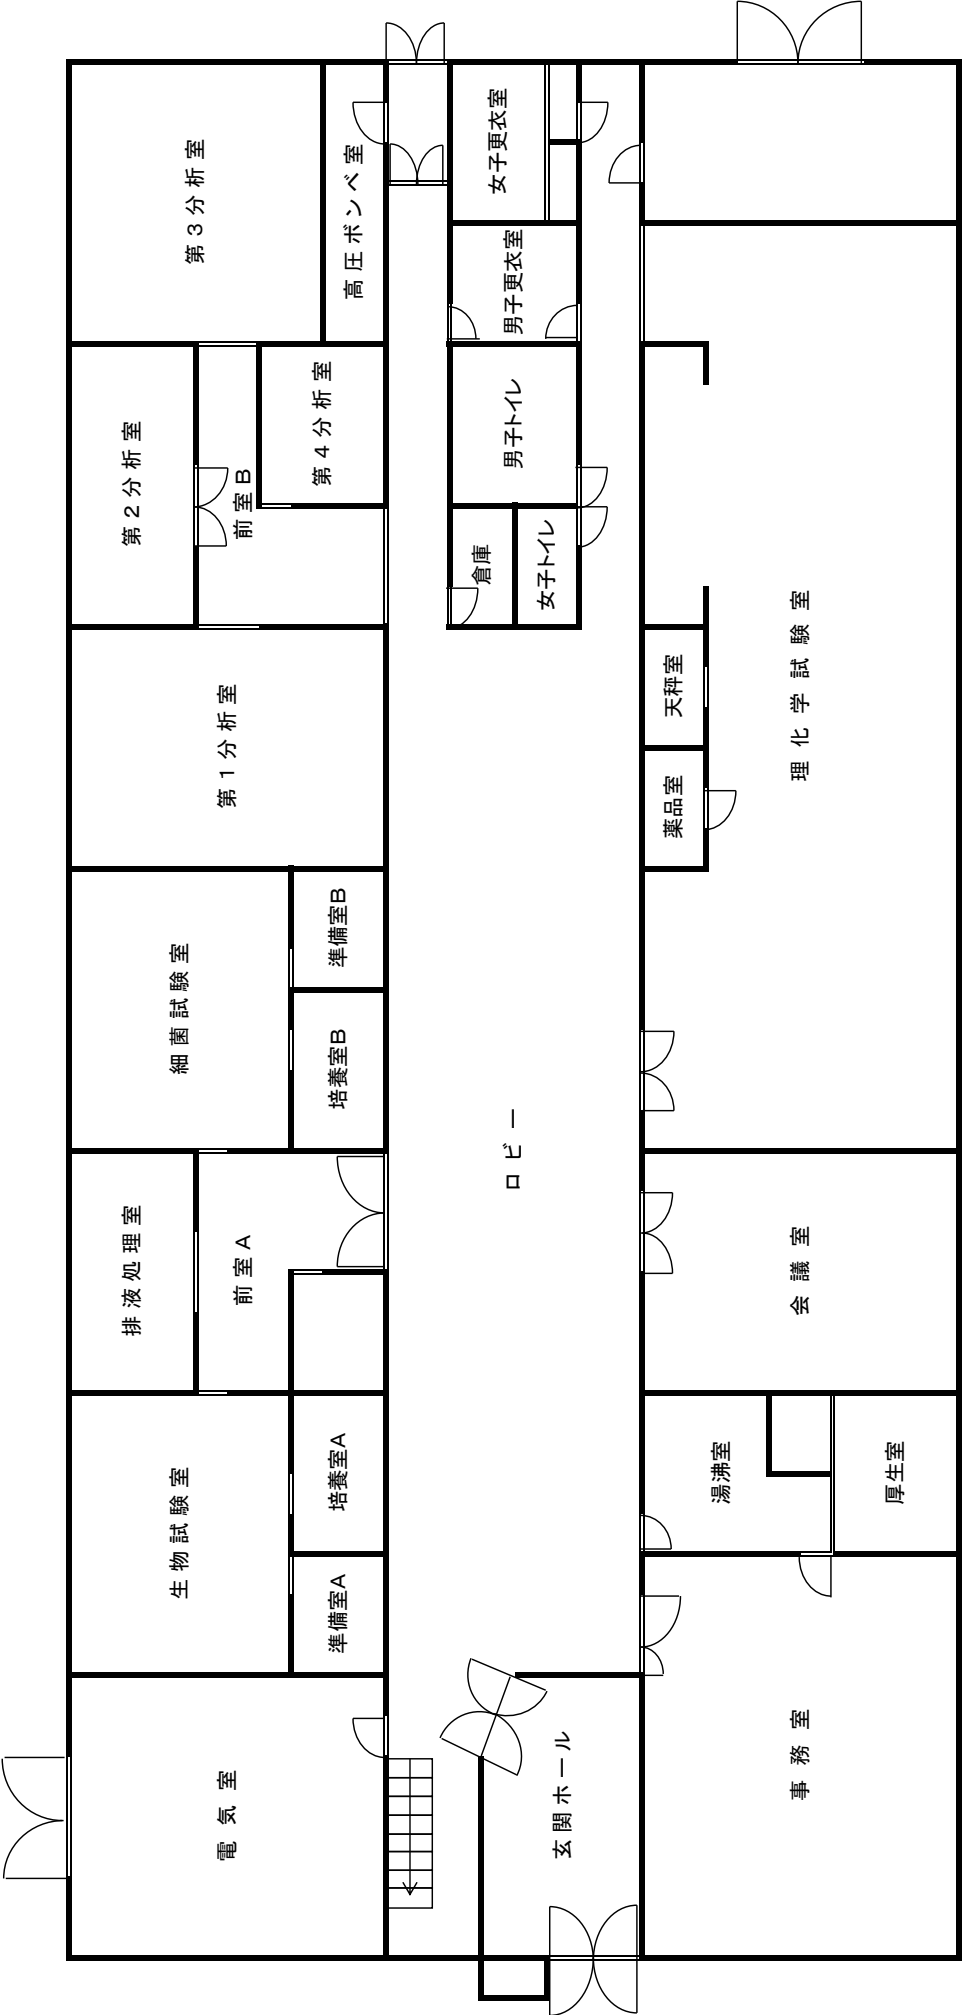

付録 令和7年度水質検査計画



令和 7 年度水質検査計画

水質検査計画は、水道法施行規則第15条第6項の規定により策定が義務付けられており、定期の水質検査の水質検査項目、採水の場所、検査の回数等の内容及び臨時の水質検査の内容を記載し、需要者に対して情報提供することとされています。

目次

- 1 基本方針
- 2 盛岡市水道事業の概要
- 3 水源及び水道の水質状況
- 4 定期の水質検査
- 5 臨時の水質検査
- 6 水質検査方法
- 7 水質検査の精度と信頼性の確保
- 8 水質検査結果の評価と公表
- 9 関係者との連携

— 巻末資料 —

1 基本方針

盛岡市上下水道局は、水道利用者のみなさまにいつでも安全でおいしい水をお届けすることを目的として、水道水の品質保証と品質管理のための水質検査を以下の方針で行います。

- 給水栓から供給する水はもとより、原水、浄水処理工程水、浄水場配水池における水質基準項目の水質検査を行い、水源から給水栓に至るまでの水道全体の水質状況を正確に把握し、適切な浄水処理に活かします。
- 上記に加えて、水質管理目標設定項目、要検討項目、クリプトスポリジウム等及びその他水質管理上必要な項目の検査を行います。また、水道水源の被汚染状況を把握するため、浄水場上流域において水源域環境項目調査を行います。
- 主な水質検査の回数は以下のとおりとします。
 - ① 色、濁り及び消毒の残留効果の検査は、1日1回行います。
 - ② 水質基準項目の検査は、水道法に基づいて少なくとも年1回以上、適切な回数行います。
 - ③ 水質管理目標設定項目の検査は、必要に応じて年1回以上、適切な回数行います。
 - ④ クリプトスポリジウム等検査は、原則年4回、原水の検査を行います。

2 盛岡市水道事業の概要

(1) 給水状況

盛岡市水道事業の過去3年度の給水状況は次のとおりです。

表1 給水状況

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
行政区域内人口 (A) (人)	278,410	281,607	284,044
給水区域内人口 (人)	275,596	278,708	281,044
行政区域面積 (km ²)	886.47	886.47	886.47
給水区域面積 (km ²)	139.38	139.38	139.35
給水人口 (B) (人)	273,733	276,831	279,016
給水世帯数 (世帯)	135,937	135,990	135,350
水道普及率 (B/A×100) (%)	98.3	98.3	98.2
一日平均配水量 (m ³)	80,623	81,271	82,253
一日最大配水量 (m ³)	85,823 (8月3日)	87,800 (7月3日)	89,787 (7月19日)
取水能力 (m ³ /日)	124,587	124,587	124,587
配水能力 (m ³ /日)	104,967	104,967	117,247

(2) 浄水施設の概要

本市の水道は、米内浄水場、沢田浄水場、新庄浄水場、生出浄水場、刈屋浄水場及び前田浄水場の6つの浄水場があります。各施設の概要は次のとおりです。

表2 浄水施設の概要

	米内浄水場	沢田浄水場	新庄浄水場	生出浄水場	刈屋浄水場	前田浄水場
所在地	上米内字中居49番1外	東中野字沢田5番2外	加賀野字桜山86番外	下田字仲平5番3外	滝沢市後268番1130	姫神岳国有林第63林班い1小班
敷地面積 (m ²)	25,408.80	39,015.62	50,305.18	3,693.52	300.00	(借地)
原水の種類	米内川表流水	築川表流水	綱取ダム表流水 中津川表流水	地下水(湧水)	地下水(深井戸)	芦名沢川支流 通称北ノ又沢
一日平均配水量 ※ (m ³ /日)	24,990	26,089	26,451	2,813	260	20
浄水処理方法	【緩速系】 ・普通沈でん ・緩速ろ過 ・塩素消毒 【急速系】 ・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・急速ろ過 ・塩素消毒	・粉末活性炭処理 ・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・急速ろ過 ・塩素消毒	・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・急速ろ過 ・活性炭ろ過 ・塩素消毒	・塩素消毒	・塩素消毒	・凝集沈でん ・中間塩素処理 ・塩素消毒 ・急速ろ過
沈でん池	【緩速系】 ・普通常流式 【急速系】 ・上向流傾斜板 沈降装置付高速凝集スラリー循環形	・横流式傾斜板	・移動式傾斜板 横流式	—	—	・横流式傾斜管
ろ過池	【緩速系】 ・砂ろ過 【急速系】 ・重力式多孔管型砂ろ過	・重力式レオボルト型複層ろ過 (ろ過砂・アンスラサイト)	・自然平衡型複層ろ過 (ろ過砂・アンスラサイト)	—	—	・砂ろ過
高度処理	—	粉末活性炭	粒状活性炭	—	—	—
凝集剤	ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化アルミニウム	—	—	ポリ塩化アルミニウム
pH調整剤	苛性ソーダ25%	苛性ソーダ25%	苛性ソーダ25%	—	—	苛性ソーダ25%
消毒剤	次亜塩素酸ナトリウム12%	次亜塩素酸ナトリウム12%	次亜塩素酸ナトリウム12%	次亜塩素酸ナトリウム12%	次亜塩素酸ナトリウム6%	次亜塩素酸ナトリウム6%

※令和5年度実績

3 水源及び水道の水質状況

(1) 原水の水質状況

各浄水場における原水の水質管理上留意すべき項目は次のとおりです。各浄水場では、原水の水質検査結果、常時計測データ等から、浄水処理の適正管理に努めます。

表3 原水の汚染要因及び水質管理上留意すべき項目

	米 内 浄水場	沢 田 浄水場	新 庄 浄水場	生 出 浄水場	刈 屋 浄水場	前 田 浄水場	水質管理上留意すべき項目
耐塩素性病原生物	○	○	○	○	○	○	クリプトスポリジウム等、指標菌
降雨による濁質増加	○	○	○			○	濁度、アルカリ度
農薬類の散布	○	○	○				農薬類
油類の流入	○	○	○			○	臭気
有機汚濁物質の増加	○	○	○			○	消毒副生成物、紫外線吸光度
水中微生物の増殖	○	○	○				ジェオスミン、2-MIB、臭気
ダム湖底層部からの溶出	○	○	○				マンガン、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素
有機溶剤等の地下浸透				○	○		トリクロロエチレン、ベンゼン等
地質の影響・温泉排水				○	○		ヒ素、フッ素、ホウ素

(2) 水道水の水質状況

本市の水道は、各浄水場において原水水質の状況や汚染要因を踏まえて適切な浄水処理を行うことにより、全ての水質基準項目を十分に満足しており、安全で品質の良い水を利用者のみなさまに供給しています。

水質基準項目は、大腸菌や鉛、有機化合物等の「健康に関連する項目」と、味・におい及び器具への水あかの付きにくさ等の「水道水が有すべき性状に関する項目」に分類されます。前者は、体重50キログラムの人が1日当たり2リットルの水を70年間飲用し続けたとしても健康に影響が生じない濃度等として設定され、後者は利水上の障害を生じない濃度として設定されています。

過去3年間（令和4年4月～令和6年12月）の各浄水場系統給水栓の水質検査結果は、巻末に掲載しています。

4 定期の水質検査

水道法第20条第1項の規定により、水道事業者は、定期的に水道水の水質検査を行うこととされており、水質基準項目や水質検査方法は水道法施行規則等の法令で定められています。

盛岡市上下水道局は、法律で義務付けられている水質基準項目の水質検査のほか、より安全でおいしい水道水を供給するために必要な項目についても自主的に水質検査を行います。

(1) 毎日検査項目（水道法施行規則第15条第1項第1号イ）

1日に1回、色・濁り・消毒の残留効果の3項目の検査を行い、安全な水を供給できていることを確認します。各浄水場システムの配水ブロックの中で水道水が滞留しやすい末端付近を選定し、全34地点（うち2地点は浄水場内）で行います。

表4－1 毎日検査

№	項目	検査回数（回/日）	
		基準値等	給水栓
1	色	異常のないこと	1
2	濁り	異常のないこと	1
3	消毒の残留効果（残留塩素）	0.1 mg/L以上	1

(2) 水質基準項目（水道法施行規則第15条第1項第1号ロ）

給水栓から供給する水が、水道法第4条に規定する水質基準51項目の要件を備えるものであることを確認するため、各浄水場システムを代表する給水栓全14地点を選定し、定期的に水質基準項目の水質検査を行います。

なお、一部の項目は検査回数を減らすことが法令で認められていますが、3年に1回に回数を減らすことが可能な場合であっても、水道水の安全確認とデータ収集のため、年1回を下回らない回数の検査を行います。

- | | | |
|---|---------------------|-------------------|
| ① | 過去3年間の最大値が、基準値の20%超 | 年4回実施（回数減不可） |
| ② | 〃 基準値の10%超～20%以下 | 年4回実施（年1回に回数減可） |
| ③ | 〃 基準値の10%以下 | 年1回実施（3年に1回に回数減可） |

加えて、上流水源、原水、浄水処理工程水及び浄水場の浄配水池においても水質基準項目に準じた水質検査を自主的に行い、検査結果を浄水処理に役立てることで、より安全でおいしい水道水の供給に努めます。

表４－２ 給水栓における水質基準項目検査

№	項目	水質基準値等 (mg/L)	検査回数（回/年）					
			米内浄水場系 給水栓	沢田浄水場系 給水栓	新庄浄水場系 給水栓	生出浄水場系 給水栓	刈屋浄水場系 給水栓	前田浄水場系 給水栓
健康に 関連する 項目	1 一般細菌	100 個/mL	12	12	12	12	12	12
	2 大腸菌	検出されないこと	12	12	12	12	12	12
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	1	1	1	1	1	1
	4 水銀及びその化合物	0.0005	1	1	1	1	1	1
	5 セレン及びその化合物	0.01	1	1	1	1	1	1
	6 鉛及びその化合物	0.01	1	1	1	1	1	12
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	1	1	1	4	4	1
	8 六価クロム化合物	0.02	1	1	1	1	1	1
	9 亜硝酸態窒素	0.04	12	12	12	12	12	12
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4	4	4	4	4	4
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	12	12	12	12	12	12
	12 フッ素及びその化合物	0.8	12	12	12	12	12	12
	13 ホウ素及びその化合物	1	1	1	1	4	4	1
	14 四塩化炭素	0.002	1	1	1	1	1	1
	15 1,4-ジオキサン	0.05	1	1	1	1	1	1
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04	1	1	1	1	1	1
	17 ジクロロメタン	0.02	1	1	1	1	1	1
	18 テトラクロロエチレン	0.01	1	1	1	1	1	1
	19 トリクロロエチレン	0.01	1	1	1	1	1	1
	20 ベンゼン	0.01	1	1	1	1	1	1
	21 塩素酸	0.6	12	12	12	12	12	12
	22 クロロ酢酸	0.02	4	4	4	4	4	4
	23 クロロホルム	0.06	4	4	4	4	4	4
	24 ジクロロ酢酸	0.03	4	4	4	4	4	4
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	4	4	4	4	4	4
	26 臭素酸	0.01	4	4	4	4	4	4
	27 総トリハロメタン	0.1	4	4	4	4	4	4
	28 トリクロロ酢酸	0.03	4	4	4	4	4	4
	29 プロモジクロロメタン	0.03	4	4	4	4	4	4
	30 プロモホルム	0.09	4	4	4	4	4	4
	31 ホルムアルデヒド	0.08	4	4	4	4	4	4
水道水が有すべき 性状に関する 項目	32 亜鉛及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	4	4	4	1	1	4
	34 鉄及びその化合物	0.3	1	1	1	1	1	1
	35 銅及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1
	36 ナトリウム及びその化合物	200	2	2	2	4	4	2
	37 マンガン及びその化合物	0.05	1	1	1	1	1	1
	38 塩化物イオン	200	12	12	12	12	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	2	2	2	4	4	2
	40 蒸発残留物	500	1	4	4	4	4	4
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	1	1	1	1	1	1
	42 ジェオスミン	0.00001	12	12	12	1	1	12
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	12	12	12	1	1	12
	44 非イオン界面活性剤	0.02	1	1	1	1	1	1
	45 フェノール類	0.005	1	1	1	1	1	1
	46 有機物(TOC)	3	12	12	12	12	12	12
	47 pH値	5.8以上8.6以下	12	12	12	12	12	12
	48 味	異常でないこと	12	12	12	12	12	12
	49 臭気	異常でないこと	12	12	12	12	12	12
	50 色度	5 度	12	12	12	12	12	12
	51 濁度	2 度	12	12	12	12	12	12

…回数減不可項目

※1 陰イオン類(№9、11、12、21)は№38の塩化物イオンと同時分析が可能なため、月1回検査を行います。

※2 清浄な地下水を原水として利用する生出浄水場系給水栓、刈屋浄水場系給水栓ではカビ臭物質(№42、43)は検出されることがなく省略可能なため、年1回検査を行います。

表4-3 自主的に行う水質基準項目検査

№	項目	検査回数(回/年)				
		上流水源	浄水場原水 (河川水)	浄水場原水 (地下水源)	処理工程水 (緩速ろ過池)	浄配水池 ※1
健康に 関連する 項目	1 一般細菌	12	12	4	12	12
	2 大腸菌	12	12	4	12	12
	3 カドミウム及びその化合物	4	4	4	-	-
	4 水銀及びその化合物	4	4	4	-	-
	5 セレン及びその化合物	4	4	4	-	-
	6 鉛及びその化合物	4	4	4	-	12
	7 ヒ素及びその化合物	4	4	4	-	-
	8 六価クロム化合物	4	4	4	-	-
	9 亜硝酸態窒素	12	12	4	12	12
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	2	4	4	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	12	4	12	12
	12 フッ素及びその化合物	12	12	4	12	12
	13 ホウ素及びその化合物	2	4	4	-	-
	14 四塩化炭素	2	4	4	-	-
	15 1,4-ジオキサン	2	4	4	-	-
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	2	4	4	-	-
	17 ジクロロメタン	2	4	4	-	-
	18 テトラクロロエチレン	2	4	4	-	-
	19 トリクロロエチレン	2	4	4	-	-
	20 ベンゼン	2	4	4	-	-
	21 塩素酸	-	-	-	-	12
	22 クロロ酢酸	-	-	-	-	4
	23 クロロホルム	-	-	-	-	4
	24 ジクロロ酢酸	-	-	-	-	4
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	4
	26 臭素酸	-	-	-	-	4
	27 総トリハロメタン	-	-	-	-	4
	28 トリクロロ酢酸	-	-	-	-	4
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	4
	30 ブロモホルム	-	-	-	-	4
	31 ホルムアルデヒド	-	-	-	-	4
水道水が有すべき 性状に関する 項目	32 亜鉛及びその化合物	4	4	4	-	12
	33 アルミニウム及びその化合物	4	4	4	12	12
	34 鉄及びその化合物	4	4	4	12	12
	35 銅及びその化合物	4	4	4	-	-
	36 ナトリウム及びその化合物	12	12	4	12	12
	37 マンガン及びその化合物	4	4	4	12	12
	38 塩化物イオン	12	12	4	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12	12	4	12	12
	40 蒸発残留物	2	4	4	-	-
	41 陰イオン界面活性剤	2	4	4	-	-
	42 ジェオスミン	12	12	4	4	- ※2
	43 2-メチルイソボルネオール	12	12	4	4	- ※2
	44 非イオン界面活性剤	2	4	4	-	-
	45 フェノール類	2	4	4	-	-
	46 有機物(TOC)	12	12	4	12	12
	47 pH値	12	12	4	12	12
	48 味	-	-	-	-	12
	49 臭気	12	12	4	12	12
	50 色度	12	12	4	12	12
	51 濁度	12	12	4	12	12

※1 清浄な地下水を原水として利用する生出浄水場配水池・刈屋配水場では、消毒副生成物(№22～31)の生成が抑制され、検出の可能性が低いことから検査を省略します。

※2 沢田浄水場浄水池においては、令和3年度に上流に築川ダムが竣工したことから、異臭(かび臭)の発生状況の把握やそれに伴う浄水処理(粉末活性炭処理)への影響を監視するため、月1回の頻度で検査します。

(3) 水質管理目標設定項目（平成15年10月10日付け厚生労働省健康局水道課長通知）

水質管理目標設定項目とは、研究等による毒性評価が暫定的であるか、検出例が多くないものの水道の水質管理上留意すべき項目を指し、より安全でおいしい高品質な水道水を提供するため、水質基準項目に準じて定期的に水質検査を行います。

このうち、農薬類については、本市及びその周辺市町における農薬の使用状況、毒性、環境水中への残留性及び使用時期等を総合的に評価し、農薬散布時期に併せて年2回の検査を行います。また、令和2年4月1日に追加されたペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS・PFOA）についても年2回の検査を行います。

表4-4 水質管理目標設定項目及びその他項目

№	項目	目標値 (mg/L)	検査回数（回/年）					
			上流水源	浄水場原水 (河川水)	浄水場原水 (地下水源)	処理工程水 (緩速ろ過池)	浄配水池	給水栓
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02	-	2	2	-	-	1
	2 ウラン及びその化合物	0.002	-	2	2	-	-	1
	3 ニッケル及びその化合物	0.02	-	2	2	-	-	1
	4 1,2-ジクロロエタン	0.004	2	4	4	-	-	1
	5 トルエン	0.4	2	4	4	-	-	1
	6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08	-	2	2	-	-	1
	7 亜塩素酸	0.6	-	-	-	-	-	-
	8 二酸化塩素	0.6	-	-	-	-	-	-
	9 ジクロロアセトニトリル	0.01（暫定）	-	-	-	-	-	2
	10 抱水クロラール	0.02（暫定）	-	-	-	-	-	2
	11 農薬類	※1	-	2	-	-	2	-
	12 残留塩素	1	-	-	-	-	12	12
	13 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上100以下	12	12	4	12	12	1 ※3
	14 マンガン及びその化合物	0.01	4	4	4	12	12	1
	15 遊離炭酸	20	-	2	2	-	-	2
	16 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	2	4	4	-	-	1
	17 メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02	2	4	4	-	-	1
	18 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1	12	12	4	12	12	12
	19 臭気強度（TON）	3	12	12	4	12	-	2
	20 蒸発残留物	30以上200以下	2	4	4	-	-	1 ※3
	21 濁度	1	12	12	4	12	12	12
	22 pH値	7.5程度	12	12	4	12	12	12
	23 腐食性（ランゲリア指数）	※2	-	2	2	-	-	2
	24 従属栄養細菌	2000（暫定）	-	-	-	-	-	2
	25 1,1-ジクロロエチレン	0.1	2	4	4	-	-	1
	26 アルミニウム及びその化合物	0.1	4	4	4	12	12	1 ※3
	27 ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005（暫定）	-	2	2	-	2	2

※1 検出値と目標値の比の和として1以下

※2 -1以上とし極力0に近づけること

※3 水質基準と共通の項目であるため、水質基準項目の検査に合わせて実施します。

(4) 要検討項目（平成15年厚生科学審議会答申）

要検討項目とは、研究等による毒性評価が定まらない物質や、水道水中の検出実態が明らかでなく、情報及び知見を収集中である項目を指します。

このうち、水道利用者のみなさまの関心が高いダイオキシン類については年1回、ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）については年2回の検査を行います。

(5) クリプトスポリジウム等検査項目（平成19年3月30日付け厚生労働省健康局水道課長通知）

クリプトスポリジウム及びジアルジアは、環境中に普遍的に生息する病原生物であり、塩素消毒に耐性を有することから、水道における要注意項目の一つとされています。

本市の水道は浄水場にろ過設備を備えるなどしてクリプトスポリジウム等への対策を講じていますが、水源・原水の状態を正確に把握し、適切な浄水処理を実施するため、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」及び「盛岡市水道クリプトスポリジウム等対策マニュアル」等の定めるところによりクリプトスポリジウム等汚染リスク分類に基づく検査を実施します。

表4-5 クリプトスポリジウム等検査

№	項目	検査回数（回/年）						
		米内浄水場 着水井	沢田浄水場 着水井	新庄浄水場 着水井	生出浄水場 着水井	刈屋浄水場 1号取水井	刈屋浄水場 2号取水井	前田浄水場 着水部
1	クリプトスポリジウム	4	4	4	-	-	-	4
2	ジアルジア	4	4	4	-	-	-	4
3	大腸菌	4	4	4	4	4	4	4
4	嫌気性芽胞菌	4	4	4	4	4	4	4
5	濁度	4	4	4	4	4	4	4

(6) 水源域環境項目

環境水を原水として浄水処理を行う浄水場においては、原水の水質が清浄であることが重要であり、特にダム湖等の停滞水域では、湖水の富栄養化が問題となる場合が国内外で多くあります。

盛岡市上下水道局では、河川水の水質を把握するため、水質汚濁物質又は富栄養化関連物質の調査を、各浄水場の上流水源については年2回、各浄水場の原水である河川水では年4回行います。

表4-6 水源域環境調査

№	項目	検査回数（回/年）	
		上流水源	河川取水口
1	総窒素(T-N)	2	-
2	総りん(T-P)	2	-
3	pH値	2	4
4	COD	2	-
5	DO	2	4
6	BOD	2	4
7	SS	2	4
8	大腸菌群	2	4

(7) その他項目

その他、法令等により規制されている項目以外のものでも、水質管理上必要な項目又はより高品質な浄水処理のため必要な調査項目について、定期的に水質検査を行います。

表4-7 その他項目


№	項目	検査回数（回/年）					
		上流水源	浄水場原水 (河川水)	浄水場原水 (地下水源)	処理工程水 (緩速ろ過池)	浄配水池	給水栓
その他項目	1 電気伝導率	12	12	4	12	12	12
	2 紫外線吸光度(E260)	12	12	4	12	12	12
	3 脱塩素臭気	-	-	-	-	-	12
	4 アンモニア態窒素	12	12	4	12	12	2
	5 アルカリ度	12	12	4	-	-	2

表4-8 令和7年度水質検査計画一覧表（数字は年間検査回数）

		月1以下省略不可 月1回避略不可 3月に1回避略不可又は同等の項目 ※ 代表給水栓			米内川取水口	縦溝ろ過池	米内浄水場浄水池	月丘給水栓※	高松給水栓	北三島町給水栓	豊田放流水	豊田取水口	沢田浄水場浄水池	下郷同給水栓※	大原市給水栓	西野市給水栓	瀬戸給水栓	岡崎ダム放流水	中津川取水口	新庄浄水場配水池	土師給水栓※	向山及び丘給水栓	岡上野給水栓	上水田給水栓	生田浄水場配水池	日生給水栓※	刈谷1号取水井	刈谷2号取水井	刈谷配水池	下田給水栓※	前田浄水場浄水池	前田浄水場浄水池	玉手馬場給水栓※	御西ダム放流水	鳴門川取水口					
水質基準項目	1 一般細菌	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	2 大腸菌	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	3 カドミウム及びその化合物	4	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	4	4		
	4 水銀及びその化合物	4	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	4	4		
	5 セレン及びその化合物	4	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	4	4		
	6 鉛及びその化合物	4	-	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	12	4	4	4		
	7 ヒ素及びその化合物	4	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	4	-	4	4	-	4	4	-	1	4	4	4			
	8 六価クロム化合物	4	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	4			
	9 亜硝酸態窒素	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	10 シアン化水素及び塩化シアン	4	-	-	4	4	-	-	2	4	-	4	4	-	-	2	4	-	4	4	-	-	2	4	-	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	2		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	12 フッ素及びその化合物	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	13 ホウ素及びその化合物	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	4	4	-	4	4	-	1	4	-	1	2	4	
	14 四塩化炭素	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	15 1,4-ジオキサン	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	16 (シス)トランス-1,2-ジクロロエチレン	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	17 ジクロロメタン	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	18 テトラクロロエチレン	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	19 トリクロロエチレン	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	20 ベンゼン	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	21 塩素酸	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	12	12	-	12	12	-	12	12	-	-	
	22 クロロ酢酸	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	23 クロロホルム	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	25 ジブromクロロメタン	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	26 臭素酸	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	27 総トリハロメタン	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	30 ブロモホルム	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	
水質管理目標設定項目等	32 亜鉛及びその化合物	4	-	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	4
	33 アルミニウム及びその化合物	4	12	12	4	4	-	-	4	4	12	4	4	-	-	4	4	12	4	4	-	-	4	4	12	4	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	4
	34 鉄及びその化合物	4	12	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	4
	35 銅及びその化合物	4	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	1	1	-	-	4	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	4	4
	36 ナトリウム及びその化合物	12	12	12	2	1	-	-	12	12	12	2	1	-	-	12	12	12	2	1	-	-	12	12	12	4	12	4	4	4	12	4	12	12	2	12	12	2	12	12
	37 マンガン及びその化合物	4	12	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	1	-	-	4	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	12	1	4	4
	38 塩化水素イオン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12	12	12	2	1	-	-	12	12	12	2	1	-	-	12	12	12	2	1	-	-	12	12	12	4	12	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	
	40 蒸発残留物	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	4	4	-	-	2	4	-	4	4	-	-	2	4	-	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	2	4	
	41 陰イオン界面活性剤	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	42 ジェオスミン	12	4	-	12	4	-	-	12	12	12	12	4	-	-	12	12	-	12	4	-	-	12	12	-	4	-	1	4	4	-	1	12	-	12	12	-	12	12	12
	43 2-メチルシロルネオール	12	4	-	12	4	-	-	12	12	12	12	4	-	-	12	12	-	12	4	-	-	12	12	-	4	-	1	4	4	-	1	12	-	12	12	-	12	12	12
	44 非イオン界面活性剤	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	45 フェノール類	4	-	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	2	4	-	4	-	1	4	4	-	1	4	-	1	4	-	1	2	4
	46 有機物(TOC)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	47 pH値	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	48 味	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	-	-	12	12	-	12	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	-	-	
	49 臭気	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	50 色度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1																													

			米内 浄水場 着水弁	沢田 浄水場 着水弁	新庄 浄水場 着水弁	生田 浄水場 着水弁	刈屋1号 取水弁	刈屋2号 取水弁	前田 浄水場 着水部	外田 浄水場 取流水	米田川 取水口	篠川ダム 取流水	篠川 取水口	副都ダム 取流水	八木川 取水口	中津川 流入地 点	御所ダム 取流水	雪川取水 口
クリ プト 等	84	クリプトスポリジウム	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85	ジアルジア	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86	大腸菌	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	87	嫌気性芽胞菌	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		濁度	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水 源 域 環 境 調 査	89	総窒素(T-N)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-
	90	総りん(T-P)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-
	91	pH値	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	4	2	2	4
	92	CO ₂	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-
	93	DO	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	4	2	2	4
	94	BOD	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	4	2	2	4
	95	SS	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	4	2	2	4
	96	土壌菌数	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	4	2	2	4

米内・新庄浄水場系統水質検査地点

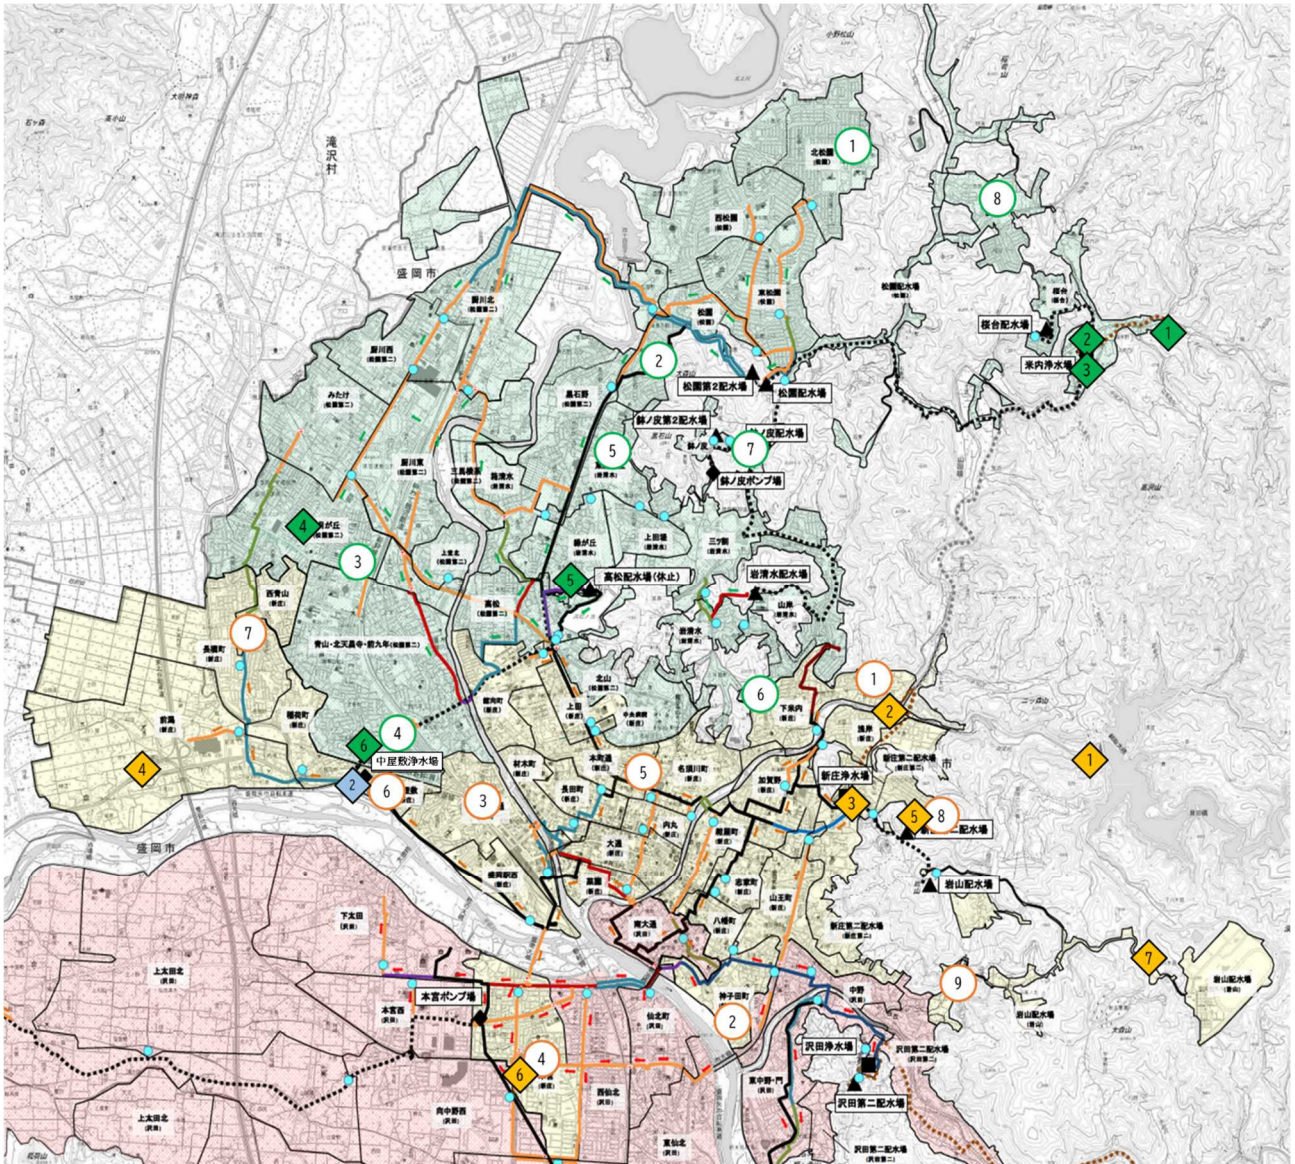


毎日検査地点

系統	配水ブロック	所在地	記号
米内	松園	北松園B	①
		松園B	②
	松園第二	月が丘B	③
		松園第二・館坂橋系B	④
	岩清水	東緑が丘B	⑤
		岩清水B	⑥
		鉢ノ皮	⑦
	桜台	桜台B	⑧
新庄	新庄浄水場配水池	下米内B	①
		神子田町B	②
		盛岡駅前通B	③
		本宮B	④
		本町通B	⑤
		中屋敷B	⑥
	中屋敷P	長橋町B	⑦
	新庄第二	新庄第二配水池B	⑧
	岩山	岩山配水池B	⑨

水質基準項目検査地点

採水地点名	所在地	記号
米内川取水口	上米内字畑野95番	①
米内緩速ろ過池	米内浄水場構内	②
米内浄水池	〃	③
月が丘給水栓	月が丘一丁目	④
高松給水栓	高松三丁目	⑤
北天昌寺給水栓	北天昌寺町	⑥
綱取ダム放流水	浅岸ニツ森	⑦
中津川取水口	下米内一丁目142番	⑧
新庄配水池	新庄浄水場構内	⑨
土淵給水栓	土淵字四ツ屋	⑩
つつじが丘給水栓	つつじが丘	⑪
向中野給水栓	向中野二丁目	⑫
上八木田給水栓	新庄字上八木田	⑬
中屋敷	御所ダム放流水	⑭
磐石川取水口	下厨川字稲荷向27番	⑮

沢田浄水場系統水質検査地点

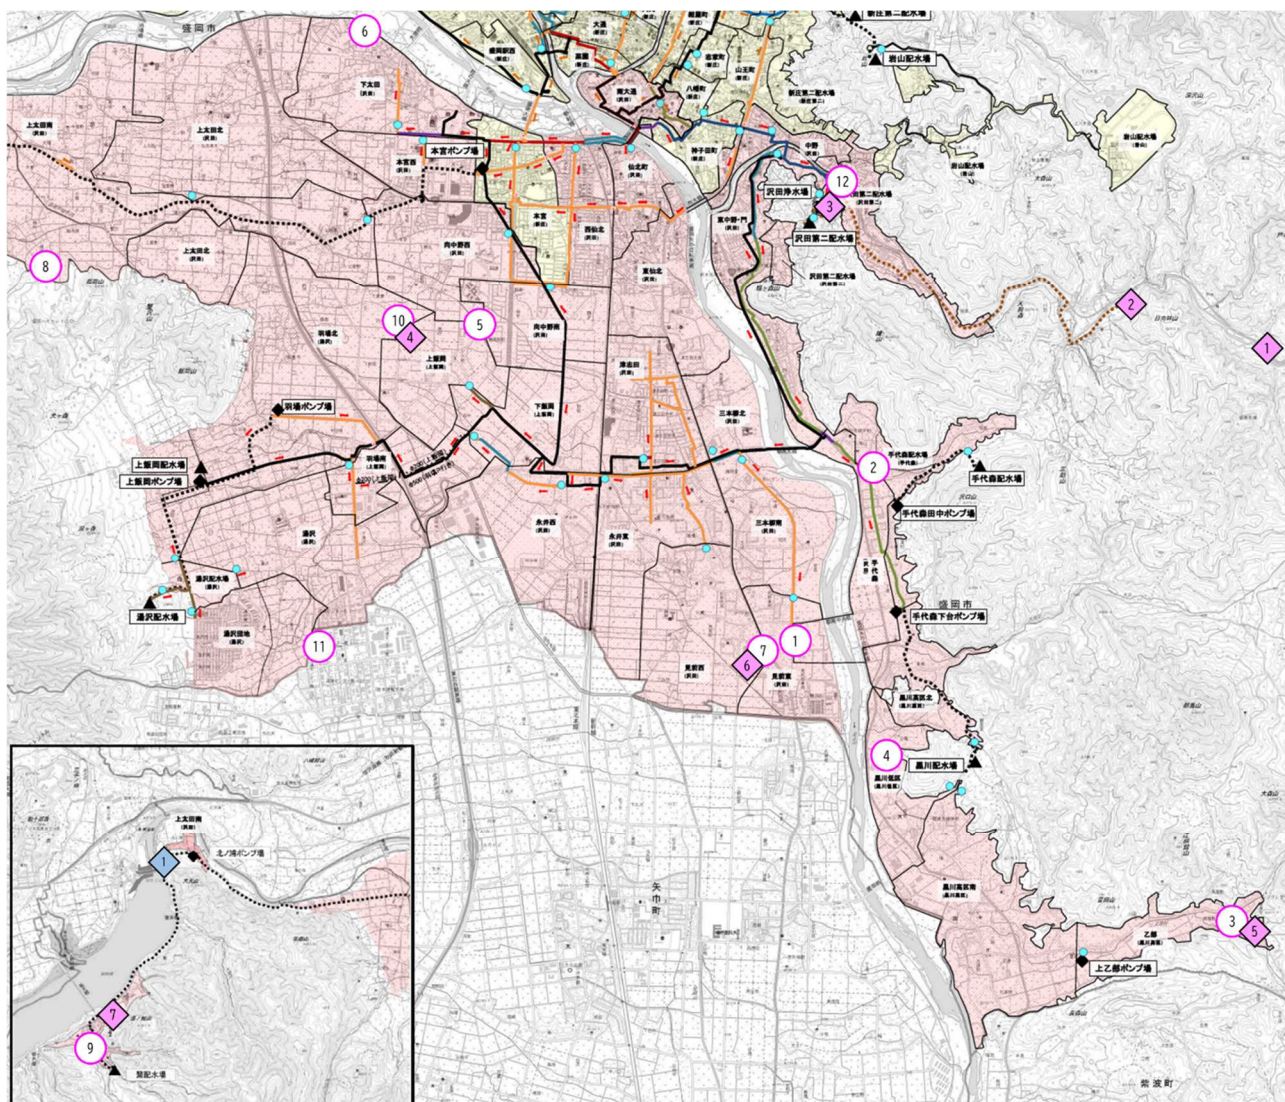


毎日検査地点

系統		配水ブロック	所在地	記号
沢田	沢田浄水場配水池	東部幹線	見前東B	①
		手代森	手代森配水場B	②
		黒川高区	乙部B	③
		低区	黒川低区B	④
	西部幹線	向中野南B	北飯岡二丁目	⑤
		下太田B	中太田新田	⑥
		永井東B	西見前12地割	⑦
		本宮P	上太田南B	⑧
	繫	繫B	繫字萩内沢	⑨
		湯沢	羽場北B	⑩
	湯沢	湯沢B	流通センター北一丁目	⑪
		沢田第二	沢田第二B	⑫

水質基準項目検査地点

採水地点名	所在地	記号
築川ダム放流水	川目第1地割	①
築川取水口	川目第5地割46番	②
沢田浄水池	沢田浄水場構内	③
下飯岡給水栓	下飯岡2地割	④
大ヶ生給水栓	大ヶ生20地割	⑤
西見前給水栓	西見前12地割	⑥
繫給水栓	繫字猿田	⑦
中屋敷	御所ダム放流水	①
磐石川取水口	下厨川字稻荷向27番	-

生出・刈屋・前田浄水場系統水質検査地点

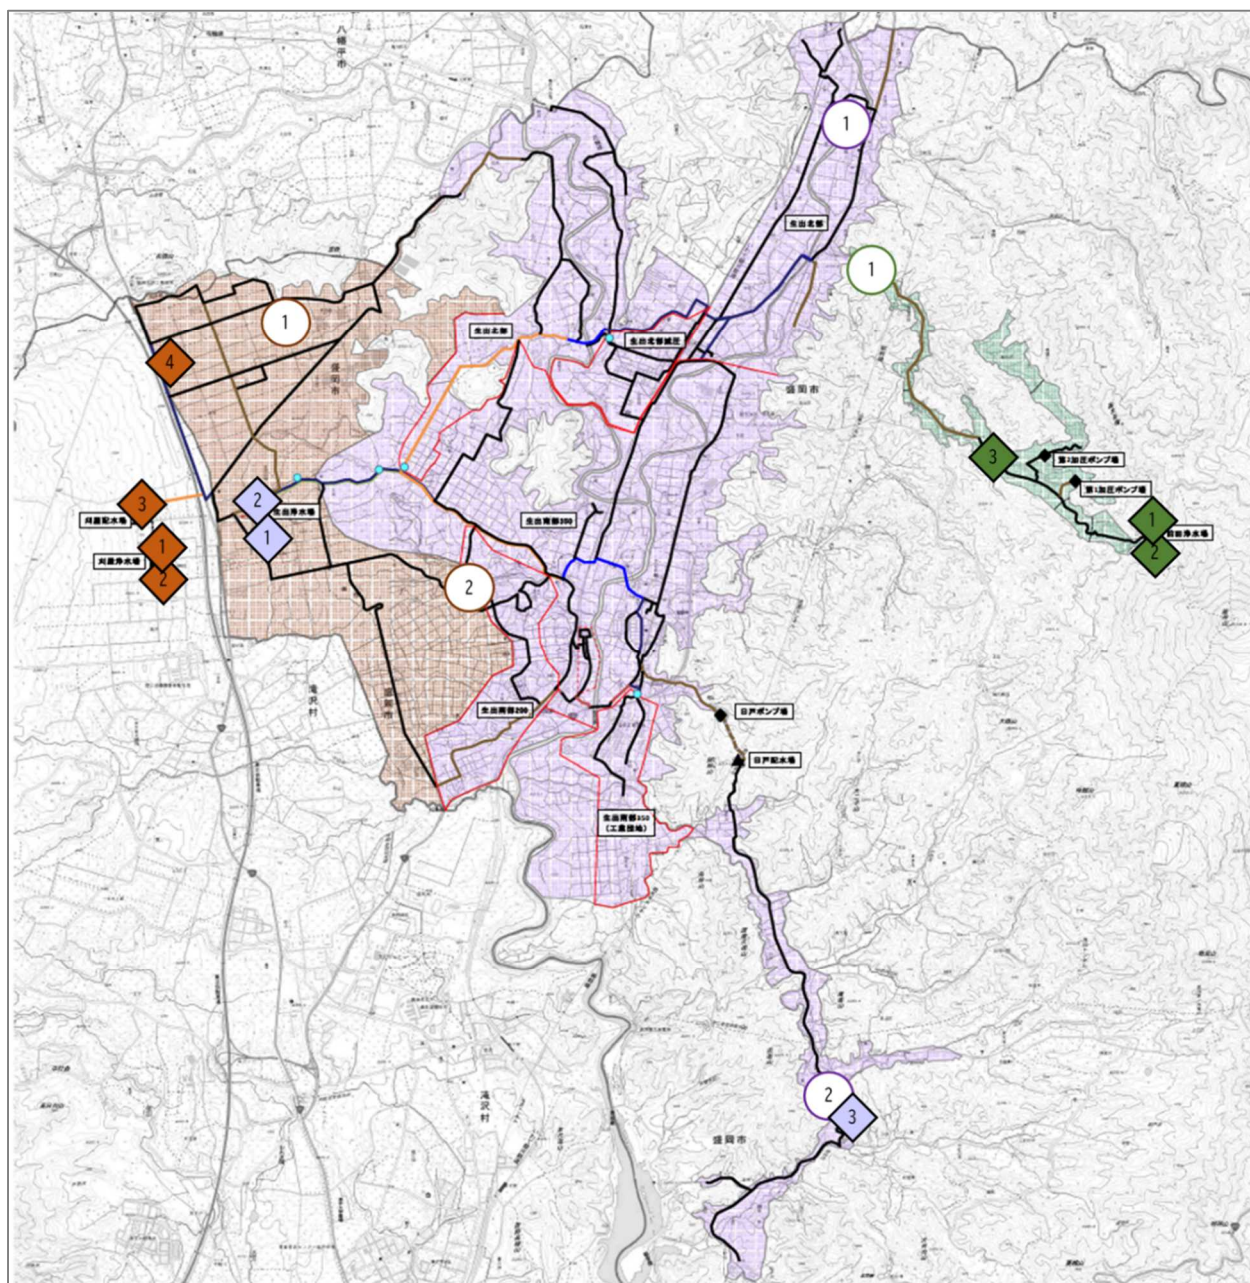

毎日検査地点

系統		所在地	記号
生出	生出浄水場	玉山永井字鳥木沢	①
	日戸	日戸字鷹高	②
刈屋	刈屋浄水場	下田字生出	①
		下田字石羽根	②
前田	前田浄水場	玉山馬場字馬場平	①

水質基準項目検査地点

採水地点名		所在地	記号
生出	生出浄水場着水井	下田字仲平 5 番	①
	生出配水池	〃	②
	日戸給水栓	日戸字鷹高	③
刈屋	刈屋1号取水井	滝沢市後268番	①
	刈屋2号取水井	〃	②
	刈屋配水場	〃	③
	下田給水栓	下田字生出	④
前田	前田浄水場着水井	玉山字姫神岳国有林第63	①
	前田浄水場浄水	〃	②
	玉山馬場給水栓	玉山馬場字前田37	③

5 臨時の水質検査

次のように、給水栓から供給する水が水質基準に適合しない場合又はそのおそれがある場合には、必要に応じて水源、浄水場及び給水栓等から採水し、臨時の水質検査を行います。

- ① 水源の水質が著しく悪化したとき
- ② 水源に異常があったとき（へい死した魚類が多数浮遊している、臭気に著しい変化が生じる等）
- ③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- ④ 浄水過程に異常があったとき
- ⑤ 配水施設の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたと思われるとき
- ⑥ その他、水質検査が必要と認めたとき

6 水質検査方法

水質検査方法は、法令等に定めるもののほか、関係省庁が通知等で示すものや、上水試験方法等の科学的に確立された方法により行います。主な水質検査項目の水質検査方法は次のとおりです。

- ① 水質基準項目 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）
- ② 水質管理目標設定項目 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について
（平成15年10月10日付け厚生労働省健康局水道課長通知）
- ③ クリプトスポリジウム等 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針
（平成19年3月30日付け厚生労働省健康局水道課長通知）

7 水質検査の精度と信頼性の確保

盛岡市上下水道局浄水課水質管理センターは、自らが実施した水質検査結果の精度と信頼性を確保するために、平成23年度に公益社団法人日本水道協会より水道GLP※の認定を取得し、令和6年7月31日に3回目の更新認定を受けています。

- (1) 原則として基準値及び目標値の10分の1の値を定量下限値とし、定量下限値付近において測定値のバラツキの程度を示す変動係数が無機物では10%以下、有機物では20%以下になるよう測定精度を確保します。
- (2) 厚生労働省が実施する外部精度管理に参加するとともに、独自に内部精度管理を実施し、定期検査における測定が精確に行われているか検証します。



JWWA-GLP078
水道GLP認定

※「水道GLP」とは、水道水質検査優良試験所規範（Good Laboratory Practice）の略称で、水質検査結果の精度と信頼性の確保を目的として、管理された体制の下で適正に検査が実施されたことを証明できる基準を定めたものであり、第三者機関である公益社団法人日本水道協会が厳正に審査し認定します。

8 水質検査結果の評価と公表

- (1) 水質基準は、水道により供給される全ての水が満たさなければならない要件であるため、水質検査結果が水質基準を遵守していることを確認する必要があります。また、得られた結果と蓄積したデータの比較等を行い、水質管理に活用します。原水の検査結果についても比較等を行い、水道水源保全対策や浄水処理工程に活用し安全で良質な水道水の供給に反映させます。
- (2) 本計画期間中に水源及び水道の水質の状況が悪化し、又はそのおそれがあるときは、臨時の水質検査の結果等も踏まえ、必要に応じて水質検査計画の見直しを行います。
- (3) 本計画に基づく水質検査の結果は、翌年度に盛岡市上下水道局公式ホームページ等で公表します。

9 関係者との連携

- (1) 水道水が原因で水質事故が発生した場合には、盛岡市保健所及び岩手県環境生活部県民くらしの安全課等関係機関と連携して被害状況を把握します。
- (2) 水源で水質汚染事故が発生した場合には、北上川流域市町で構成する北上川水系水質汚濁対策連絡協議会の水質事故連絡体制で情報交換を図りながら現地調査を行い、浄水場で所要の対策を講じ、適正な浄水処理の維持に努め、常に安全で良質な水道水を供給します。
- (3) 水道水源の共通する諸課題を協議し、水道水源の保全について必要な対策を行うことを目的に、盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、岩手町及び矢巾町が北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会を設置し、連携を図っています。

巻末資料 過去3年間の各浄水場系給水栓の水質状況

米内浄水場系給水栓の水質状況

No.	項目名	単位	令和4年度			令和5年度			令和6年度			過去3年	令和6年度	最大値/
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大値	水質基準値	基準値
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0			0			0			0	100	0%
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出			不検出			不検出			不検出	検出されないこと	0%
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	0.003	0%
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	0.0005	0%
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.01	10%
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.07	0.18	0.35	0.14	0.21	0.40	0.11	0.20	0.40	10	4%
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	0.8	0%
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	1	0%
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0.002	0%
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.05	0%
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			0.07			<0.06			0.07	0.6	12%
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	23 クロロホルム	mg/L	0.004	0.002	0.003	0.008	0.001	0.004	0.005	0.001	0.003	0.008	0.06	13%
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.03	13%
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.1	2%
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.004	0.006	0.015	0.002	0.008	0.011	0.002	0.007	0.015	0.1	15%
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.006	0.03	20%
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003	0.004	0.001	0.003	0.005	0.03	17%
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.09	0%
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0.08	0%
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	1	0%
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.02	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01	0.03	0.2	15%
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	0.3	0%
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	1	0%
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.6	3.6	200	2%
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.05	0%
	38 塩化物イオン	mg/L	8.9	4.2	4.9	7.0	4.3	4.9	7.8	4.3	5.0	8.9	200	4%
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16.3	15.9	16.1	16.3	15.6	16.1	16.9	15.8	16.6	16.9	300	6%
	40 蒸発残留物	mg/L	47	45	46	42	42	42	44	40	42	47	500	9%
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0.2	0%
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001			0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.00001	20%
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.02	0%
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0.005	0%
	46 有機物(TOC)	mg/L	0.5	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	0.7	<0.3	<0.3	0.7	3	23%
	47 pH値	—	7.3	7.1	7.2	7.3	7.0	7.2	7.3	7.0	7.1	7以上7.3以下	5.8以上8.6以下	
	48 味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	49 臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	5	0%
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	2	0%

※「<」は未満を表します。

(例) カドミウム及びその化合物 <0.0003mg/Lは、0.0003mg/L未満

最小及び平均が空欄の項目は、年間の最大、最小及び平均が全て等しいことを表します。

沢田浄水場系給水栓の水質状況

No.	項目名	単位	令和4年度			令和5年度			令和6年度			過去3年 最大値	令和6年度 水質基準値	最大値/ 基準値
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0			1			0			1	100	1%
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出			不検出			不検出			不検出	検出されないこと	0%
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	0.003	0%
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	0.0005	0%
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.01	10%
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.16	0.30	0.56	0.28	0.36	0.63	0.24	0.40	0.63	10	6%
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	0.8	0%
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	1	0%
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0.002	0%
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.05	0%
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0.6	0%
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	23 クロロホルム	mg/L	0.009	0.006	0.007	0.011	0.008	0.010	0.010	0.006	0.008	0.011	0.06	18%
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	0.010	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	0.010	0.03	33%
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.1	2%
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.010	0.012	0.017	0.014	0.016	0.015	0.011	0.013	0.017	0.1	17%
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	0.004	0.013	0.007	0.010	0.009	0.004	0.007	0.013	0.03	43%
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.03	17%
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.09	0%
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0.08	0%
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			0.011	<0.005	0.006	0.011	1	1%
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.2	20%
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	0.3	0%
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	0.01	1	1%
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	4.0	4.4	4.8	3.9	4.3	5.7	4.4	4.8	5.7	200	3%
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.05	0%
	38 塩化物イオン	mg/L	7.4	5.8	6.5	9.4	5.0	5.9	7.6	5.4	6.5	9.4	200	5%
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26.5	19.9	23.0	28.1	20.8	23.9	25.5	24.1	25.0	28.1	300	9%
	40 蒸発残留物	mg/L	58	42	48	54	46	51	56	52	54	58	500	12%
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0.2	0%
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.00001	20%
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.02	0%
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0.005	0%
	46 有機物(TOC)	mg/L	0.5	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.4	0.6	<0.3	0.4	0.6	3	20%
	47 pH値	—	7.5	7.2	7.4	7.7	6.9	7.4	7.4	7.1	7.3	6.9以上7.7以下	5.8以上8.6以下	
	48 味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	49 臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	5	0%
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	2	0%

※「<」は未満を表します。

(例) カドミウム及びその化合物 <0.0003mg/Lは、0.0003mg/L未満

最小及び平均が空欄の項目は、年間の最大、最小及び平均が全て等しいことを表します。

新庄浄水場系給水栓の水質状況

No.	項目名	単位	令和4年度			令和5年度			令和6年度			過去3年 最大値	令和6年度 水質基準値	最大値/ 基準値
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0			0			0			0	100	0%
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出			不検出			不検出			不検出	検出されないこと	0%
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	0.003	0%
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	0.0005	0%
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.16	0.24	0.55	0.23	0.30	0.54	0.18	0.31	0.55	10	6%
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	0.8	0%
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	1	0%
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0.002	0%
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.05	0%
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	21 塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.6	12%
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	23 クロロホルム	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.005	0.005	0.002	0.004	0.008	0.06	13%
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	0%
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.1	4%
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.005	0.007	0.018	0.005	0.011	0.012	0.005	0.009	0.018	0.1	18%
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	0%
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.03	20%
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.09	0%
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0.08	0%
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005			0.007			<0.005			0.007	1	1%
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.03	0.2	15%
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	0.3	0%
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	1	0%
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.4	4.1	4.3	4.7	4.6	4.7	4.6	4.2	4.3	4.7	200	2%
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.05	0%
	38 塩化物イオン	mg/L	7.1	5.4	5.8	10.4	4.9	6.1	8.2	5.2	6.2	10.4	200	5%
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20.6	19.2	20.2	19.7	18.9	19.5	20.1	19.8	20.0	20.6	300	7%
	40 蒸発残留物	mg/L	57	46	51	56	44	49	50	44	48	57	500	11%
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0.2	0%
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.02	0%
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0.005	0%
	46 有機物(TOC)	mg/L	0.5	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.6	3	20%
	47 pH値	—	7.5	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.2	7以上7.5以下	5.8以上8.6以下	
	48 味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	49 臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	5	0%
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	2	0%

※「<」は未満を表します。

(例) カドミウム及びその化合物 <0.0003mg/Lは、0.0003mg/L未満

最小及び平均が空欄の項目は、年間の最大、最小及び平均が全て等しいことを表します。

生出浄水場系給水栓の水質状況

No.	項目名	単位	令和4年度			令和5年度			令和6年度			過去3年 最大値	令和6年度 水質基準値	最大値/ 基準値
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0			0			0			0	100	0%
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出			不検出			不検出			不検出	検出されないこと	0%
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	0.003	0%
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	0.0005	0%
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.01	30%
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.03	0.83	0.90	0.99	0.89	0.94	0.97	0.93	0.95	1.03	10	10%
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.10	0.8	13%
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	1	8%
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0.002	0%
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.05	0%
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0.6	0%
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	23 クロロホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.06	0%
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	0%
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.1	0%
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.1	0%
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	0%
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.03	0%
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.09	0%
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0.08	0%
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.009	0.016	0.016	0.016	0.016	1	2%
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.2	0%
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	0.3	0%
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.03	0.03	0.03	0.03	1	3%
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.0	11.8	11.9	11.5	11.1	11.3	11.3	11.2	11.3	12.0	200	6%
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.05	0%
	38 塩化物イオン	mg/L	7.7	6.2	7.3	7.5	6.9	7.2	7.2	6.8	7.1	7.7	200	4%
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	113.1	109.5	111.4	111.2	105.3	109.0	110.1	108.1	109.2	113.1	300	38%
	40 蒸発残留物	mg/L	220	202	212	209	197	204	207	200	204	220	500	44%
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0.2	0%
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.02	0%
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0.005	0%
	46 有機物(TOC)	mg/L	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	3	0%
	47 pH値	—	7.2	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7以上7.3以下	5.8以上8.6以下	
	48 味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	49 臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	5	0%
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	2	0%

※「<」は未満を表します。

(例) カドミウム及びその化合物 <0.0003mg/Lは、0.0003mg/L未満

最小及び平均が空欄の項目は、年間の最大、最小及び平均が全て等しいことを表します。

刈屋浄水場系給水栓の水質状況

No.	項目名	単位	令和4年度			令和5年度			令和6年度			過去3年 最大値	令和6年度 水質基準値	最大値/ 基準値
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0			0			0			0	100	0%
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出			不検出			不検出			不検出	検出されないこと	0%
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	0.003	0%
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	0.0005	0%
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.01	20%
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	10	3%
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	<0.05	0.12	0.14	0.8	18%
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1	8%
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0.002	0%
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.05	0%
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0.6	0%
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	23 クロロホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.06	0%
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	0%
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.1	0%
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.1	0%
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	0%
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.03	0%
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.09	0%
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0.08	0%
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			0.010	0.010	0.010	0.010	1	1%
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.2	0%
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	0.3	0%
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	1	0%
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.9	11.2	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.1	11.2	11.9	200	6%
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.05	0%
	38 塩化物イオン	mg/L	7.1	6.9	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	200	4%
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	95.6	91.3	92.8	91.8	89.8	90.9	90.5	89.6	90.2	95.6	300	32%
	40 蒸発残留物	mg/L	202	183	191	194	187	190	190	188	189	202	500	40%
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0.2	0%
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.02	0%
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0.005	0%
	46 有機物(TOC)	mg/L	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	3	0%
	47 pH値	—	7.1	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8以上7.1以下	5.8以上8.6以下	
	48 味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	49 臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	5	0%
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	2	0%

※「<」は未満を表します。

(例) カドミウム及びその化合物 <0.0003mg/Lは、0.0003mg/L未満

最小及び平均が空欄の項目は、年間の最大、最小及び平均が全て等しいことを表します。

前田浄水場系給水栓の水質状況

No.	項目名	単位	令和4年度			令和5年度			令和6年度			過去3年 最大値	令和6年度 水質基準値	最大値/ 基準値
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0			0			0			0	100	0%
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出			不検出			不検出			不検出	検出されないこと	0%
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	0.003	0%
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	0.0005	0%
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.001	0.004	0.01	40%
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.78	0.38	0.46	0.58	0.40	0.49	0.80	0.45	0.60	0.80	10	8%
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	0.8	0%
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	1	0%
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0.002	0%
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.05	0%
	16 (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0.04	0%
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0.6	0%
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.02	0%
	23 クロロホルム	mg/L	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.06	8%
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	0.004			<0.003			0.005	0.03	17%
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.1	1%
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.01	0%
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.003	0.004	0.007	0.1	7%
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.03	7%
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.03	7%
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.09	0%
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	0.08	0%
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	1	1%
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.2	5%
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	0.3	0%
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	1	3%
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	5.5	5.5	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	5.5	200	3%
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.05	0%
	38 塩化物イオン	mg/L	7.6	6.8	7.2	7.9	7.0	7.3	7.6	6.7	7.2	7.9	200	4%
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.0	15.0	15.0	15.3	15.3	15.3	15.7	15.7	15.7	15.7	300	5%
	40 蒸発残留物	mg/L	62	51	56	57	48	53	52	50	51	62	500	12%
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0.2	0%
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	0.00001	0%
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0.02	0%
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0.005	0%
	46 有機物(TOC)	mg/L	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	3	0%
	47 pH値	—	7.3	7.0	7.2	7.2	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8以上7.3以下	5.8以上8.6以下	
	48 味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	49 臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常でないこと	
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	5	0%
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	2	0%

※「<」は未満を表します。

(例) カドミウム及びその化合物 <0.0003mg/Lは、0.0003mg/L未満

最小及び平均が空欄の項目は、年間の最大、最小及び平均が全て等しいことを表します。

盛岡市上下水道局マスコットキャラクター



水道ぼうや & 下水道あいちゃん

水質年報

令和8年度版(令和7年度検査結果)

(第26集)

発行 令和8年9月

編集 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター

〒020-0807

盛岡市加賀野字桜山86番地

TEL 019-652-2961

FAX 019-652-2961

ホームページ <http://www.morioka-water.jp/>
